





1号箇所 甲府市飯田二丁目地内
(長松寺橋の北東)




2号箇所 甲府市塩部二丁目地内
(山梨県立甲府工業高等学校の北西)




3号箇所 甲府市和戸町地内
(山梨学院大学グラウンドの北東)




4号箇所 甲府市音羽町地内
(甲府市立千塚小学校の南東)



5号箇所 甲府市新田町地内
(東海大学付属甲府高等学校の南西)

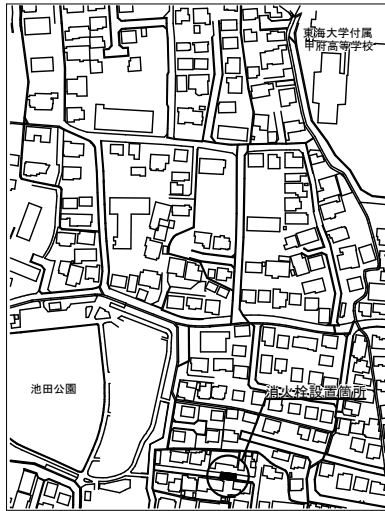

6号箇所 甲府市池田二丁目地内
(長松寺の北西)



0 1:2500 250 m

建設工事台帳

管理番号

R5-消甲-1

年度・科目	令和5年度 第41款 第01項 第01目 第20節 第19細			
工事名称	(消甲-1) 消火栓設置工事			
工事場所	甲府市飯田二丁目地内(長松寺橋の北東)外5箇所			
請負契約年月日	令和 年 月 日	請負業者名		
契約工期	令和 年 月 日	～	令和 年 月 日	
中止又は延期年月日	令和 年 月 日	～	令和 年 月 日	
検査年月日	令和 年 月 日	着手	令和 年 月 日	完成 令和 年 月 日
配管業者名			配管工氏名	
検査員職氏名		印	立会人職氏名	印
担当課係名	水道課		水道第二係	
設計者職氏名		印	監督者氏名	印

(工事の内容)	
消火栓φ75 6基	


廃	年度																		
棄	管種																		
	口径																		
	延長																		
管	マイクロナ																		

(特記事項)	


土質区分		湧水状況	
縮尺	1:2500 (A2縮尺)	分割数	1/4
図面番号			
出力年月日		図面更新年月日	令和 年 月 日 印
甲府市上下水道局		マイクロナ	

1号箇所 甲府市飯田二丁目地内（長松寺の北東）


平面図 S=1：500




標準断面図 S=1：50




土工標準図 S=1：25



配管詳細図 S=任意

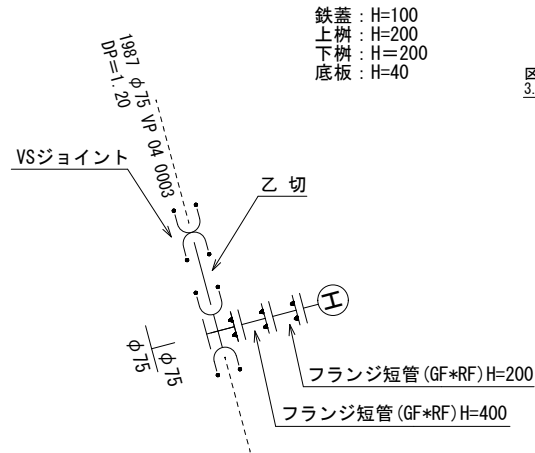

舗装詳細図 S=1：100



	1号箇所	小計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	4.9m x 2	9.8m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	4.9m x 3.0m - 0.20m2	14.5m2
不陸整正工	4.9m x 3.0m - 0.20m2	14.5m2
表層工 再生粒度ASC (t=5cm)	4.9m x 3.0m - 0.20m2	14.5m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.9m x 2 + 0.5 x 2	2.8m
区画線工 (白色 W=15cm)	3.0m x 2	6.0m
濁水運搬処理工	t=0.05m、L=9.8m	0.01m3
AS搬運搬処理工	14.5m2 x 0.05m	0.72m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2


※消火栓の埋戻しについては底板下は碎石で埋め戻すこと
 ※（ ）内は仮復旧時における数値とする
 ※掘削深1.5m以上となる箇所には土留を設置すること

2号箇所 甲府市塩部二丁目地内（山梨県立甲府工業高等学校の北西）


平面図 S=1：500




標準断面図 S=1：50



土工標準図 S=1：25



舗装詳細図 S=1：100




	2号箇所	小計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	1.1m x 2	2.2m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	1.1m x 5.0m - 0.20m2	5.3m2
不陸整正工	1.1m x 5.0m - 0.20m2	5.3m2
表層工 開粒度ASC (t=3cm)	1.1m x 5.0m - 0.20m2	5.3m2
フィルター層 (40mm以上60mm未満)	1.1m x 5.0m - 0.20m2	5.3m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.3m x 2	0.6m
濁水運搬処理工	t=0.03m、L=2.2m	0.01m3
AS搬運搬処理工	5.3m2 x 0.03m	0.15m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2


工事件名	消甲-1) 消火栓設置工事						
工事場所	甲府市飯田二丁目地内 (長松寺橋の北東) 外5箇所						
図面名	平面図	標準断面図	土工標準図	縮尺	図示 (A2縮尺)	分割	2/4
甲府市上下水道局	管理番号	R5-消甲-1	マイクロN0				

3号箇所 甲府市和戸町地内（山梨学院大学グラウンドの北東）


平面図 S=1：500




標準断面図 S=1：50




土工標準図 S=1：25



配管詳細図 S=任意



舗装詳細図 S=1：100



	3号箇所	小計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	6.6m×2	13.2m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	6.6m×2.5m-0.20m2	16.3m2
不陸整正工	6.6m×2.5m-0.20m2	16.3m2
表層工 再生密粒度ASC (t=5cm)	6.6m×2.5m-0.20m2	16.3m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.9m×2+0.5×2+0.8×2	4.4m
区画線工 (白色 W=15cm)	2.5m×2	5.0m
漏水運搬処理工	t=0.05m、L=13.2m	0.02m3
AS搬運搬処理工	16.3m2×0.05m	0.81m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2


※消火栓の埋戻しについては底板下は砕石で埋め戻すこと
 ※（ ）内は仮復旧時における数値とする
 ※掘削深1.5m以上となる箇所には土留を設置すること

4号箇所 甲府市音羽町地内（甲府市立千塚小学校の南東）


平面図 S=1：500




標準断面図 S=1：50




土工標準図 S=1：25



配管詳細図 S=任意



舗装詳細図 S=1：100




	4号箇所	小計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	2.5m×2	5.0m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	2.5m×3.0m-0.20m2	7.3m2
不陸整正工	2.5m×3.0m-0.20m2	7.3m2
表層工 再生密粒度ASC (t=5cm)	2.5m×3.0m-0.20m2	7.3m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.9m×2+0.5×1	2.3m
漏水運搬処理工	t=0.05m、L=5.0m	0.01m3
AS搬運搬処理工	7.3m2×0.05m	0.36m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2

工事件名	(消甲-1) 消火栓設置工事						
工事場所	甲府市飯田二丁目地内(長松寺橋の北東)外5箇所						
図面名	平面図 標準断面図 土工標準図 配管詳細図 舗装詳細図	縮尺	図示 (A2縮尺)	分割	3/4		
甲府市上下水道局	管理番号	R5-消甲-1	マイクロN0				


5号箇所 甲府市新田町地内（東海大学付属甲府高等学校の南西）

6号箇所 甲府市池田二丁目地内（長松寺の北西）


平面図 S=1 : 500



標準断面図 S=1 : 50




土工標準図 S=1 : 25




平面図 S=1 : 500




標準断面図 S=1 : 50




土工標準図 S=1 : 25




配管詳細図 S=任意




舗装詳細図 S=1 : 100



配管詳細図 S=任意

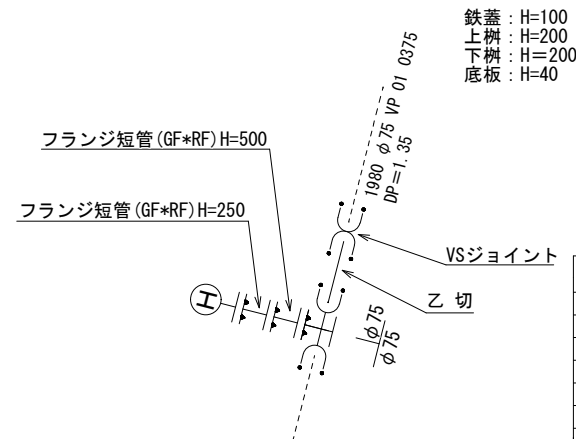

舗装詳細図 S=1 : 100



	5 号 箇 所	小 計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	3.4m×2	6.8m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	3.4m×3.0m-0.20m2	10.0m2
不陸整正工	3.4m×3.0m-0.20m2	10.0m2
表層工 再生密粒度ASC (t=5cm)	3.4m×3.0m-0.20m2	10.0m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.5m×2+0.9×2	2.8m
濁水運搬処理工	t=0.05m、L=6.8m	0.01m3
AS搬運搬処理工	10.0m2×0.05m	0.50m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2

	6 号 箇 所	小 計
舗装版切断工 (t=15cm以下)	4.1m×2	8.2m
舗装版破砕工 (t=10cm以下)	4.1m×3.0m-0.20m2	12.1m2
不陸整正工	4.1m×3.0m-0.20m2	12.1m2
表層工 再生密粒度ASC (t=5cm)	4.1m×3.0m-0.20m2	12.1m2
区画線工 (黄色 W=15cm)	0.5m×2+0.9×2	2.8m
濁水運搬処理工	t=0.05m、L=8.2m	0.01m3
AS搬運搬処理工	12.1m2×0.05m	0.60m3
控除面積	消火栓一基	0.2m2

※消火栓の埋戻しについては底板下は碎石で埋め戻すこと
 ※（ ）内は仮復旧時における数値とする
 ※掘削深1.5m以上となる箇所には土留を設置すること

工事件名	(消甲-1) 消火栓設置工事						
工事場所	甲府市飯田二丁目地内(長松寺橋の北東)外5箇所						
図面名	平面図	標準断面図	土工標準図	配管詳細図	舗装詳細図	縮尺	図示 (A2縮尺)
甲府市上下水道局	管理番号	R5-消甲-1	マイクロN0				4/4