


平面図 1:500




試掘工			
	試掘内容	確認項目	区分
試掘①	W1.00*L1.00*H1.20	既設水道管・下水道管・ガス管の位置・土被・口径・管種	昼
試掘②	W1.00*L1.00*H1.20	既設水道管の位置・土被・口径・管種	昼
試掘③	W1.00*L1.00*H1.10	下水道管の位置・土被	昼
試掘④	W1.00*L1.00*H1.20	既設水道管の位置・土被	昼
試掘⑤	W1.00*L1.00*H1.20	既設水道管の位置・土被・口径・管種	昼
試掘⑥	W1.00*L1.00*H1.20	既設水道管の位置・土被・口径・管種	昼

給水管		
管種	箇所数	区分
PP φ 20	5箇所	昼
DIP. GX φ 75	1箇所	昼

区画線工		
規格	延長	区分
実線 W=15cm 白	59.1m	昼
破線 W=15cm 白	0.8m	昼
実線 W=30cm 白	2.1m	昼
ゼブラ W=45cm 白	2.7m	昼
矢印・記号・文字 15cm換算 白	1.5m	昼

※縮尺はA2で出力した場合						
工事件名	〈更新-5〉配水管布設替工事					
工事場所	甲府市朝気一丁目地内(市立善誘館小学校の東)					
図面名	平面図	縮尺	1/500	分割	2/4	
甲府市上下水道局	管理番号	R5-更新-5	マイクNo.			

配管詳細図 No Scale

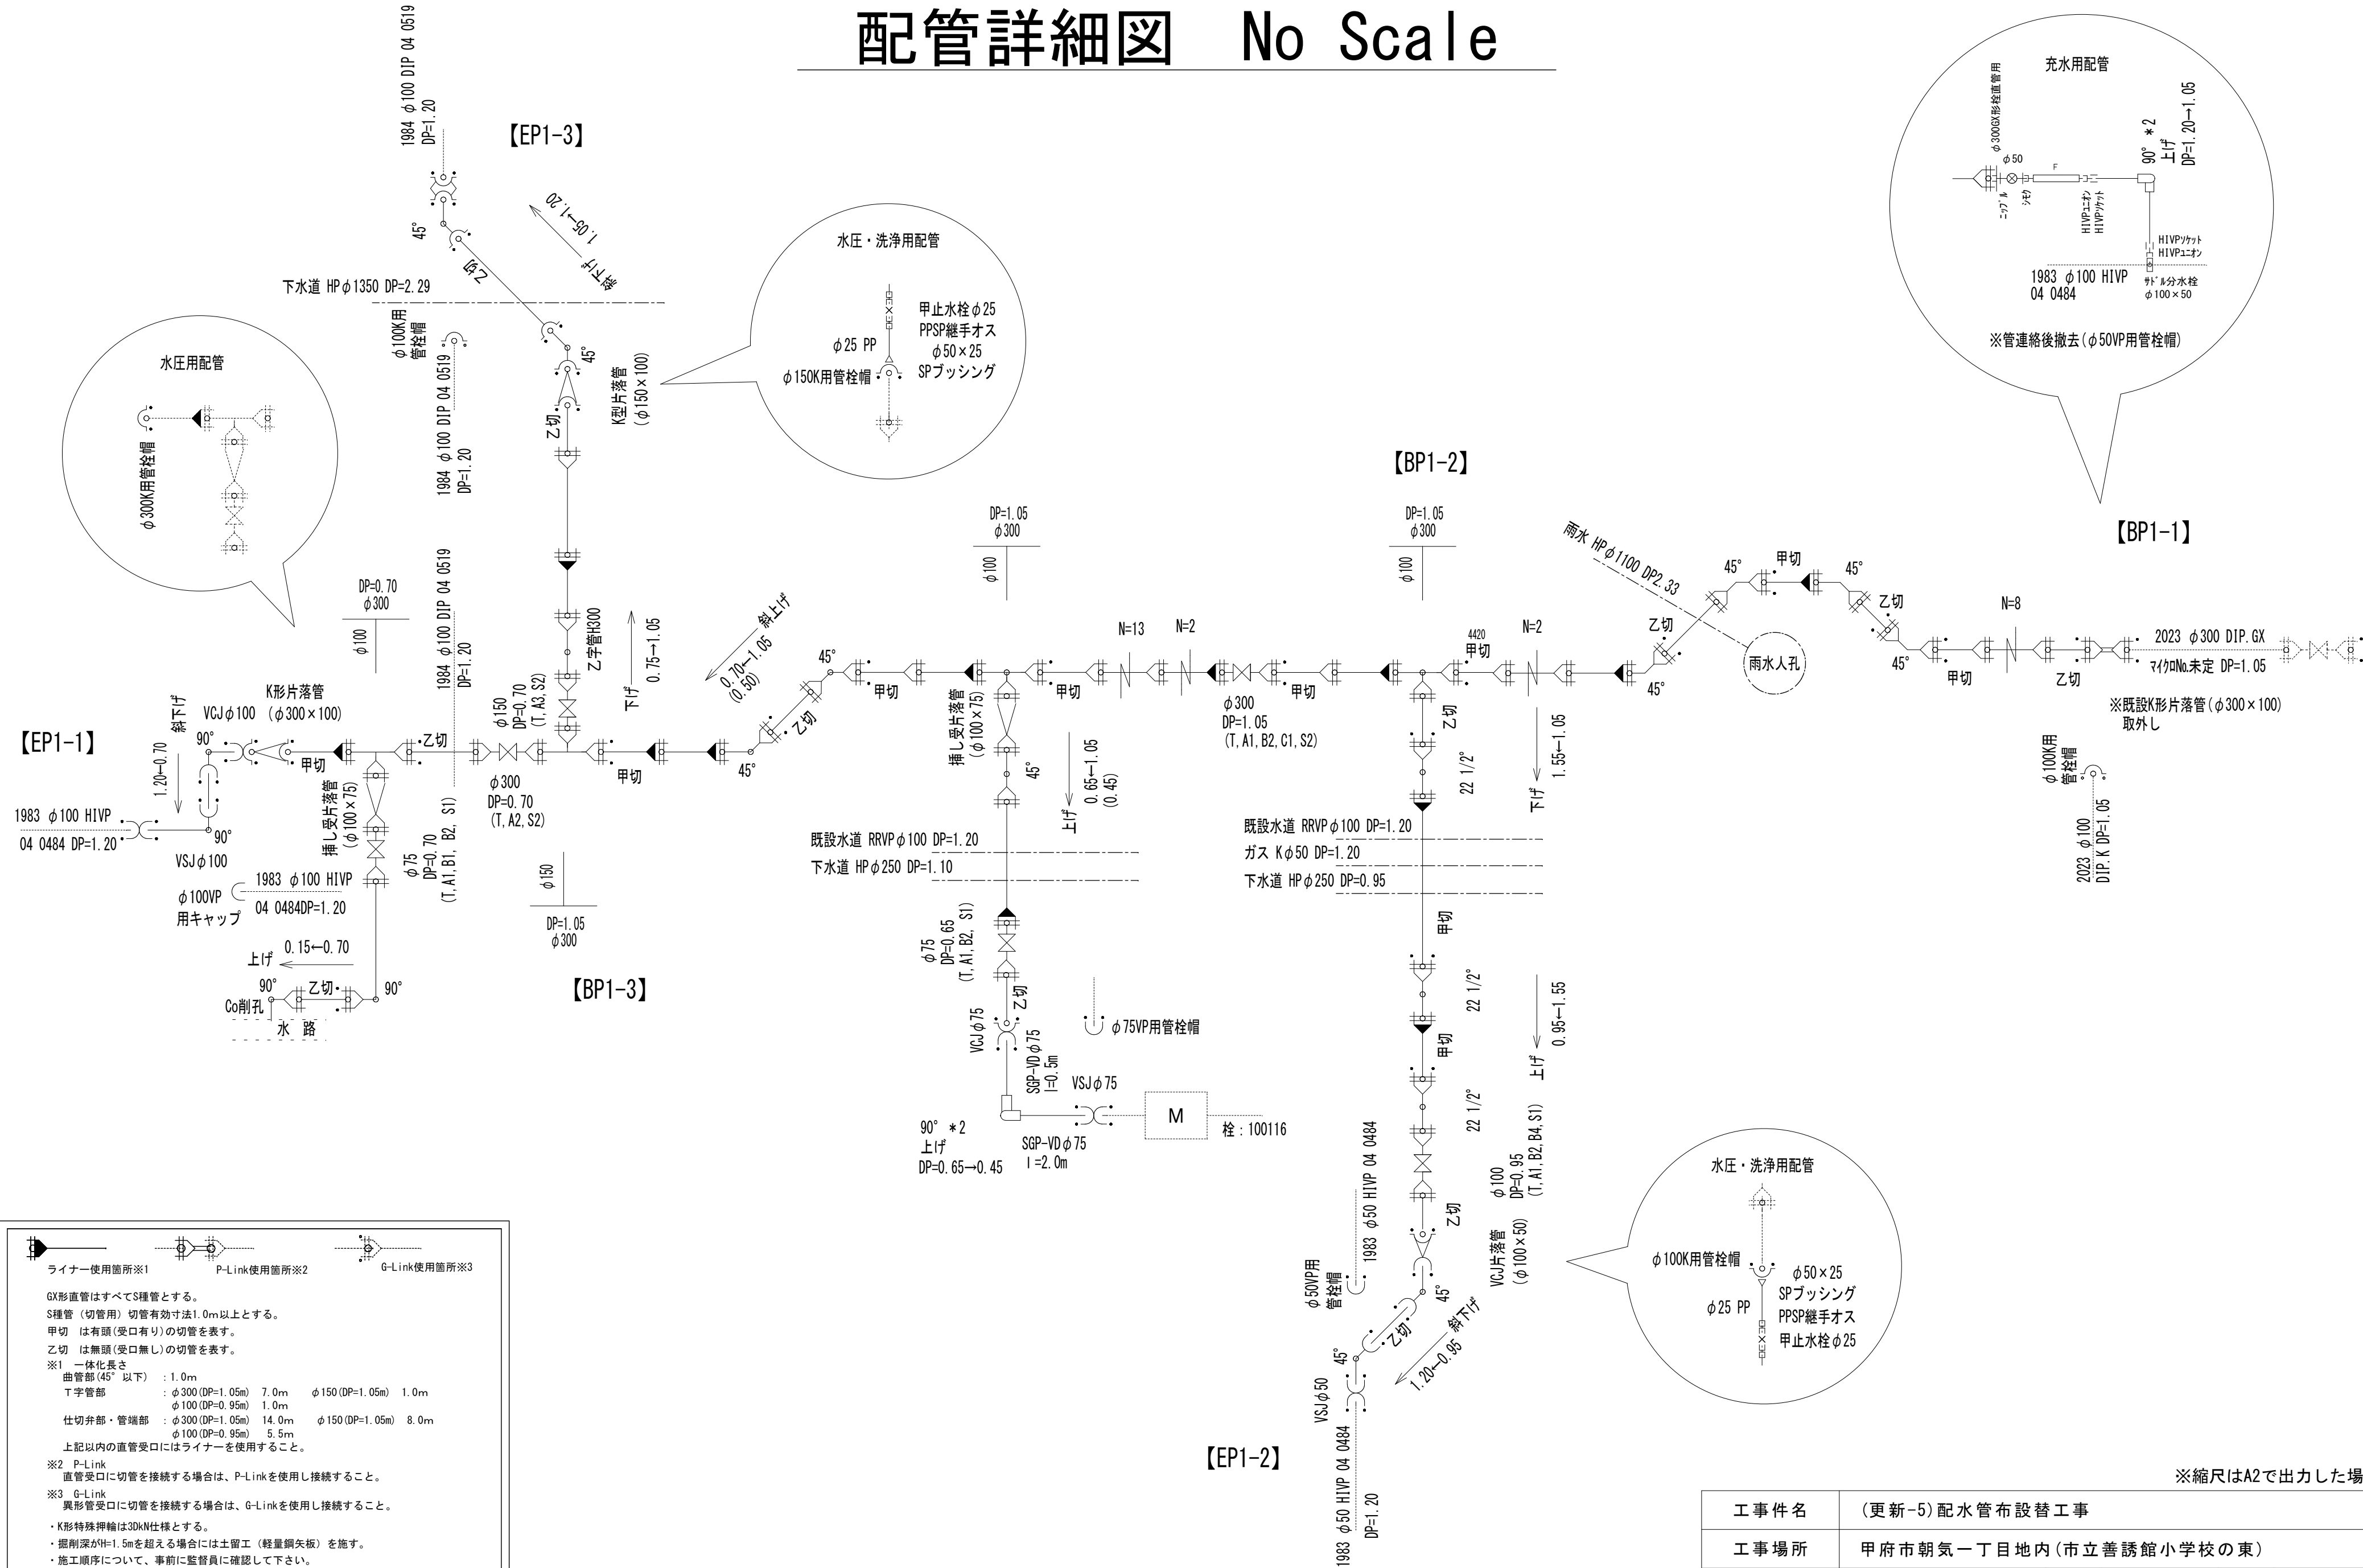

ライナー使用箇所※1

P-Link使用箇所※2

G-Link使用箇所※3

GX形直管はすべてS種管とする。
S種管（切管用）切管有効寸法1.0m以上とする。
甲切 是有頭（受口有り）の切管を表す。
乙切 は無頭（受口無し）の切管を表す。

※1 一体化長さ
曲管部(45°以下) : 1.0m
T字管部 : φ300 (DP=1.05m) 7.0m φ150 (DP=1.05m) 1.0m
φ100 (DP=0.95m) 1.0m
仕切弁部・管端部 : φ300 (DP=1.05m) 14.0m φ150 (DP=1.05m) 8.0m
φ100 (DP=0.95m) 5.5m
上記以内の直管受口にはライナーを使用すること。

※2 P-Link
直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。


※3 G-Link
異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。

- ・K形特殊押輪は30kN仕様とする。
- ・掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工（軽量鋼矢板）を施す。
- ・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。
- ・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。
- ・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

※縮尺はA2で出力した場合						
工事件名	〈更新-5〉配水管布設替工事					
工事場所	甲府市朝気一丁目地内（市立善誘館小学校の東）					
図面名	配管詳細図	縮尺	任意	分割	3/4	
甲府市上下水道局	管理番号	R5-更新-5	マイクNo.			


土工標準図 1:25

路線1-1 熊野通り(車道部)




※舗装仮々復旧厚 5cm
※管連絡および伏越部はこれに属さず
※掘削深1.50m以上の箇所は土留工（軽量鋼矢板）を施す

路線1-1 熊野通り(歩道部)




※舗装仮々復旧厚 3cm
※管連絡および伏越部はこれに属さず
※（ ）はK形
※【 】は車両乗入れ部（切下げ部）

路線1-2




※舗装仮々復旧厚 3cm
※管連絡および伏越部はこれに属さず

路線1-3 熊野通り 横断部




※舗装仮々復旧厚 5cm
※管連絡および伏越部はこれに属さず
※掘削深1.50m以上の箇所は土留工（軽量鋼矢板）を施す
※（ ）はK形φ100

BP1-1 管連絡部




※舗装仮々復旧厚 5cm
※土留工（軽量鋼矢板）を施す

EP1-1 管連絡部




※舗装仮々復旧厚 3cm
※土留工（軽量鋼矢板）を施す

EP1-2 管連絡部



※舗装仮々復旧厚 3cm
※土留工（軽量鋼矢板）を施す


EP1-3 管連絡部




※舗装仮々復旧厚 5cm
※土留工（軽量鋼矢板）を施す

標準断面図 1:100

路線1-1（No.8付近）



路線1-2



※縮尺はA2で出力した場合

工 事 場 所	甲府市朝気一丁目地内(市立善誘館小学校の東)					
図 面 名	土工標準図	縮 尺	図 示	分割	4/4	
甲府市上下水道局	管理番号	R5-更新-5	マイクNo.			