



仕切弁 T(鉄蓋) : H=130
A1:H=150
A2:H=150
A3:H=300
B1:H=100
B2:H=150
B3:H=200
B4:H=300
C1:H=200
C2:H=300
S1:H=60
S2:H=60

底板下には砕石 (t=100) 以上を基礎砕石として  
施工すること  
仕切弁のボルト部が見える高さに底板を設置すること



- ※1 ライナー使用箇所※1
  - ※2 P-Link使用箇所※2
  - ※3 G-Link使用箇所※3
- 6X形直管はすべてS種管とする。  
S種管 (切管用) 切管有効寸法0.8m以上とする。 切管部は補修材を塗りよく乾かすこと  
甲切 は有頭(受口有り)の切管を表す。 切断機を使い切断すること  
乙切 は無頭(挿し口有り)の切管を表す。
- ※1 一体化長さ 左右最低1.0m以上かつ、合計下記以上  
曲管部(45°以下) : 1.0m T字管部 : 1.0m  
曲管部(45°以上) : 4.0m両側 (φ150・φ200)  
仕切弁及び管末部 : 10.0m (φ200・DP=1.05) 8.0m (φ150・DP=1.05)  
5.5m (φ100・DP=1.05) 5.5m (φ75・DP=1.05)  
一体化延長が上記以上となるようにライナーを使用すること。
- ※2 P-Link  
直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。
- ※3 G-Link  
異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。
- ・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。
  - ・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。
  - ・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

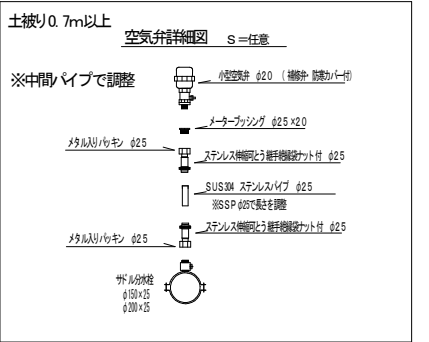

## 公開用図面

工 事 件 名	(更新-18) 配水管布設替工事 (余フ)						
工 事 場 所	甲府市飯田一・二・四丁目地内 (甲府地方気象台の東)						
図 面 名	配管詳細図	縮尺	図示	分割	3/4		
甲府市上下水道局	契約番号	R 5 - 更新 - 1 8	マイクロNo.				