



路線2 平面図 S = 1 : 500

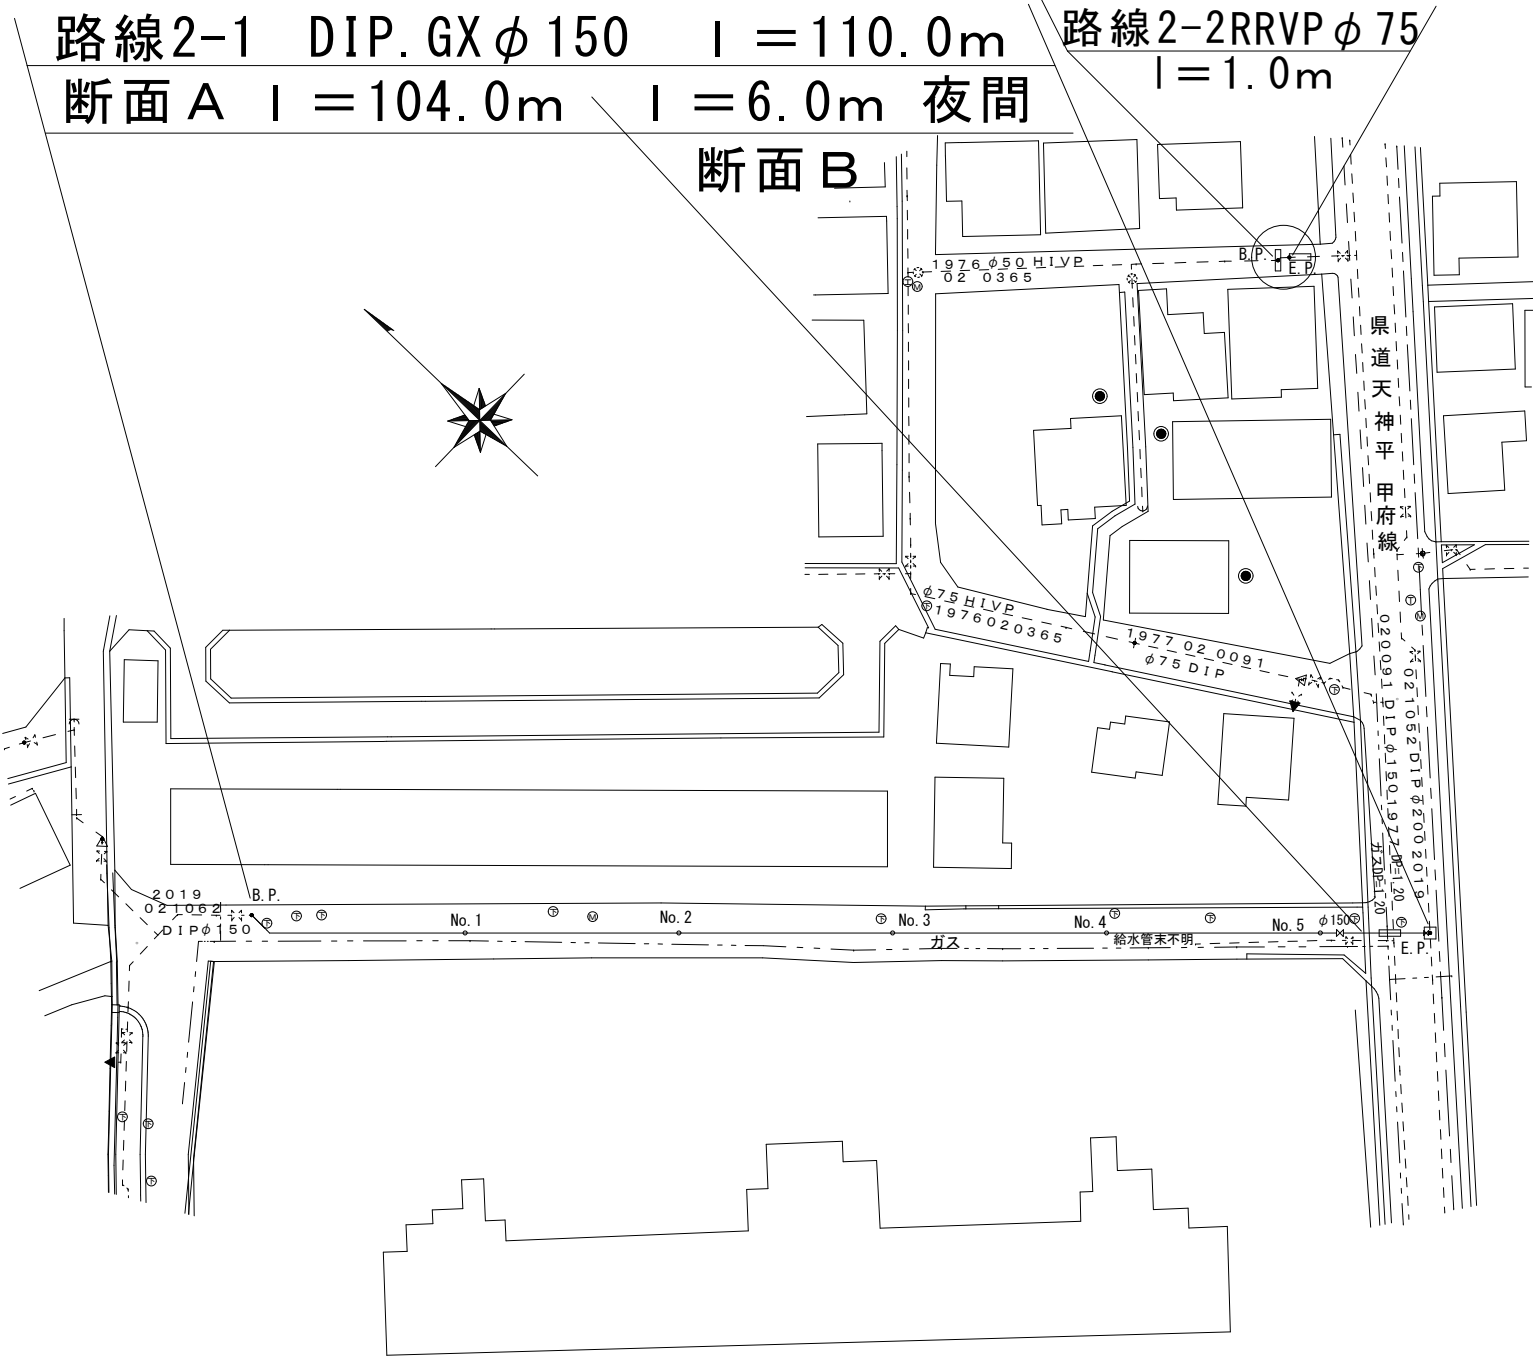

横断面図 縮尺 1:100



仕切弁蓋
T(鉄蓋) : H=130
A1:H=150
A2:H=150
A3:H=300
B1:H=100
B2:H=150
B3:H=200
B4:H=300
C1:H=200
C2:H=300
S1:H=60
S2:H=60

底板下には砕石 (t=100) 以上を基礎砕石として
施工すること
仕切弁のボルト部が見える高さに底板を設置すること

G-Link

P-Link

---> ライナー使用箇所※1

---> P-Link使用箇所※2

---> G-Link使用箇所※3

GX形直管はすべてS種管とする。
S種管 (切管用) 切管有効寸法1.0m以上とする。 切管部は補修材を塗りよく乾かすこと
甲切 是有頭(受口有り)の切管を表す。 切断機を使い切断すること
乙切 は無頭(挿し口有り)の切管を表す。


※1 一体化長さ 左右最低1.0m以上かつ、合計下記以上
曲管部 (45° 以下) : 1.0m T字管部 : 1.0m
曲管部 (45° 以上) : 4.0m両側 (φ150・φ200)
仕切弁及び管末部 : 12.0m (φ200) 9.5m (φ150・DP=0.80) 7.5m (φ100)
一体化延長が上記以上となるようにライナーを使用すること。

※2 P-Link
直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。


※3 G-Link
異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。

・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。
・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。
・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

配管詳細図 S = 任意
路線2-2 E. P.

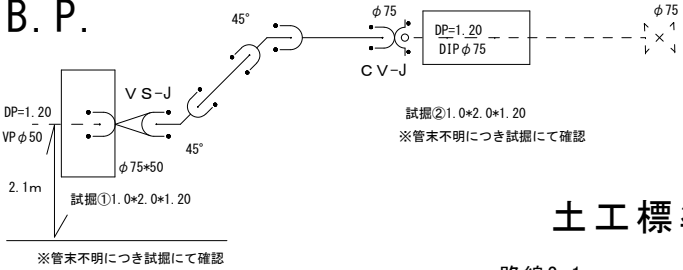


土工標準図 S = 1 : 25




配管詳細図 S = 任意

路線2-1

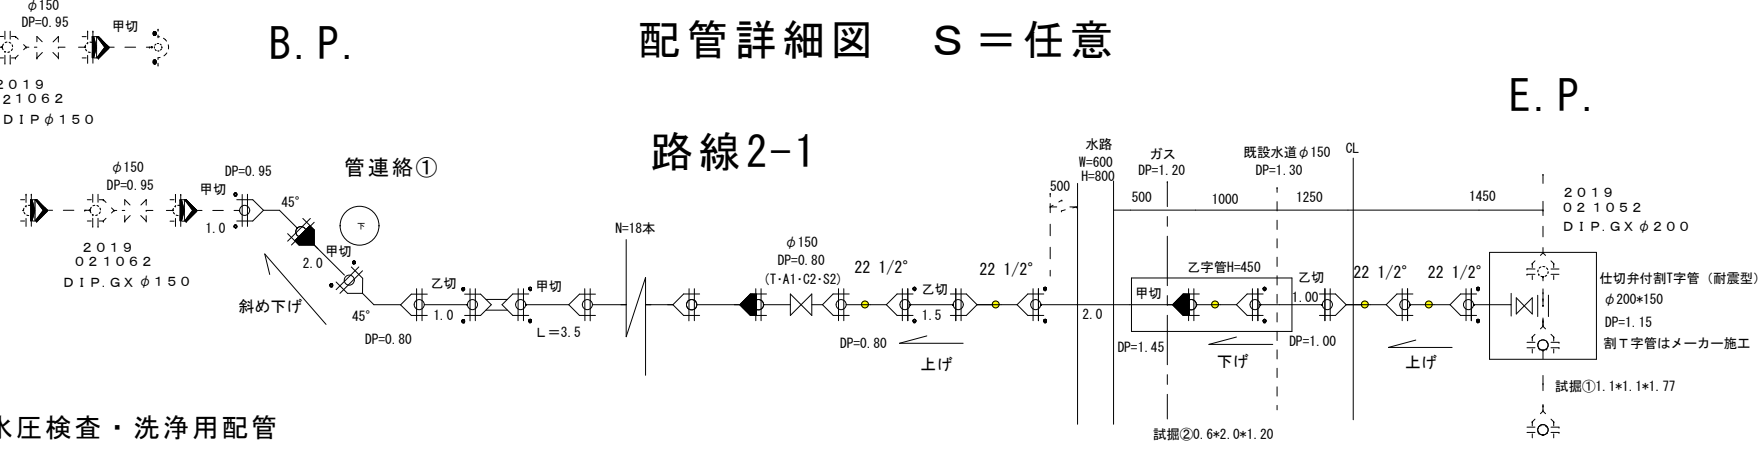

水圧検査・洗浄用配管



工 事 件 名	(更新-2) 配水管布設替工事						
工 事 場 所	甲府市北新一丁目・美咲二丁目地内 (市立北新小学校の南)						
図 面 名	平面図・配管詳細図	縮尺	図示	分割	8/8		
甲府市上下水道局	契約番号	R 5 - 更新 - 2	マイクロNo.				