


平面図 S=1:500※A2印刷時

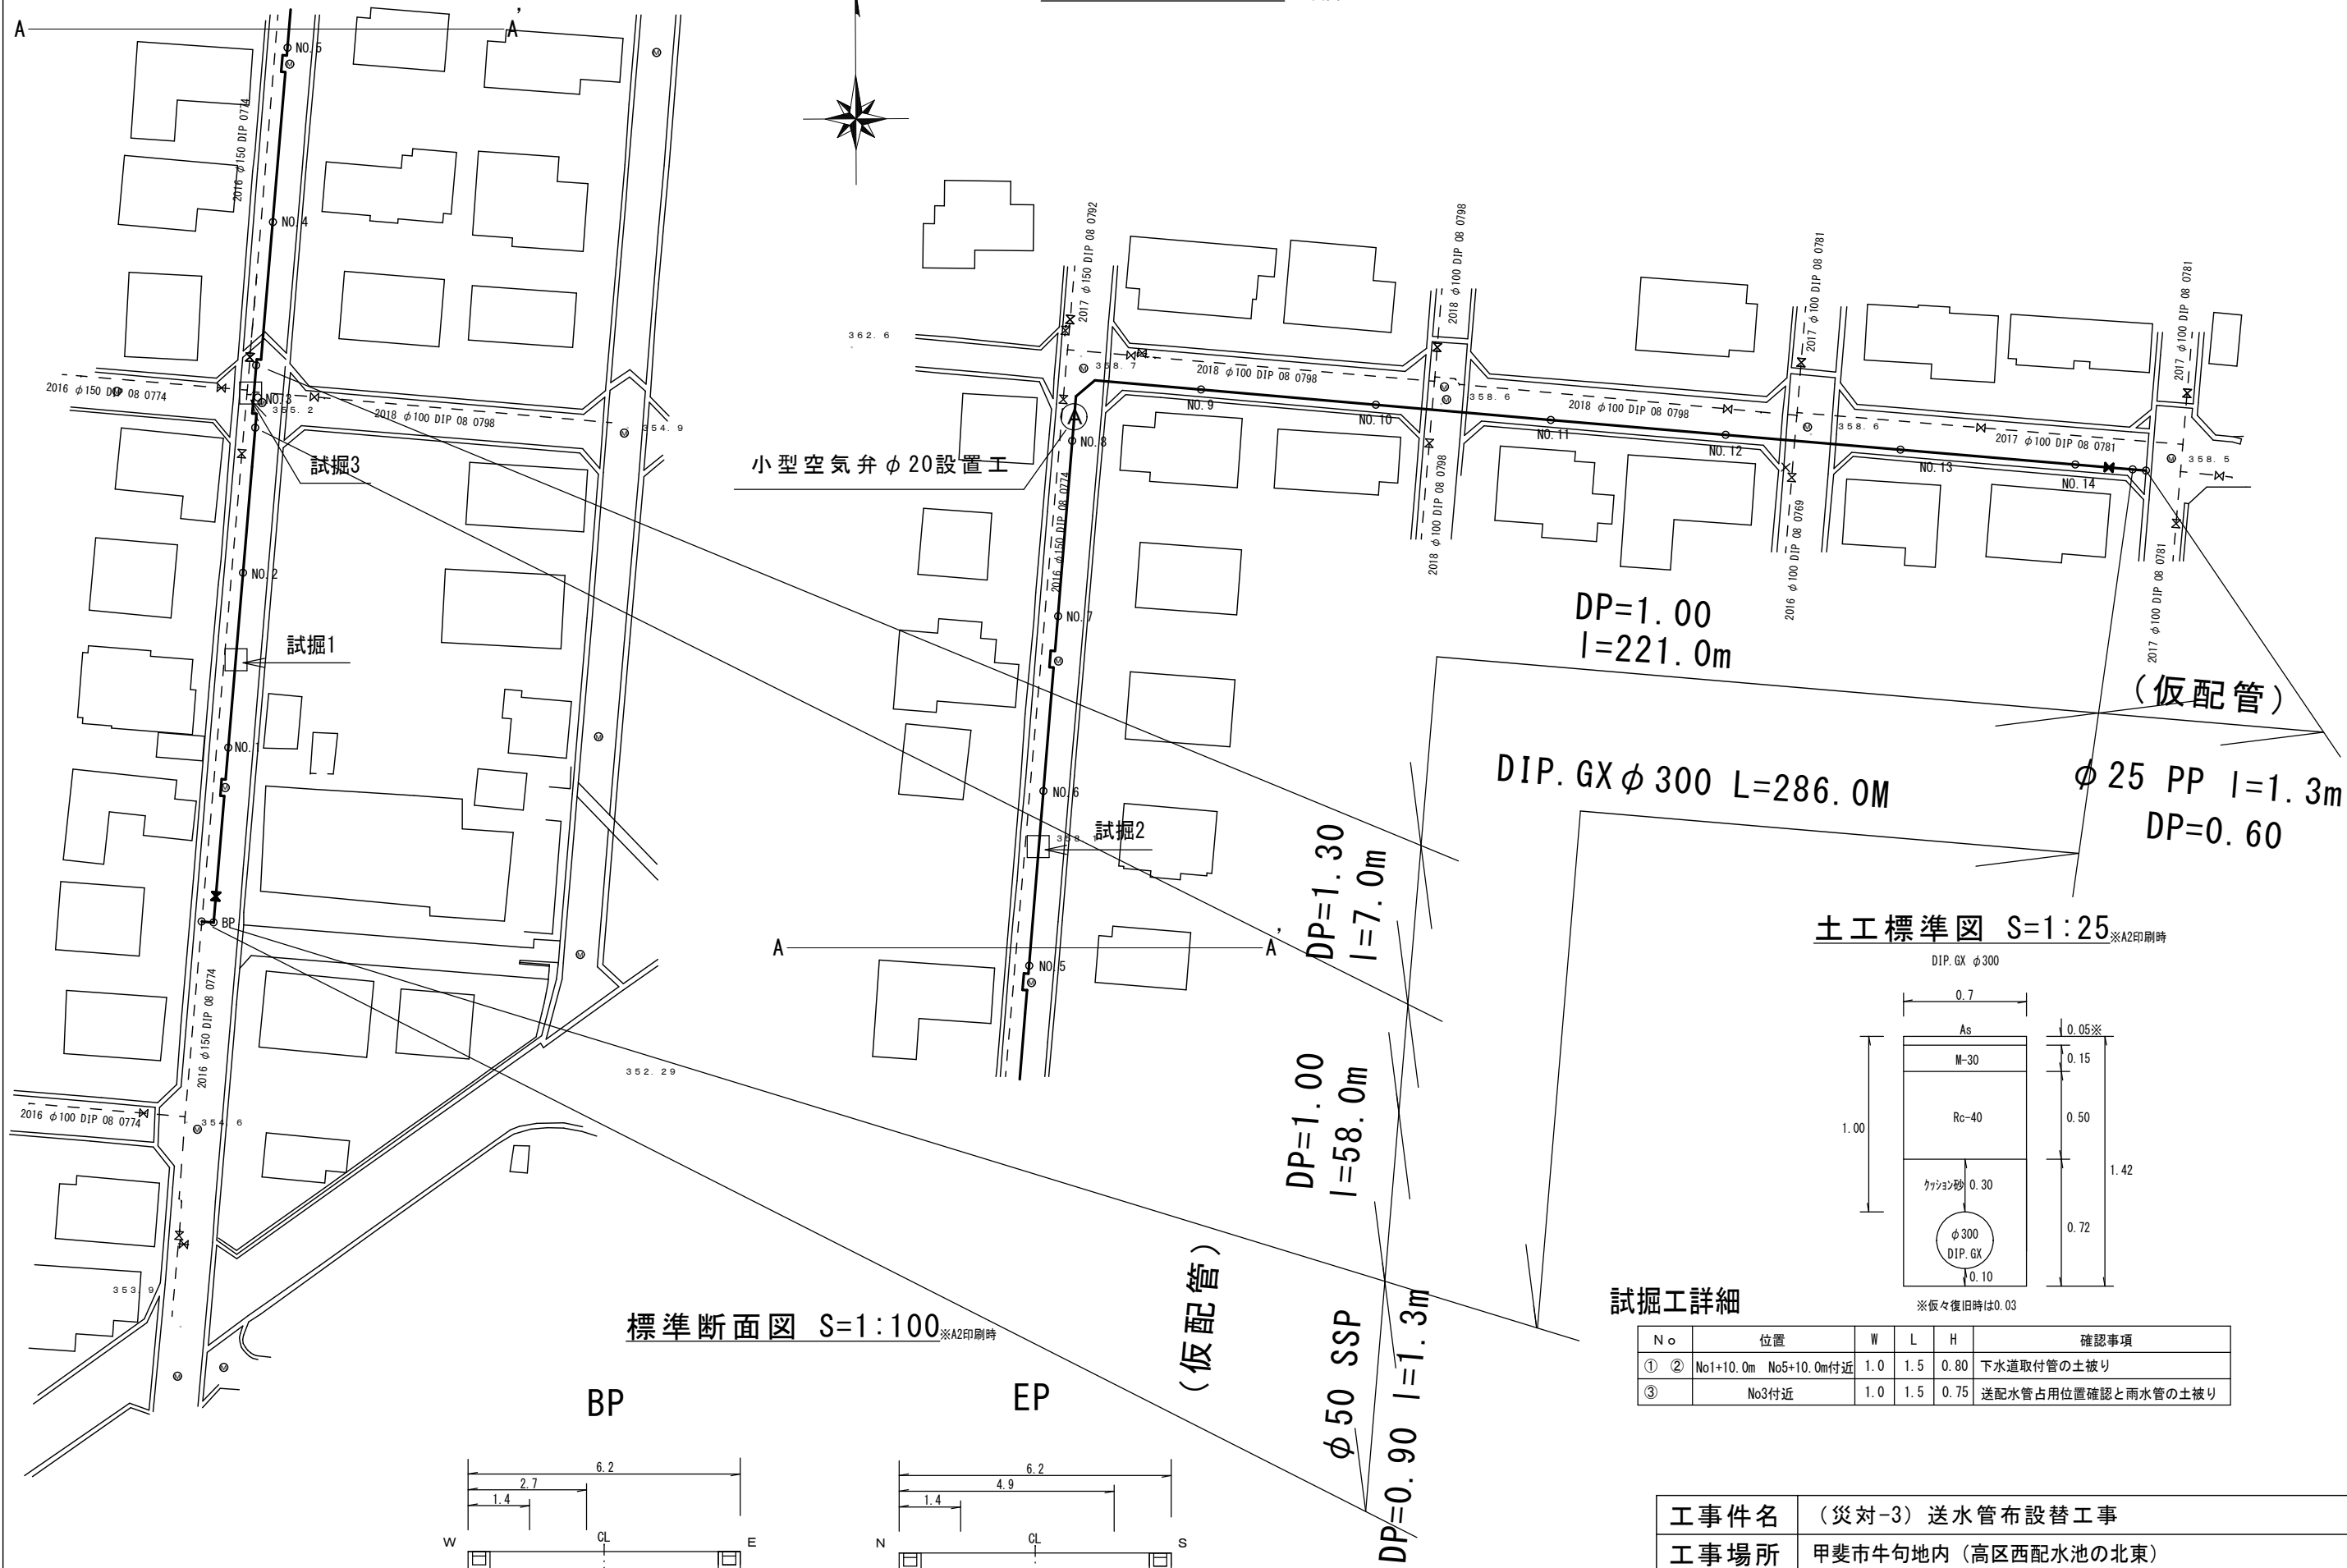

小型空気弁φ20設置工

DP=1.00  
l=221.0m

DIP. GX φ 300 L=286.0M

φ 25 PP l=1.3m  
DP=0.60


(仮配管)

DP=1.30  
l=7.0m

DP=1.00  
l=58.0m

φ 50 SSP  
DP=0.90 l=1.3m

土工標準図 S=1:25※A2印刷時


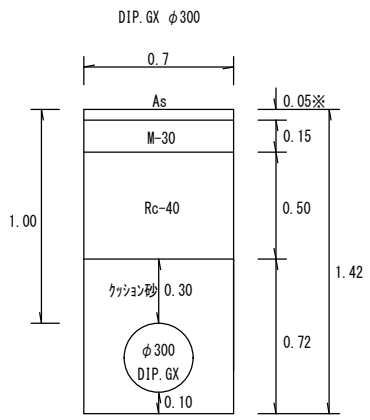


※仮々復旧時は0.03

試掘工詳細

No	位置	W	L	H	確認事項
① ②	No1+10.0m No5+10.0m付近	1.0	1.5	0.80	下水道取付管の土被り
③	No3付近	1.0	1.5	0.75	送配水管占用位置確認と雨水管の土被り

標準断面図 S=1:100※A2印刷時

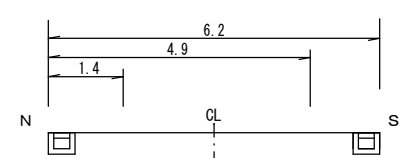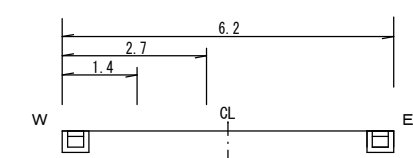

DIP. NS φ 150 (既設配水管) DP=0.80  
● DIP. GX φ 300 (新設送水管) DP=1.00  
DIP. NS φ 100 (既設配水管) DP=0.80  
● DIP. GX φ 300 (新設送水管) DP=1.00

工事件名	(災対-3) 送水管布設替工事					
工事場所	甲斐市牛勾地内 (高区西配水池の北東)					
図面名	平面図 標準断面図、土工標準図	縮尺	図示	分割	2 / 3	
甲府市上下水道局	管理番号	R6-災対-3	マイクロNo			