

平面図（路線1） S=1:500
※A2印刷時


試掘工詳細

N o	位置	W	L	H	確認事項
①	路線1-2 EP管連絡部	1.0	2.0	1.2	既設管の占用位置を確認し、 配管計画と使用材料を再確認する
②	路線1-4 EP管連絡部	1.0	2.0	1.2	

給水管布設替数 (単位:箇所)


口径	種別	布設替	道路接続
φ20	10	4	
φ25	1	0	
φ40	3	2	
φ50	1	1	
φ75	1	0	
合計		16	7

工事件名	(更新-15) 配水管布設替工事					
工事場所	甲府市下石田二丁目・徳行二丁目地内 (甲府市上下水道局の西)					
図面名	平面図(路線1)	縮尺	図示	分割	2 / 6	
甲府市上下水道局	管理番号	R6-更新-15	マイクロナ			



平面図（路線2） S=1：500

※A2印刷時

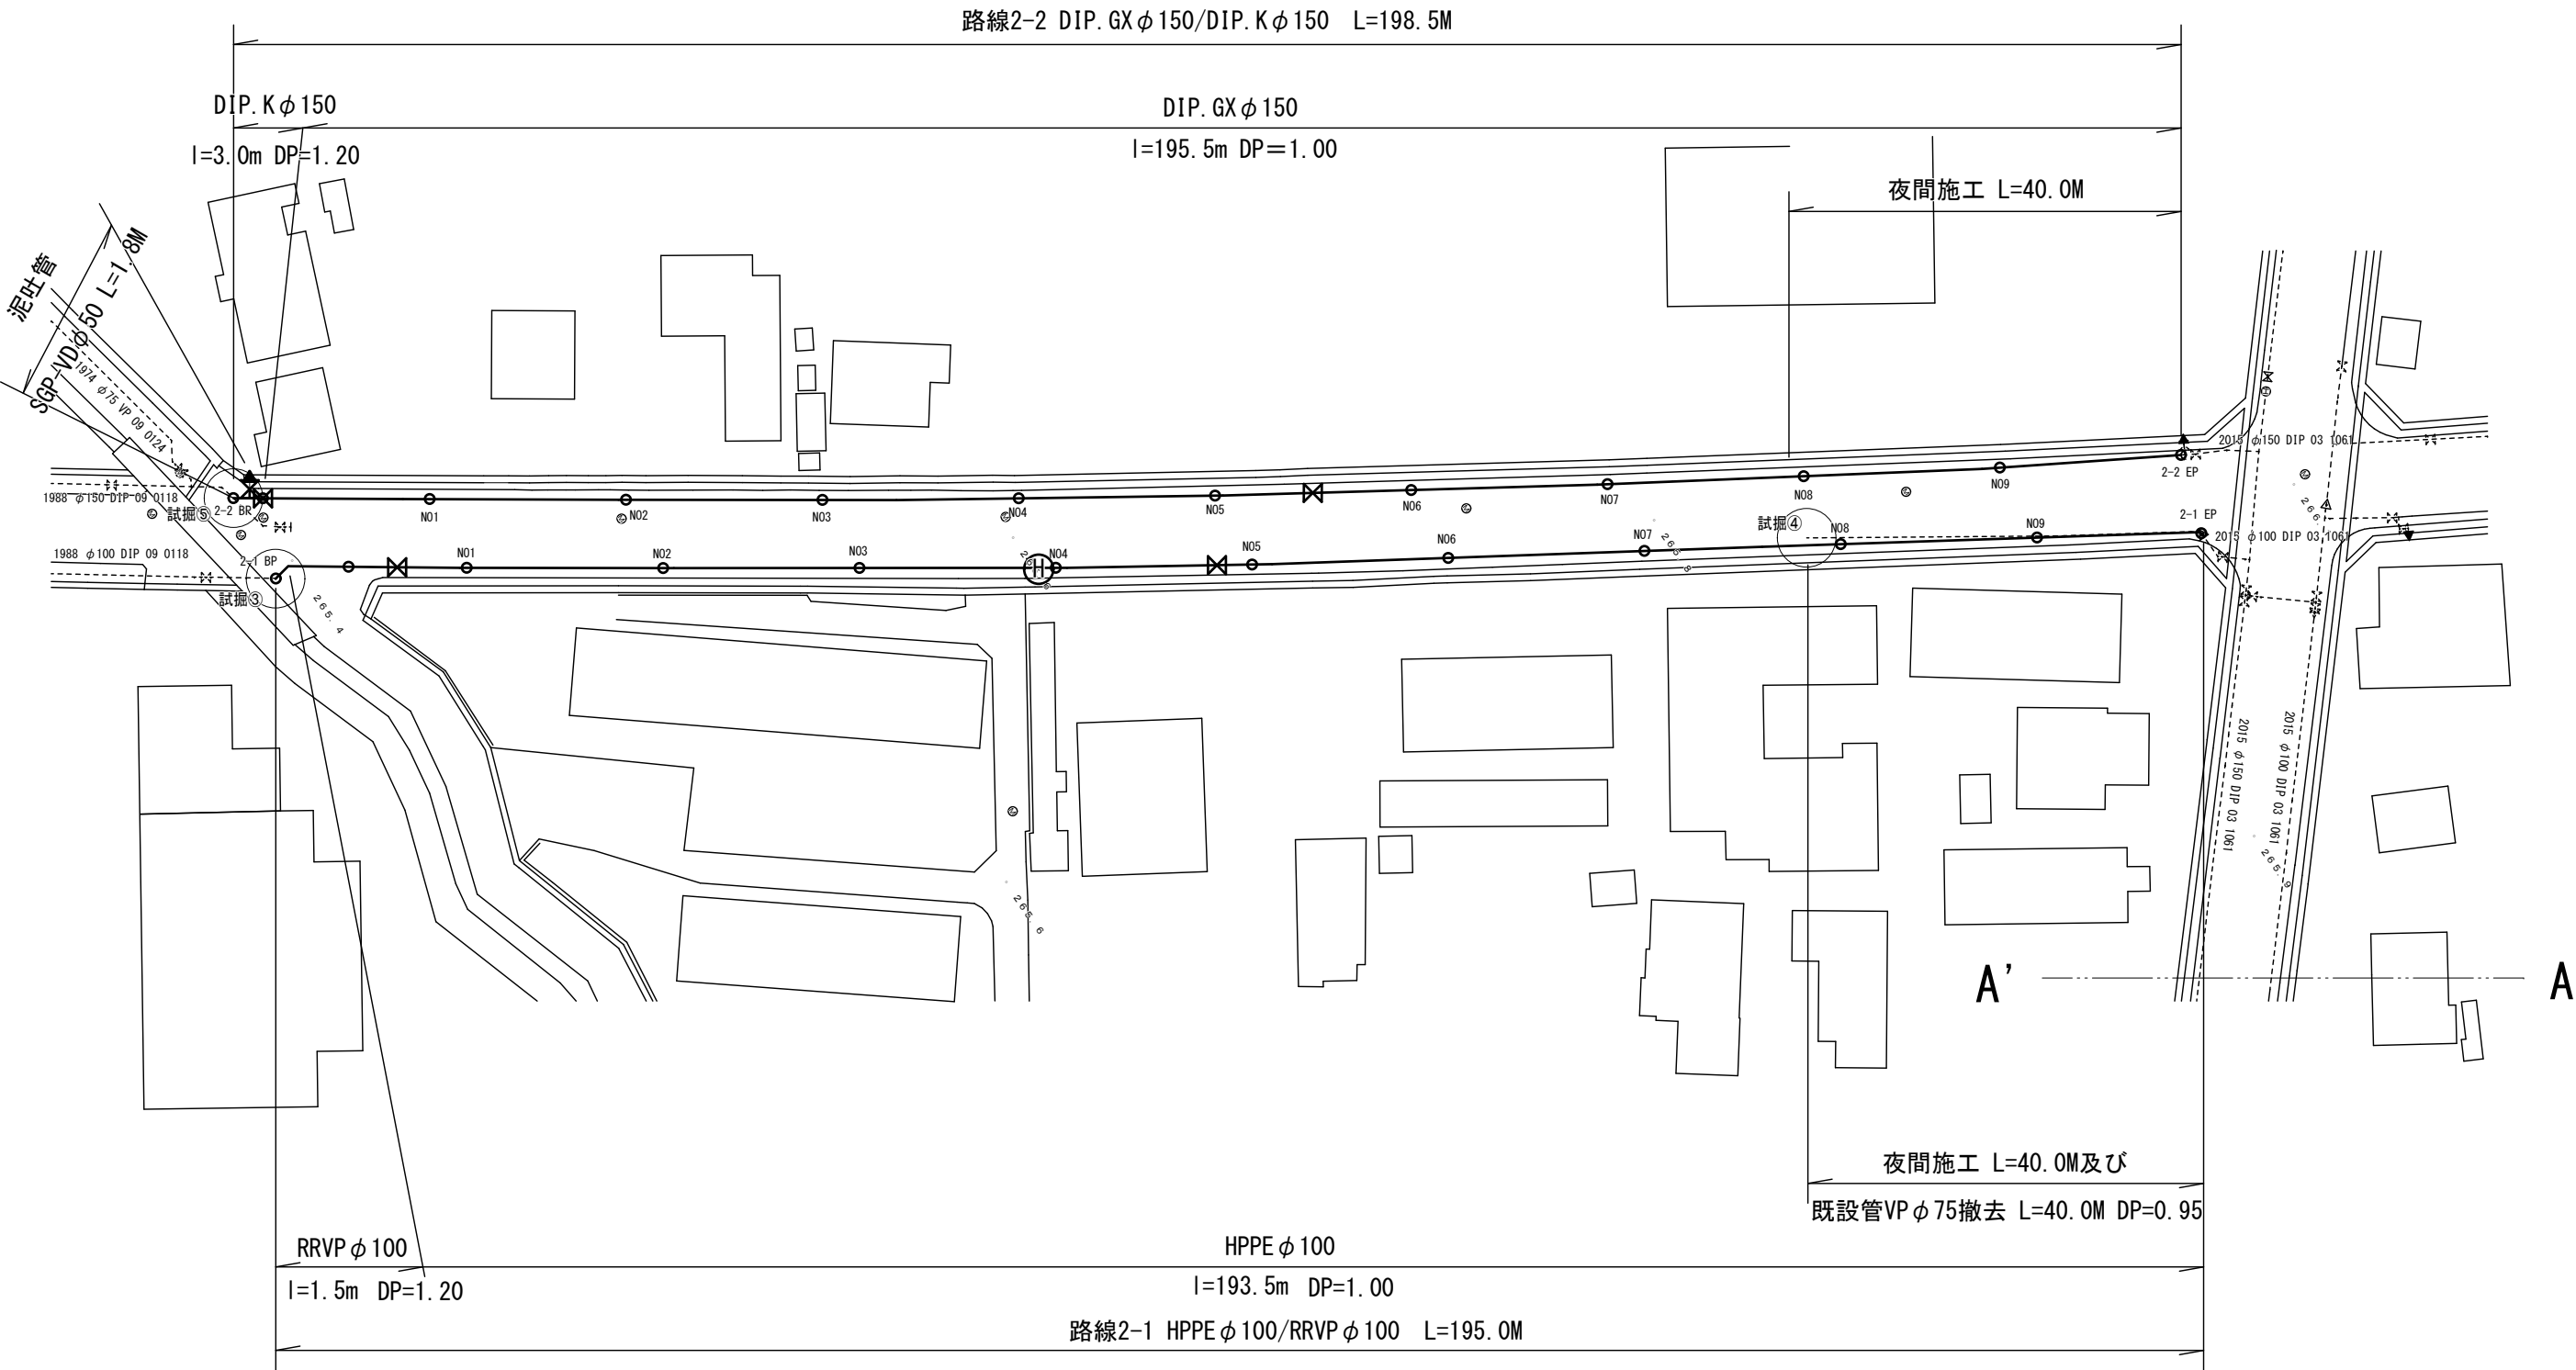


試掘工詳細

N o	位置	W	L	H	確認事項
③	路線2-1 BP管連絡部	1.0	2.0	1.2	既設管の占用位置を確認し、 配管計画と使用材料を再確認する
④	路線2-1 N08付近	1.0	2.0	1.2	
⑤	路線2-2 BP管連絡部	1.0	2.0	1.2	




工 事 件 名		（更新-15）配水管布設替工事					
工 事 場 所		甲府市下石田二丁目・徳行二丁目地内（甲府市上下水道局の西）					
図 面 名		平面図(路線2)	縮 尺	図 示	分 割	3 / 6	
甲府市上下水道局	管理番号	R6-更新-15	マイクロナ				

配管詳細図（路線1）


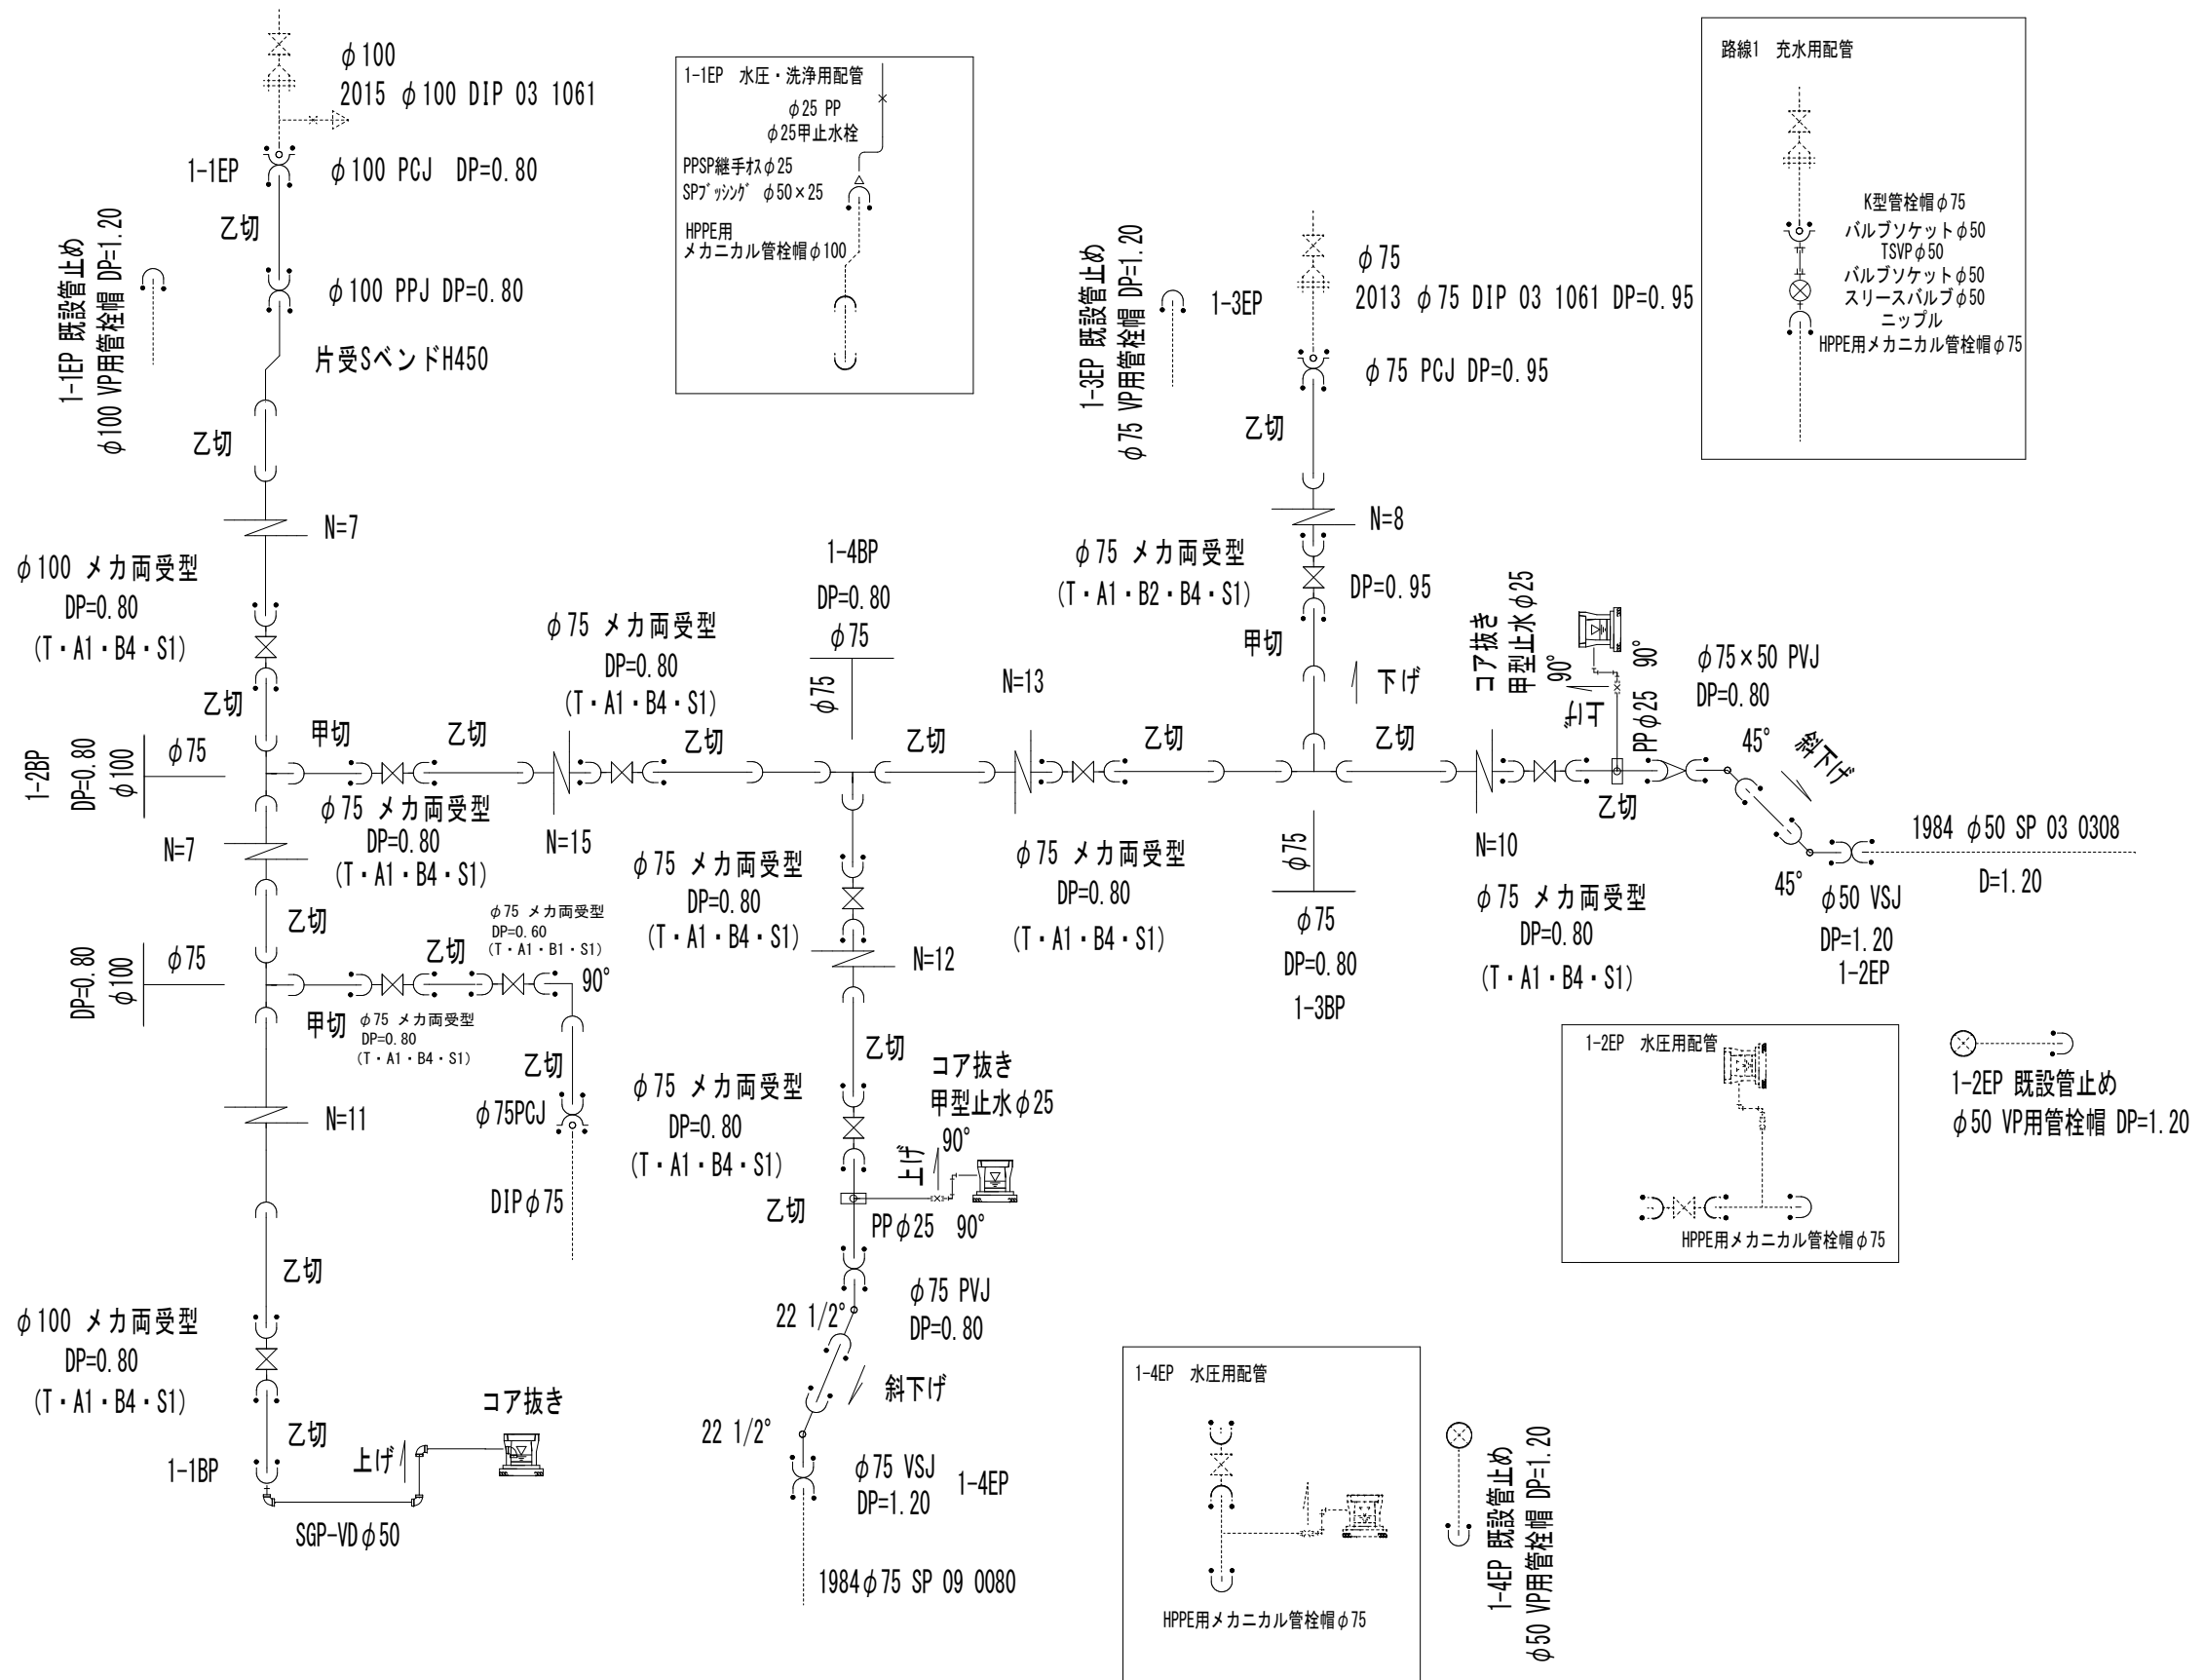


工 事 件 名	(更新-15) 配水管布設替工事									
工事場所	甲府市下石田二丁目・徳行二丁目地内 (甲府市上下水道局の西)									
図 面 名	配管詳細図 (路線1)			縮尺	図示		分割	4/6		
甲府市上下水道局	契約番号	R6-更新-15			マイクNo.					



配管詳細図（路線2）

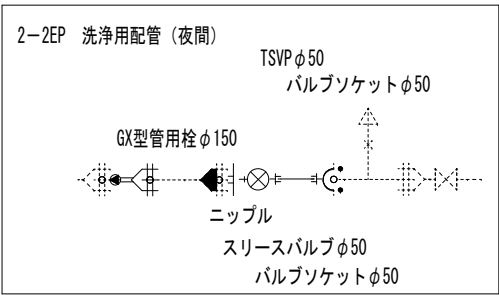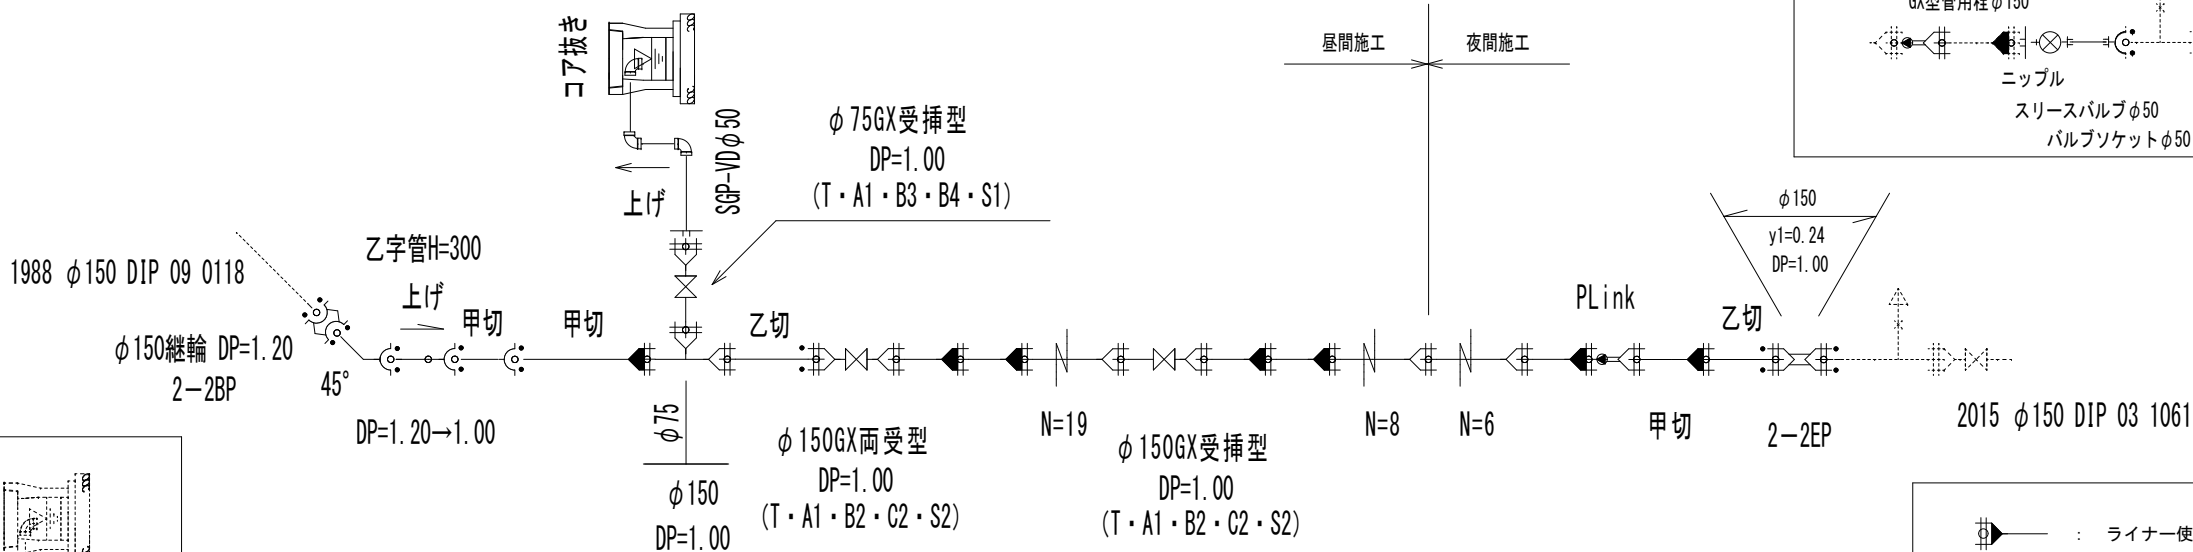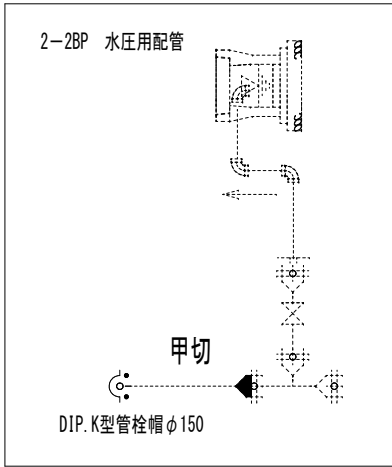

- ⌘ — : ライナー使用箇所 ※1
甲切・乙切 : 切管有効寸法1.0m以上
- ※1 一体化長さ
曲 管 部 : 1.0m(φ150、45°以下)>
丁字管部 : 1.0m(φ150)
仕切弁・管端部 : 8.0m(φ150 DP=1.00)
- (上記以内の直管受口にはライナーを使用する)
- ※2 K形特殊押輪は30kN仕様とする
※3 掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工（軽量鋼矢板）を施す
※4 メカニカル継手を使用する場合で、HPPE管にインナーコアの挿入が必要な場合は、各メーカーが指定するコアの挿入量・締付方法等に従い、適切に施工すること。

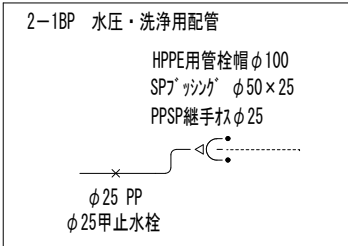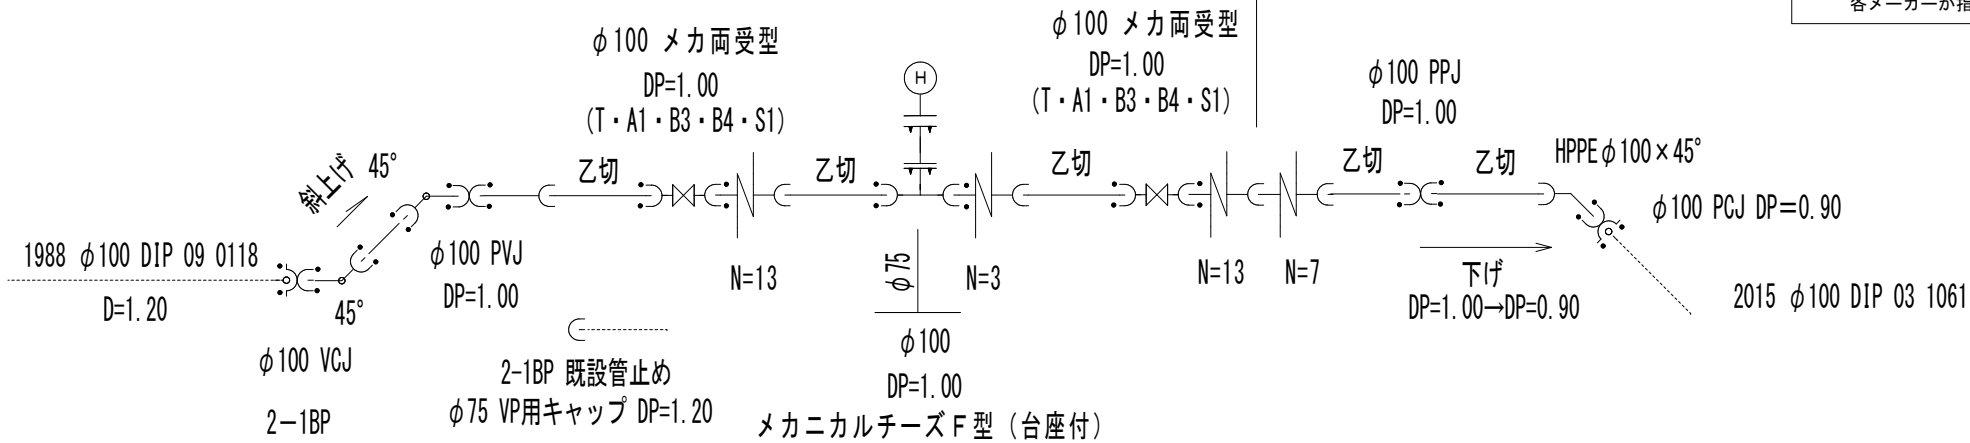


- 【消火栓材料構成】
メカニカルチーズF型（台座付）φ100×75
リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付）
鉄蓋（消火栓用φ500）
消火栓用リフトコンクリート上柵H200（φ500）
消火栓用リフトコンクリート下柵H200（φ500）
消火栓用底版H40（φ500）
フランジ短管H=300
GFガスカート 2枚
Fボルト（SUS304焼付防止処理）M16×75 8本

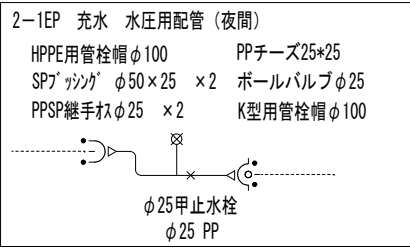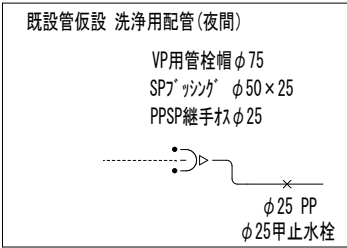


工 事 件 名	（更新-15）配水管布設替工事						
工 事 場 所	甲府市下石田二丁目・徳行二丁目地内（甲府市上下水道局の西）						
図 面 名	配管詳細図（路線2）	縮 尺	図 示	割 割	5 / 6		
甲府市上下水道局	契約番号	R6-更新-15	マイクNo.				

標準断面図 S=1:100 単位 (m)


路線1-1
N07付近

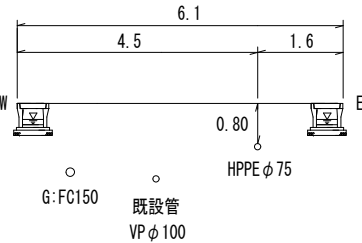


路線1-2
N010付近

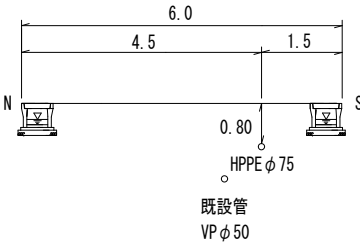


路線1-3
N02付近

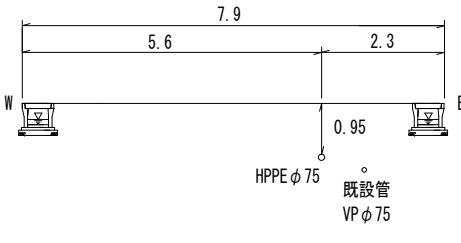

路線1-4
N03付近



路線2-1・2-2
N07～8 付近

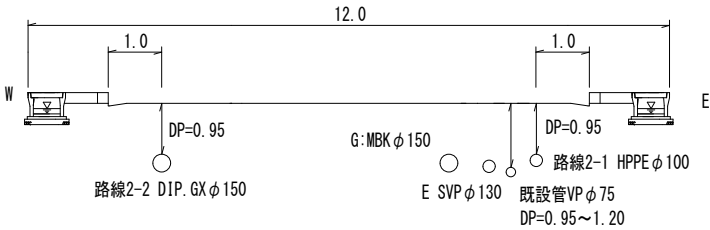


※ E 東電は占用位置不明の推定で作図


※下水道管路については現地マンホールにて確認

土工標準図 S=1:25 単位 (m)

路線1-1 泥吐管

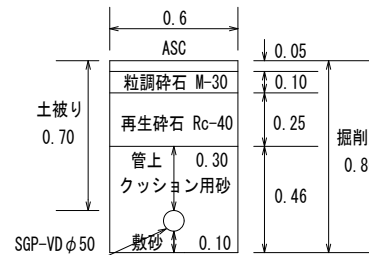


路線2-2 泥吐管

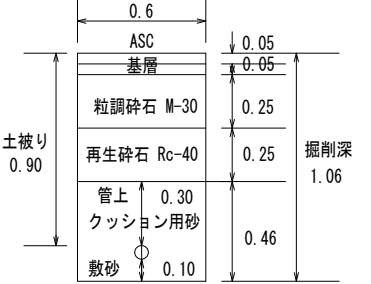


※既設舗装厚さ t=15cm

路線1-1

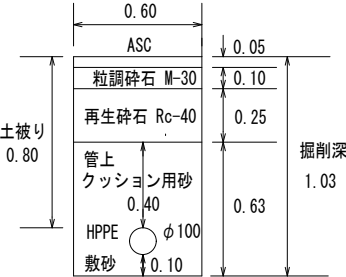


※管連絡および伏越部はこれに属さず
※舗装仮々復旧厚 3cm

路線1-2・1-3・1-4

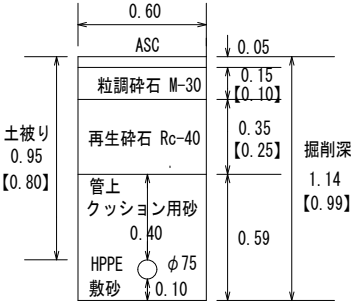


※管連絡および伏越部はこれに属さず
※舗装仮々復旧厚 3cm
※【】は路線1-2・1-4

路線2

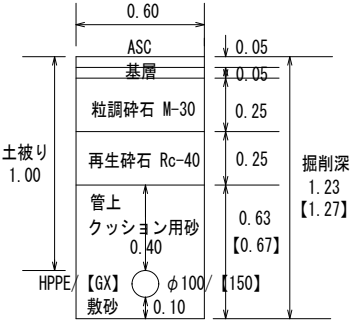


※管連絡および伏越部はこれに属さず
※舗装仮々復旧厚 5cm
※【】内は路線2-2で、GX φ150を示す
※既設舗装厚さ t=15cm

路線1-2 1-4 水抜栓

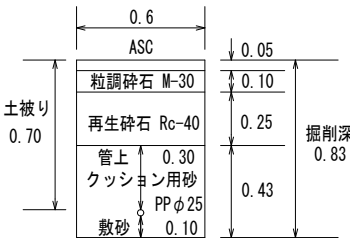


路線1 給水管 PP・SSP・HPPE

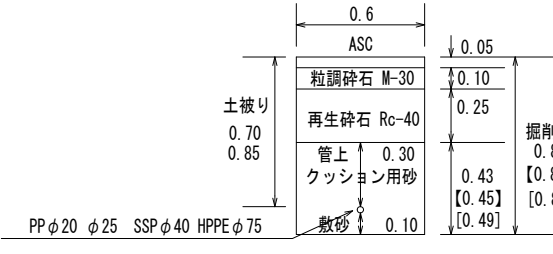

※【】内はSSP φ40、□内はHPPE φ75を示す
※舗装仮々復旧厚 5cm
※既設舗装厚さ t=15cm

路線2 給水管 PP・SSP

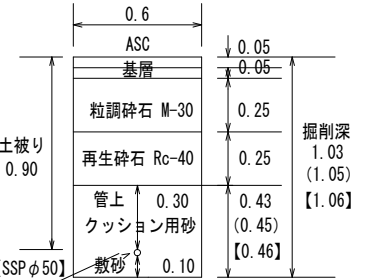

※()内はSSP φ40、【】内は、SSP φ50を示す
※舗装仮々復旧厚 5cm
※既設舗装厚さ t=15cm

工事件名	(更新-15) 配水管布設替工事					
工事場所	甲府市下石田二丁目・徳行二丁目地内 (甲府市上下水道局の西)					
図面名	標準断面図	土工標準図	縮尺	図示	分割	6 / 6
甲府市上下水道局	契約番号	R6-更新-15		マイクNo.		