



平面図 S=1:500




配管詳細図 S=任意

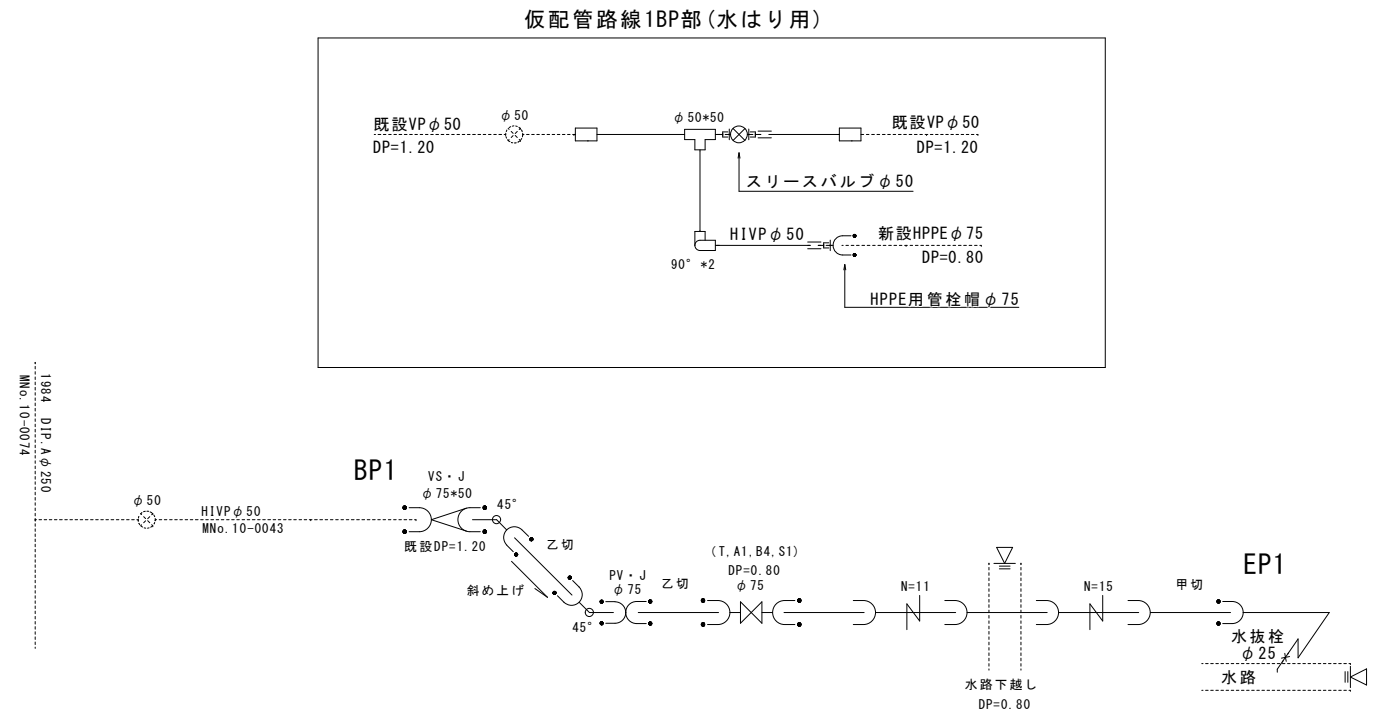

標準横断図 S=1:100

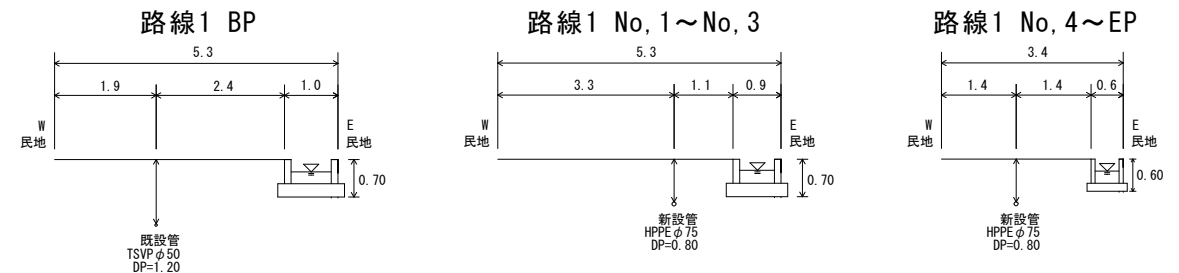

土工標準図 S=1:25

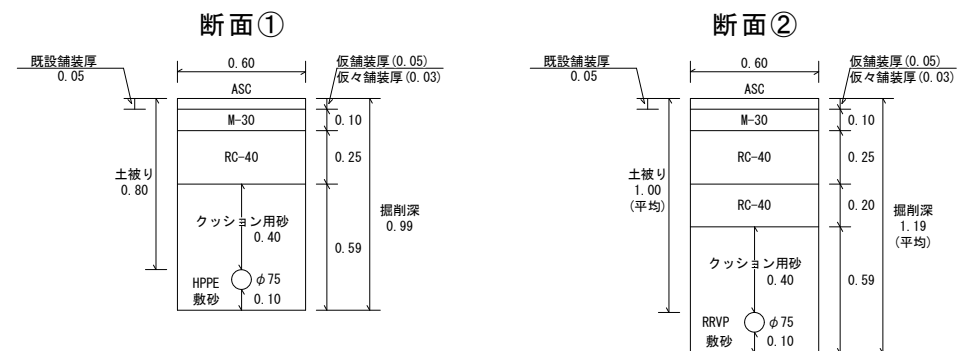

給水工事【路線1】

PP φ 20	:	4箇所
PP φ 25	:	4箇所
SSP φ 40	:	1箇所

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(鉛対4-5) 配水管布設替工事									
工 事 場 所	中央市井之口地内ほか (雇用促進住宅玉穂宿舎の西)									
図 面 名	平面図・配管詳細図	縮尺	図示	分割	2/6					
甲府市上下水道局	管理番号	R6-鉛対4-5	マイクロNo.							




平面図 S=1:500

土工標準図 S=1:25



給水工事【路線2】

PP φ 20	:	17箇所
PP φ 25	:	2箇所

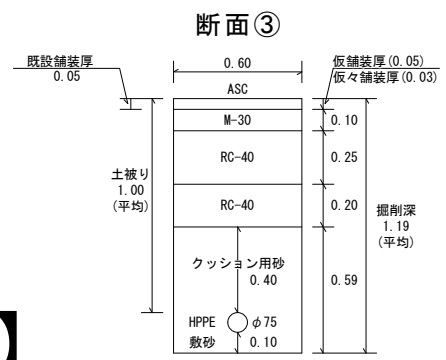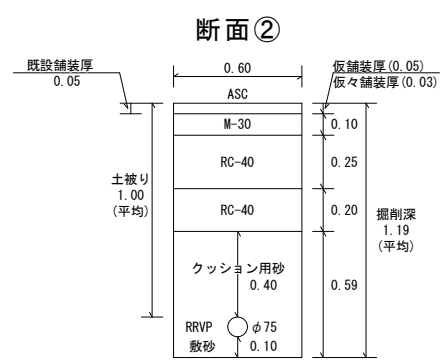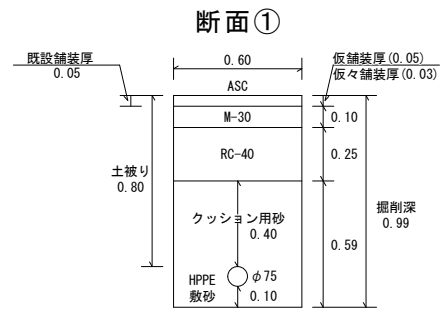


※縮尺はA2で出力した場合


工 事 件 名	(鉛対4-5) 配水管布設替工事						
工 事 場 所	中央市井之口地内ほか (雇用促進住宅玉穂宿舎の西)						
図 面 名	平面図・土工標準図	縮尺	図示	分割	3/6		
甲府市上下水道局	管理番号	R6-鉛対4-5	マイクログ				

配管詳細図 S=任意


標準横断図 S=1:100

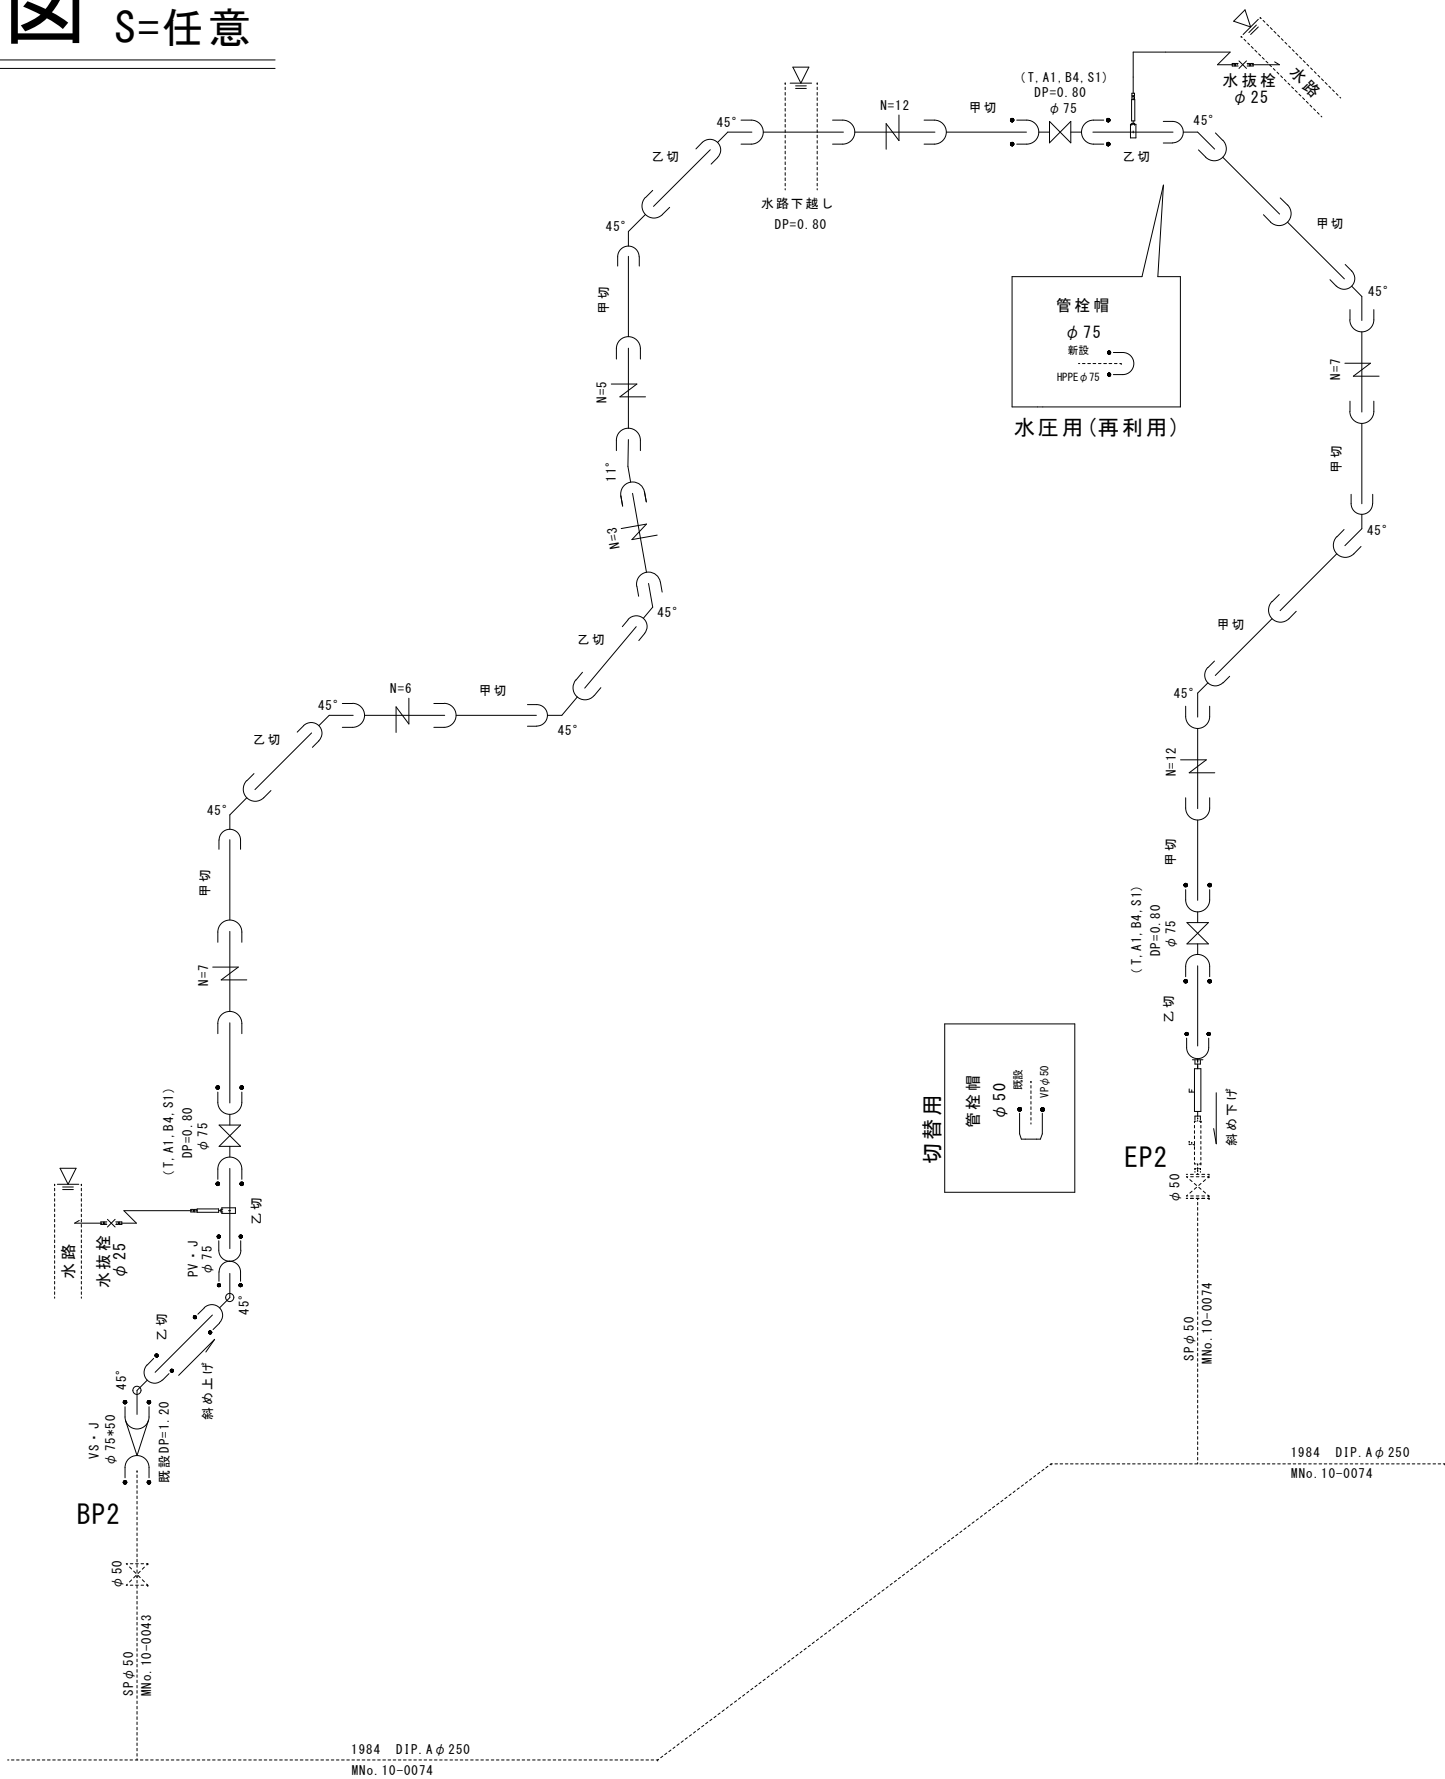


仮配管路線2BP部(水はり用)【材料再使用】

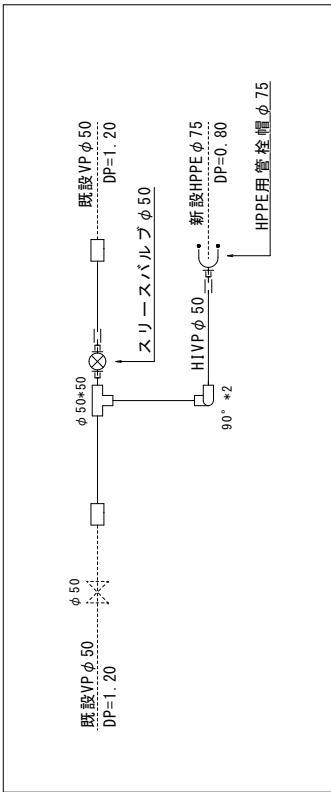


路線2 BP

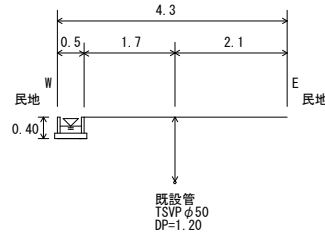


路線2 No. 1～No. 2

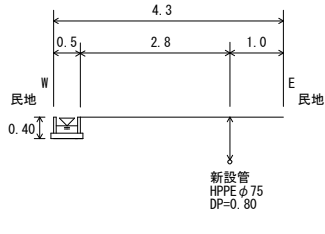


路線2 No. 3～No. 4

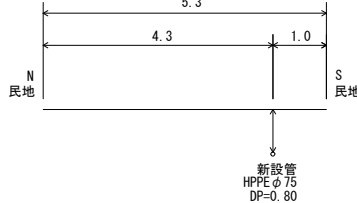


路線2 No. 5～No. 6




路線2 No. 7～No. 10




路線2 No. 11～No. 12

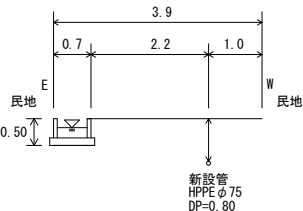

路線2 No. 14～No. 16

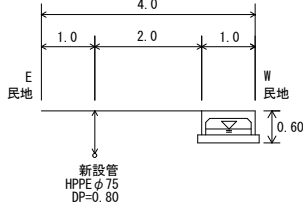

路線2 EP



※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(鉛対4ー5) 配水管布設替工事									
工 事 場 所	中央市井之口地内ほか (雇用促進住宅玉穂宿舎の西)									
図 面 名	配管詳細図・標準横断図	縮尺	図示	分割	4/6					
甲府市上下水道局	管理番号	R6ー鉛対4ー5	マイクロNo.							

平面図 S=1:1000

路線3【給水管取替1号箇所】

路線3【給水管取替1号箇所】

A

A

φ 20 ・ 25

既設舗装厚 0.05

0.60

ASC

M-30 0.10

RC-40 0.25

クッション用砂 0.30

φ 25 0.25

PP 敷砂 0.10

掘削深 0.83

土被り 0.70

反舗装厚 (0.05)

板々舗装厚 (0.03)

φ 75 ・ 100 取出部

既設舗装厚 0.05

1.20

ASC

M-30 0.10

RC-40 0.25

RC-40 0.40

クッション用砂 0.40

φ 75 【φ 100】

掘削深 1.32 (平均) [1.34 (平均)]

土被り 1.20

反舗装厚 (0.05)

板々舗装厚 (0.03)

φ 250 ・ 300 取出部

既設舗装厚 0.05

1.20

ASC

M-30 0.10

RC-40 0.25

RC-40 0.40

クッション用砂 0.61 (平均)

DIP φ 250 【φ 300】


掘削深 1.41 (平均) [1.435 (平均)]

土被り 1.20


反舗装厚 (0.05)

板々舗装厚 (0.03)

φ 20・25mm給水配管例

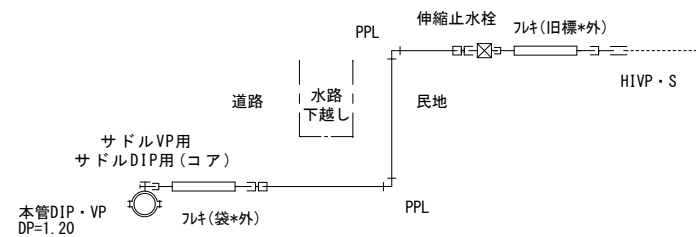

φ 20・25mm給水配管例【不凍栓有り】

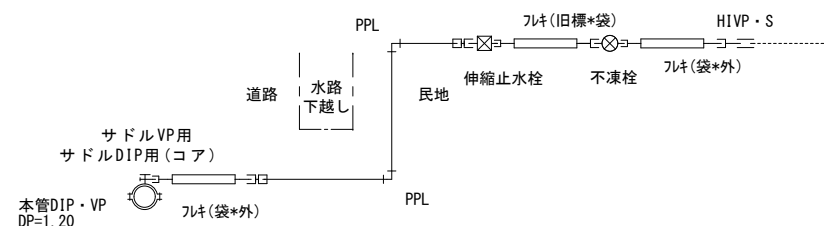

【1号箇所】 参考

6.8

0.7 0.7 4.5 0.9

S N

民地 民地


0.60 0.60

既設管

DIP A φ250 (φ300)

DP=L.20



【2号箇所】参考

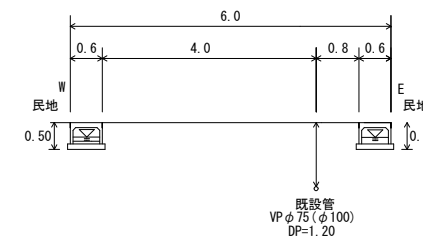

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(鉛対4-5) 配水管布設替工事									
工 事 場 所	中央市井之口地内ほか (雇用促進住宅玉穂宿舍の西)									
図 面 名	平面図・配管詳細図 土工標準図・標準横断図		縮尺	図示	分割	5/6				
甲府市上下水道局 管理番号	R6-鉛対4-5			マイクロNo.						

平面図 S=1:1000

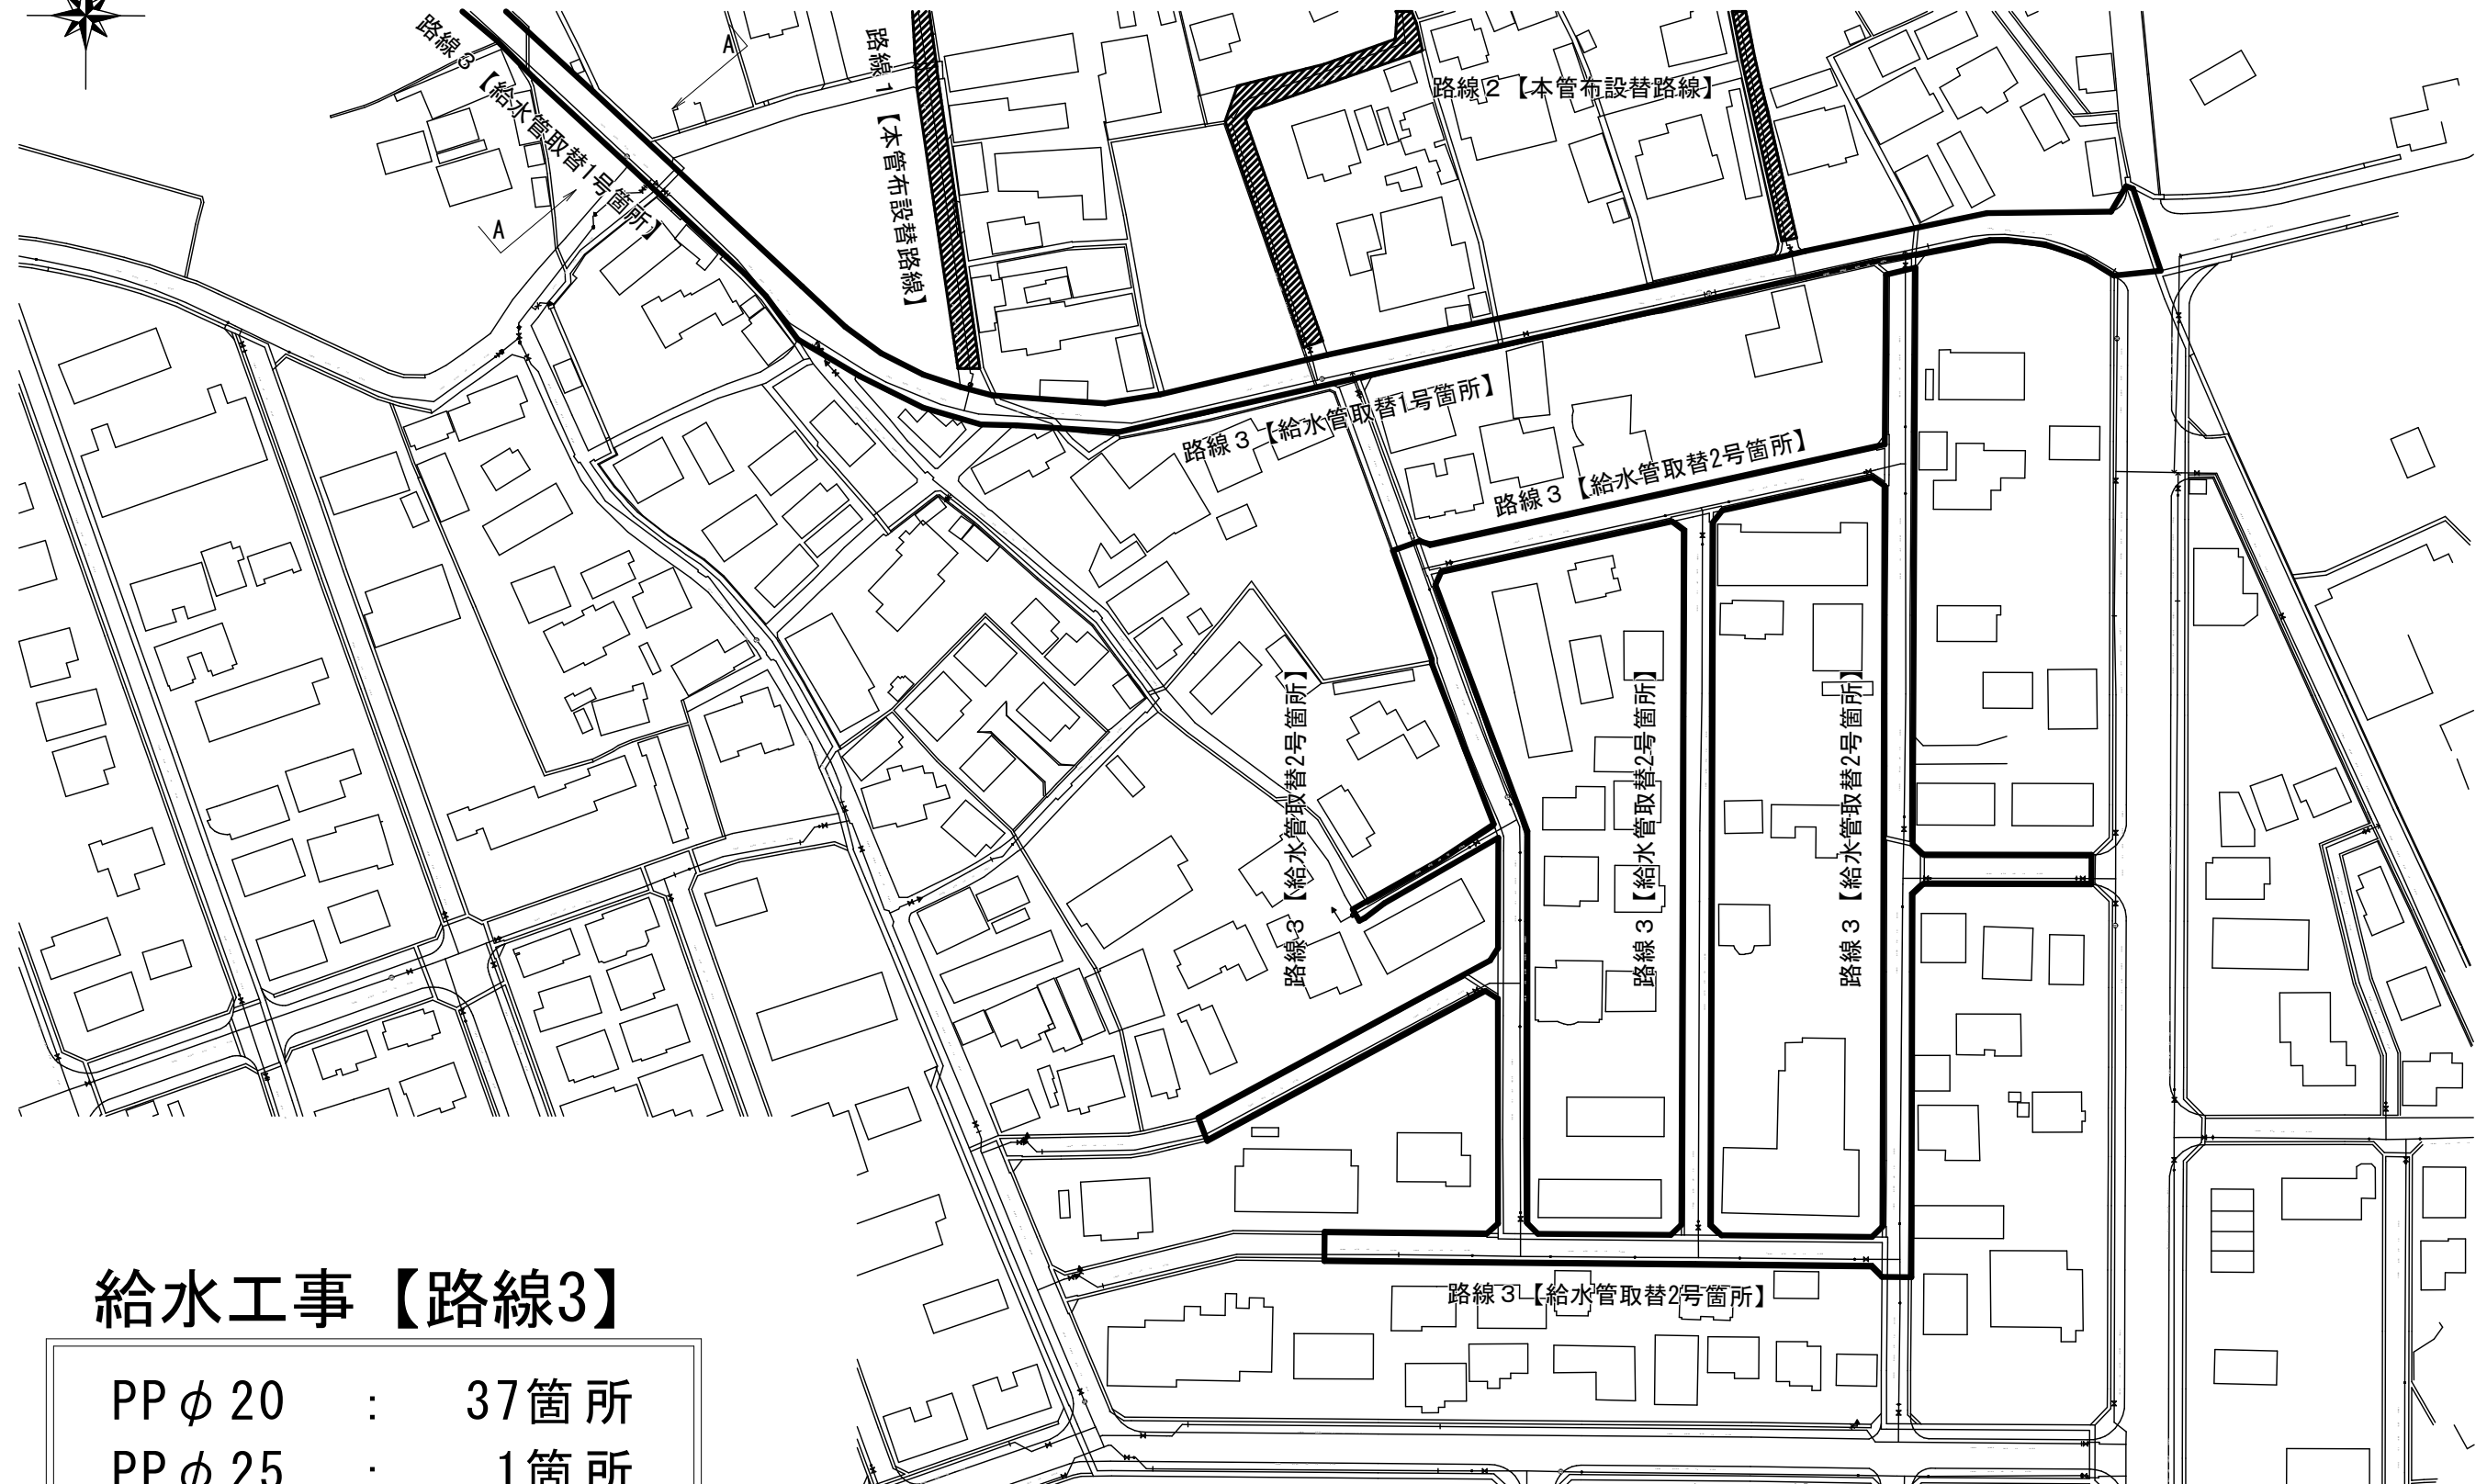

給水工事【路線3】

PP ϕ 20 : 37箇所
PP ϕ 25 : 1箇所
分水止 : 13箇所

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(鉛対4-5) 配水管布設替工事						
工 事 場 所	中央市井之口地内ほか(雇用促進住宅玉穂宿舎の西)						
図 面 名	平面図	縮尺	図示	分割	6/6		
甲府市上下水道局	管理番号	R6-鉛対4-5	マイクロNo.				