
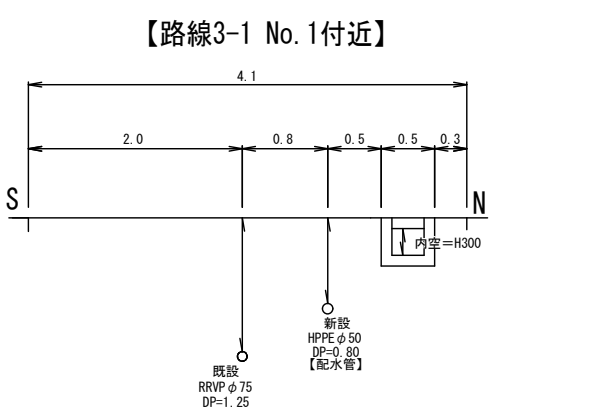
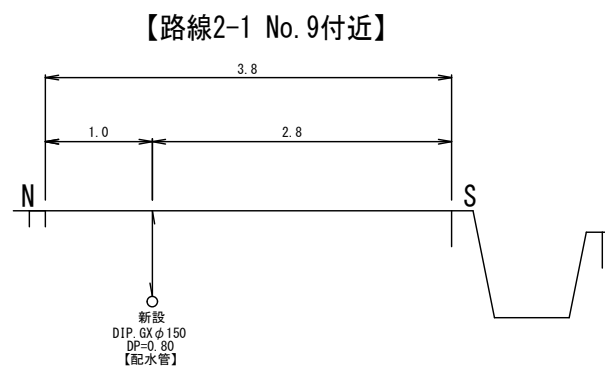
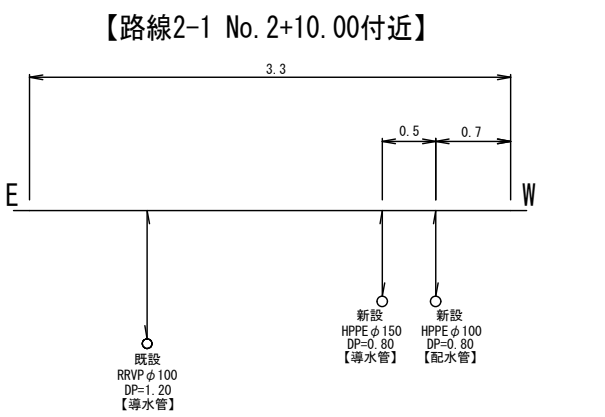
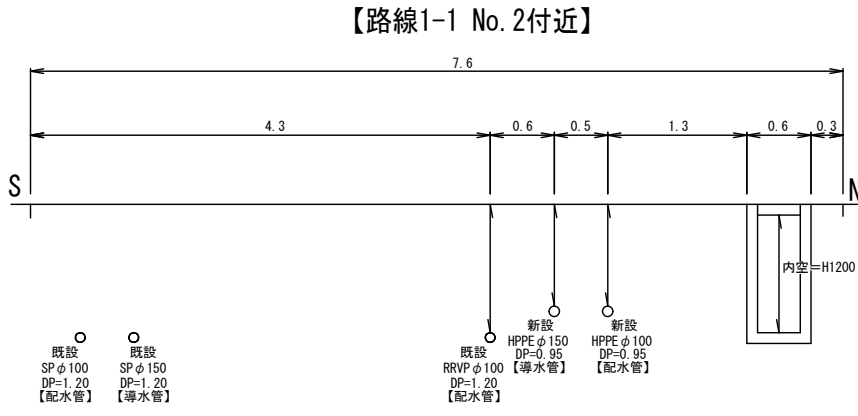


平面図 S=1:500

標準横断図 S=1:50

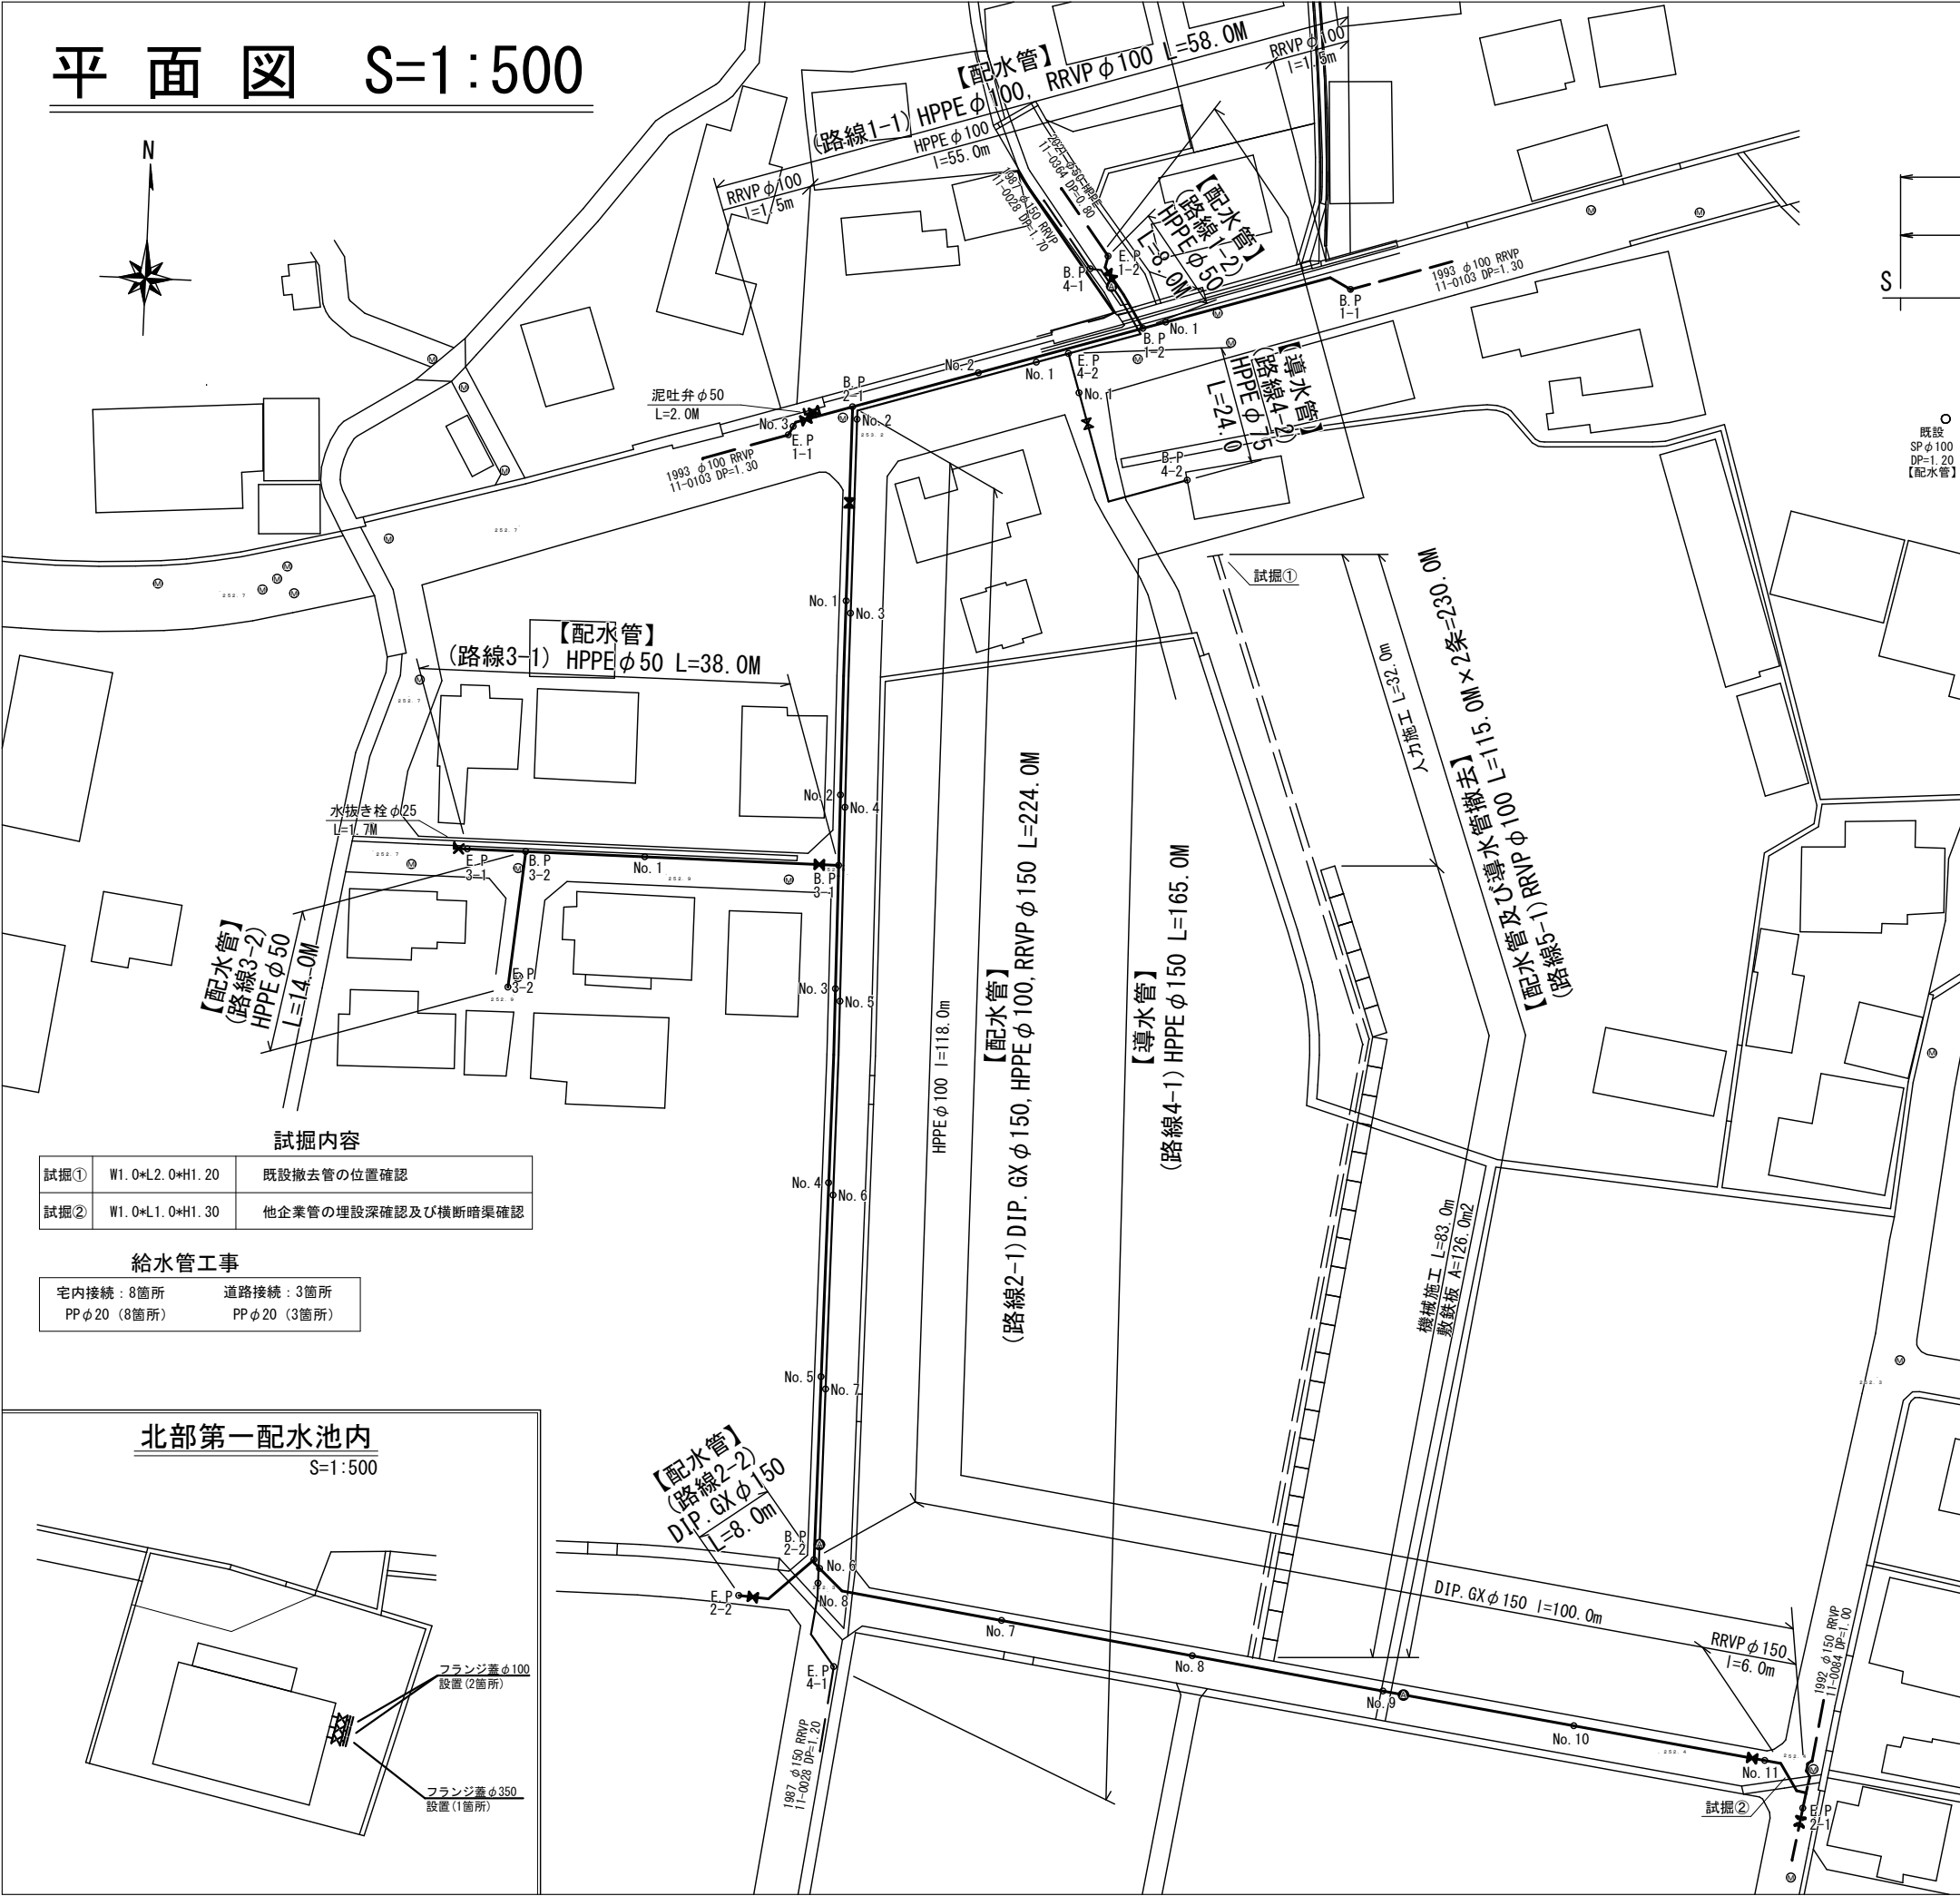


※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(ブ-102) 導・配水管布設替工事					
工事場所	甲府市白井町地内 (白井河原橋の南西)					
図面名	平面図・標準横断図	縮尺	図示	分割	2 / 4	
甲府市上下水道局	管理番号	R6-ブ-102	マイクNo.			

試掘内容		
試掘①	W1.0×L2.0×H1.20	既設撤去管の位置確認
試掘②	W1.0×L1.0×H1.30	他企業管の埋設深確認及び横断暗渠確認

給水管工事	
宅内接続: 8箇所	道路接続: 3箇所
PP φ20 (8箇所)	PP φ20 (3箇所)

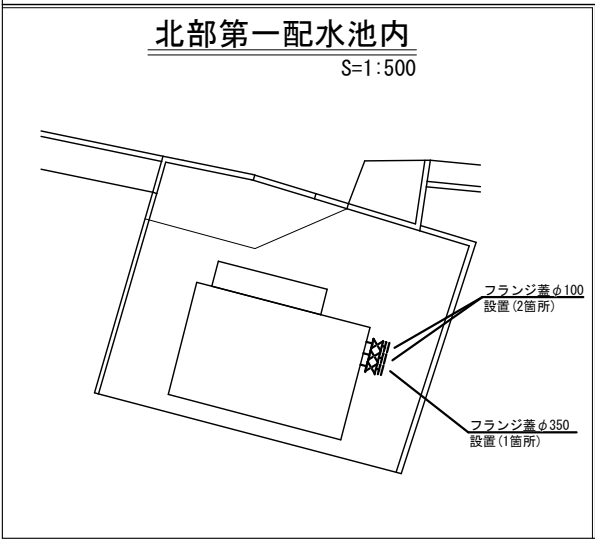

配管詳細図 S=任意





： ライナー使用箇所 ※1
甲切・乙切： 切管有効寸法1.0m以上

※1 一体化長さ


曲管部： 1.0m(φ150)
丁字管部： 1.0m(φ150)
仕切弁・管端部： 9.5m(φ150 DP=0.80)
(上記以内の直管受口にはライナーを使用する)

※ インナーコア
メカニカル継手を使用する場合、HPPE管にインナーコアの挿入が必要な場合は、各メーカーが指定するコアの挿入量・締付方法等に従い、適切に施工すること。


・K形特殊押輪は3DKN仕様とする。
・掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工（軽量鋼矢板）を施す。
・施工順序について、事前に監督員に確認すること。
・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従うこと。
・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行うこと。

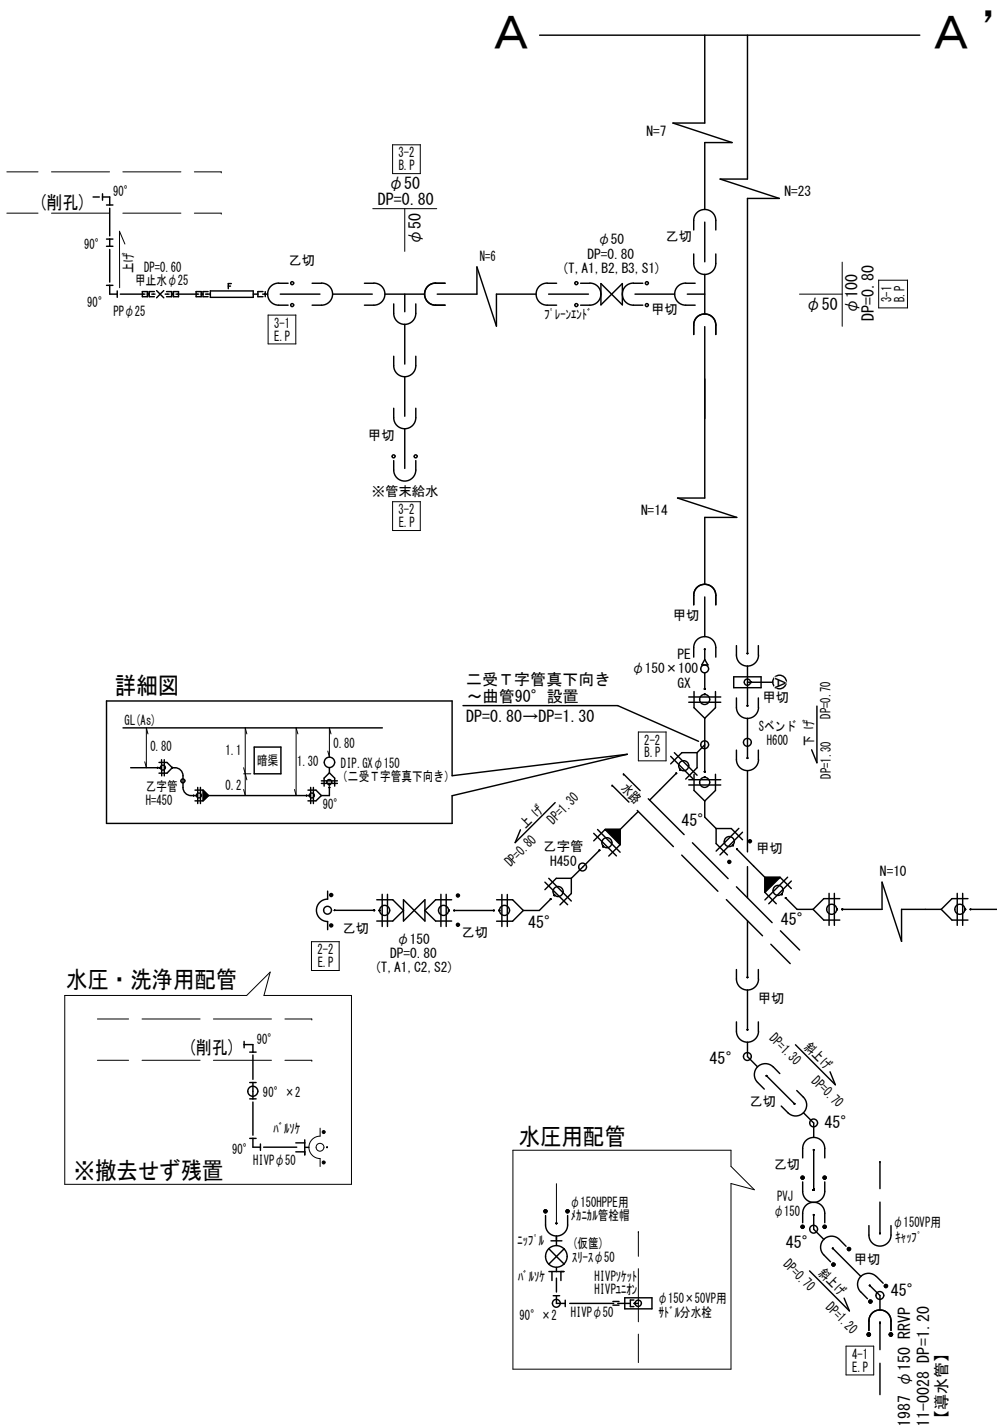


水圧・洗浄用配管



水圧用配管




A A'

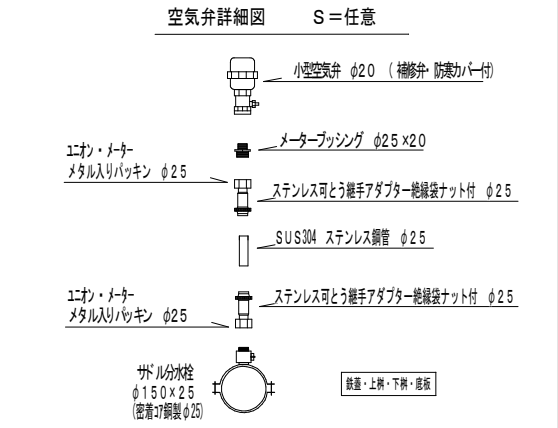


工事件名	(ブ-102) 導・配水管布設替工事						
工事場所	甲府市白井町地内（白井河原橋の南西）						
図面名	配管詳細図	縮尺	図示	分割	3 / 4		
甲府市上下水道局	管理番号	R6-ブ-102	マイクNo.				

土工標準図 S=1:25


【配水管HPPEφ100, DP=0.95】
【導水管HPPEφ150, DP=0.85】
[L=39.0m]

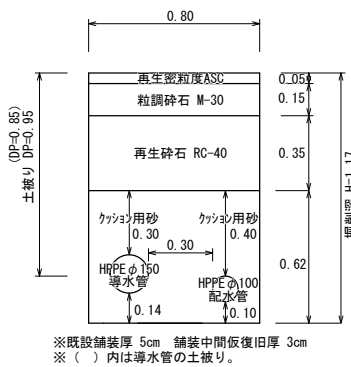


【配水管HPPEφ100, DP=0.80】
【導水管HPPEφ150, DP=0.70】
[L=108.0m]

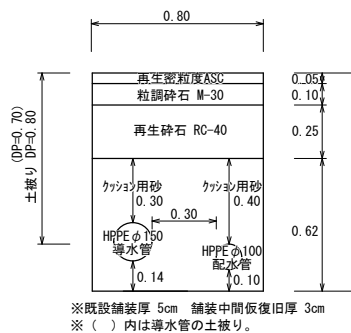


【配水管HPPEφ50, DP=0.80】
【導水管HPPEφ150, DP=0.70】
[L=5.0m]

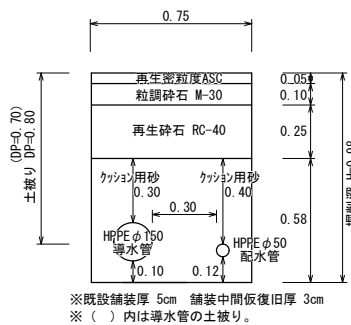


【配水管HPPEφ50, DP=1.50】
【導水管HPPEφ150, DP=1.50】
[L=3.0m]

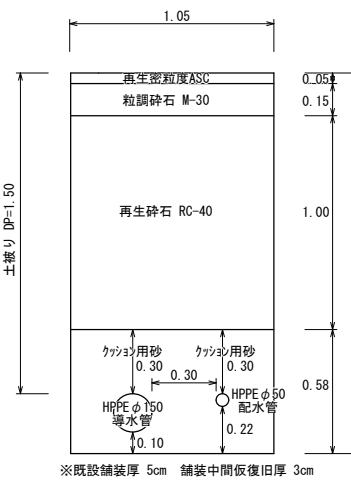


【配水管】
【DIP.GXφ150, DP=0.80m】
[L=102.0m]

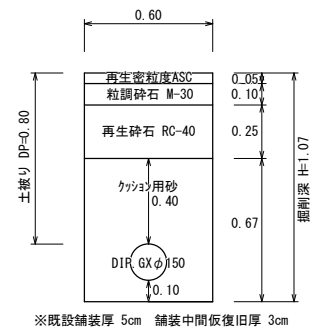


【配水管】
【DIP.GXφ150, DP=1.30m】
[L=6.0m]

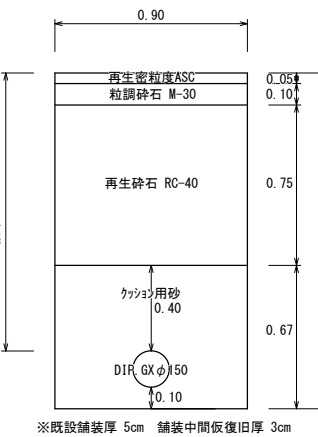

【配水管】
【HPPEφ100, DP=0.95m】
[L=26.0m]

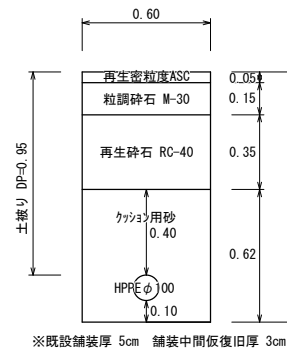

【配水管】
【HPPEφ50, DP=0.80m】
[L=52.0m]

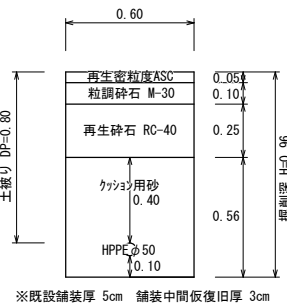


【配水管】
【RRVPφ150, DP=1.00m】
[L=6.0m]




【配水管】
【RRVPφ100, DP=1.30m】
[L=3.0m]




【導水管】
【HPPEφ75, DP=0.85m】
[L=5.0m]

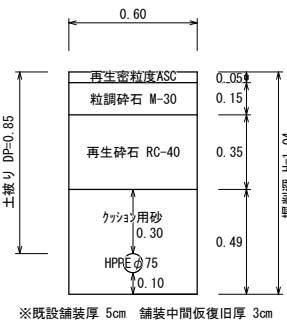


【導水管】
【HPPEφ75, DP=0.85m】
[L=13.5m]

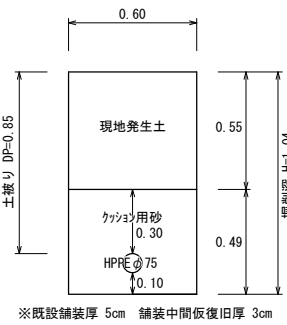


【導水管】
【HPPEφ75, DP=0.85m】
[L=5.5m]




【導水管】
【HPPEφ150, DP=1.30m】
[L=10.0m]

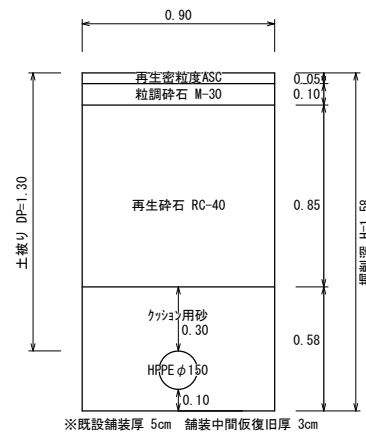


【配水管及び導水管撤去】
【RRVPφ100, DP=1.20m】
[L=115.0m]

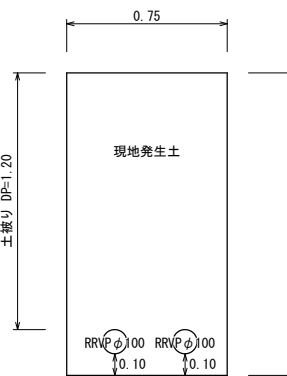


【泥吐弁】
【HPPEφ50】
[DP=0.95]

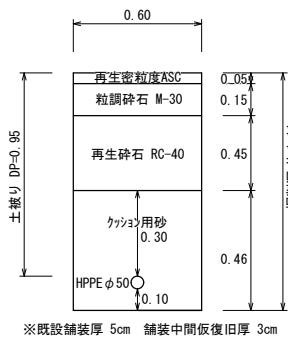

【給水管・水抜栓】
【PPφ20、PPφ25】
[DP=0.70]



【給水管・水抜栓】
【PPφ20、PPφ25】
[DP=0.85]

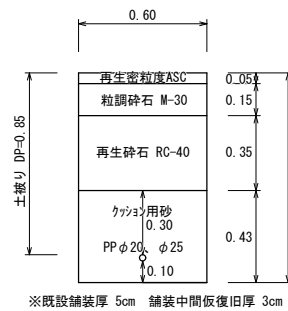

※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(ブ-102) 導・配水管布設替工事						
工事場所	甲府市白井町地内 (白井河原橋の南西)						
図面名	土工標準図	縮尺	1:25	分割	4/4		
甲府市上下水道局	管理番号	R6-ブ-102	マイクNo.				