



平面図 S=1:500

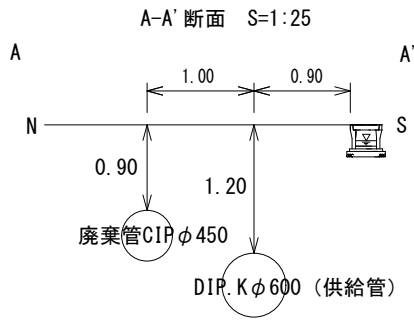

配管図 S=任意

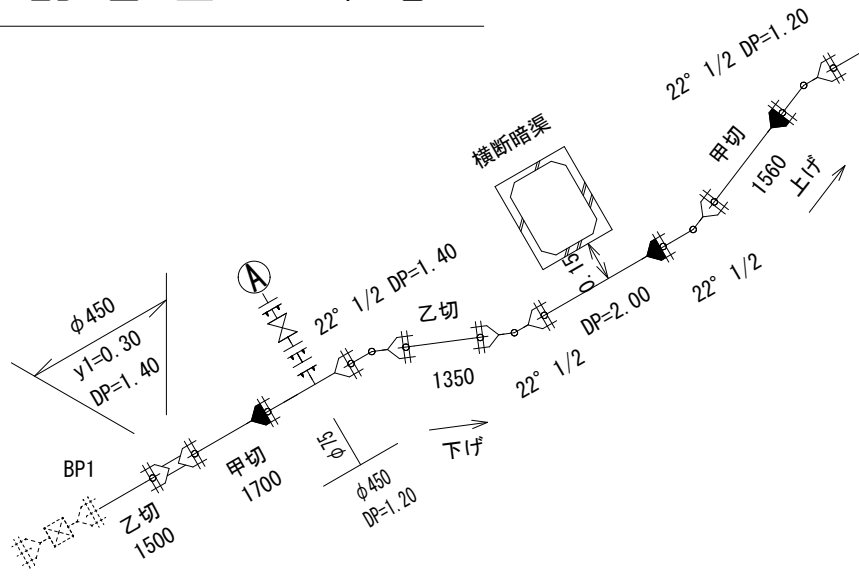


試掘工詳細

	W	L	H	時間帯	備考
① ⑤	1.0	2.0	1.2	①夜間 ⑤昼間	既設撤去管DIP・K・CIPφ450の占用位置確認と同時に、撤去法線を確定するための鉄管探知を実施する
②	2.2	3.9	1.9	夜間	鋳鉄管用不断水切換弁予定設置箇所の確認
③	1.1	2.0	1.8	夜間	既設水路の構造確認
④	1.0	2.0	1.4	夜間	既設水路の構造確認

⦿ : ライナー使用箇所 ※1
甲切・乙切 : 切管有効寸法1.0m以上
※1 一体化長さ
曲管部 : 1.0m(φ450、22.5°以下)
曲管部 : 4.0m(φ450、22.5°を超え45°以下)
仕切弁・管端部 : 16.5m(φ450 DP=1.20)
(上記以内の直管受口にはライナーを使用する)
※2 掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工を施す


【空気弁材料構成】1箇所あたり
F付T字管φ450×75 (GF型)
急速空気弁φ75 2種
ボール式補修弁φ75 2種 H=150 (RF×GF)
フランジ短管H=400 (RF×GF)
鉄蓋(空気弁用φ500)H100
消火栓用レジンコンクリート上柵H200(φ500)
消火栓用レジンコンクリート中柵H200(φ500)
消火栓用レジンコンクリート下柵H200(φ500)
消火栓用底版H40(φ500)
GFガasket 3枚
Fボルト(SUS304焼付防止処理)M16×75 12本

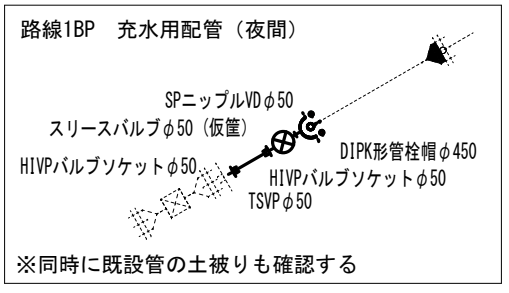

工事件名		(災対-1) 配水管布設替工事					
工事場所		昭和町西条地内(昭和浄水場の南東)					
図面名		路線1 路線5 平面図 配管図	縮尺	A2の場合 図示	分割	2/5	
甲府市上下水道局	管理番号	R6-災対-1	資料No.				




配管図 S=任意



種別 口径	布設替	道路接続
φ20	1	1
φ25	0	1
合計	1	2

路線3

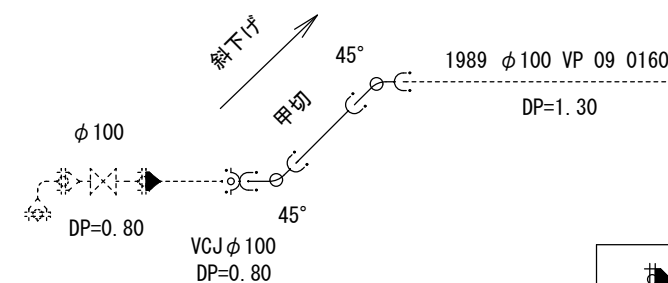

 : ライナー使用箇所 ※1
甲切・乙切 : 切管有効寸法1.0m以上

※1 一体化長さ

曲管部 : 1.0m($\phi 200$ 、 45° 以下)

曲管部 : 4.0m($\phi 200$ 、 45° 超え)





仕切弁・管端部 : 12.0m($\phi 200$ DP=0.80)

(上記以内の直管受口にはライナーを使用する)

※2 掘削深がH=1.5mを超える場合には土留工を施す

※3 K形特殊押輪は3DkN仕様とする

路線2


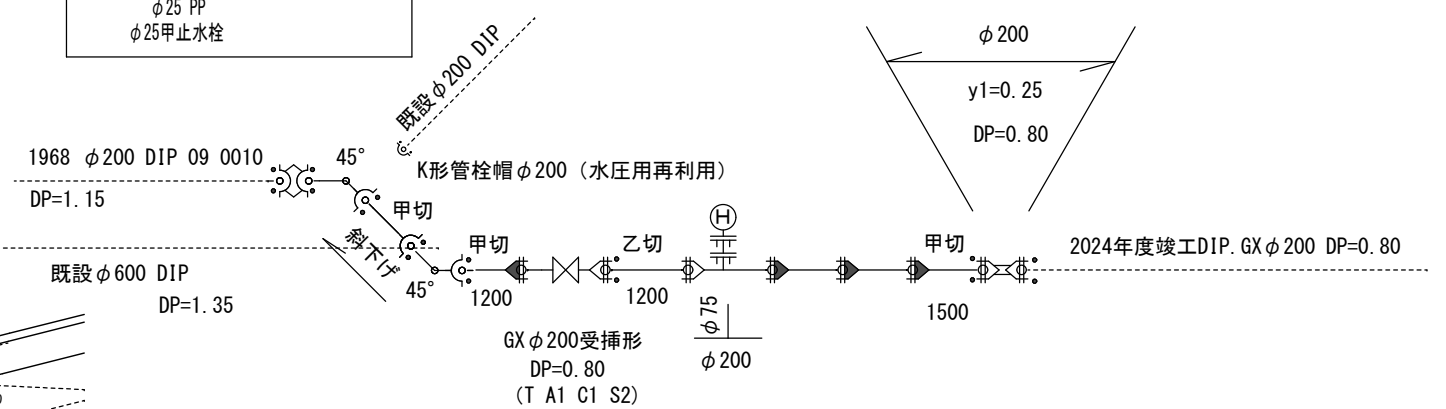

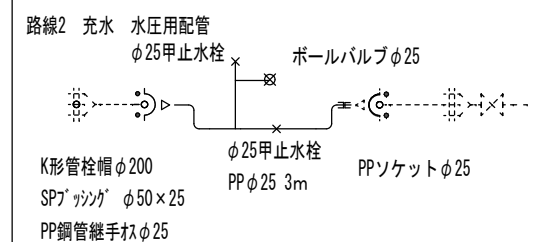
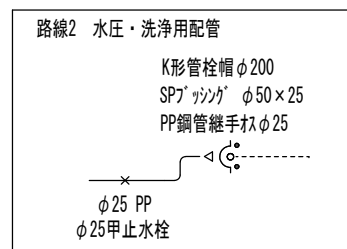


リフト式浅層埋設用消火栓（補修弁付き）
 鉄蓋（消火栓用φ500）
 消火栓用レジンコンクリート上柵H200（φ500）
 消火栓用レジンコンクリート下柵H200（φ500）
 消火栓用底板H40（φ500）
 フランジ 短管H=150
 GFガスケケット 2枚
 Fボルト（SUS304焼付防止処理）M16×75 8本




工事件名	(災対-1) 配水管布設替工事										
工事場所	昭和町西条地内 (昭和浄水場の南東)										
図面名	平面図 配管図	(路線2.3)	縮尺	A2の場合 図示	分割	3/5					
甲府市上下水道局	管理番号	R6-災対-1		マイクNo.							



路線4















配管図 S=任意

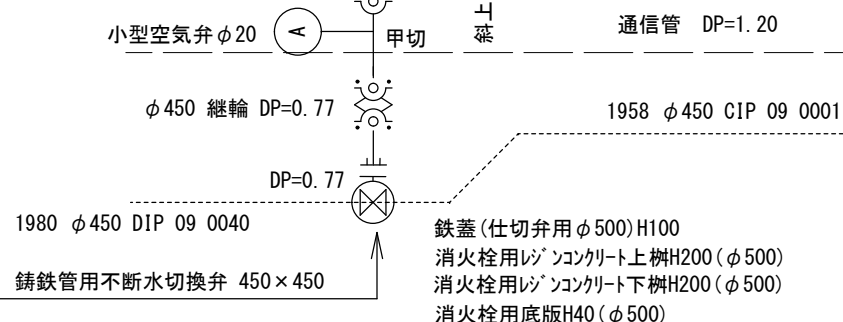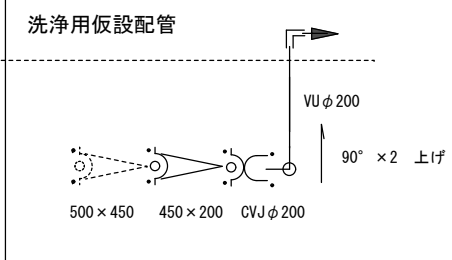


工事件名	(災対-1) 配水管布設替工事										
工事場所	昭和町西条地内 (昭和浄水場の南東)										
図面名	平面図 (路線4) 配管図ほか	縮尺	A2の場合 図示	分割	4/5						
甲府市上下水道局	管理番号	R6-災対-1		マイクNo.							

土工標準図 S=1:25

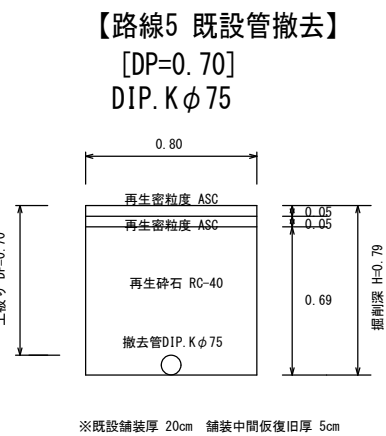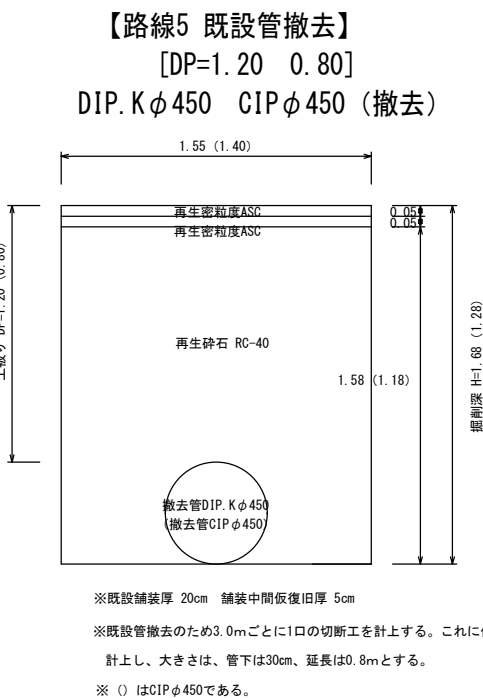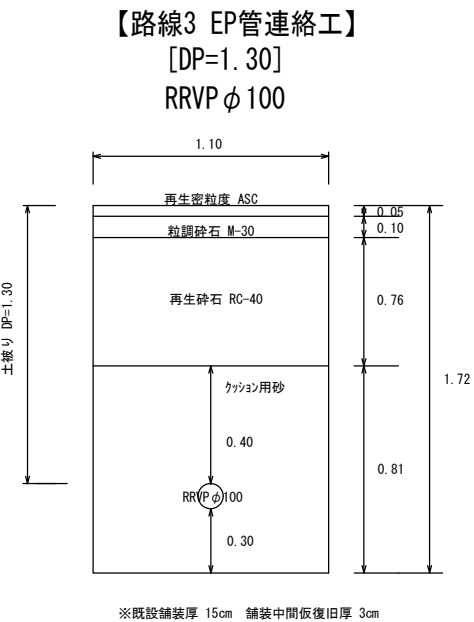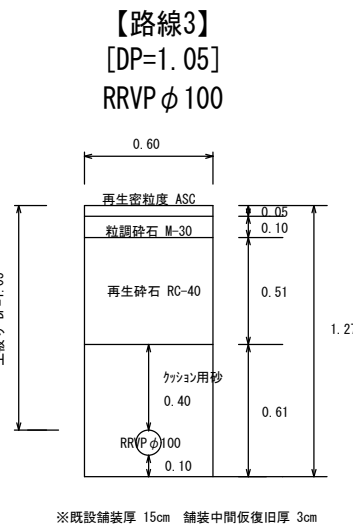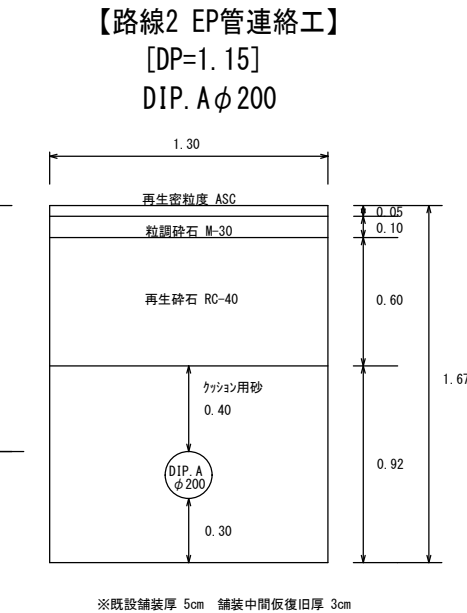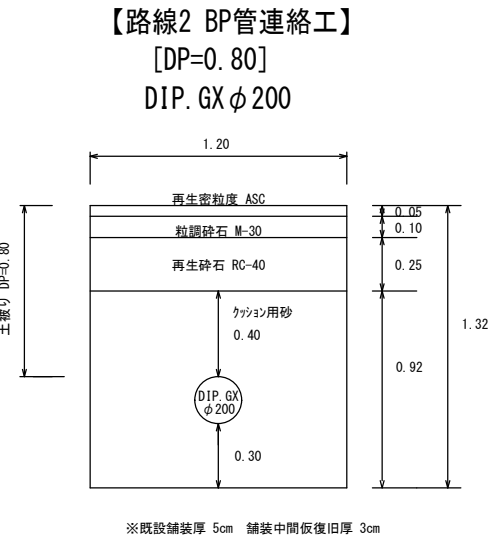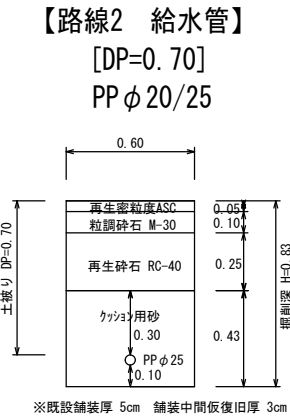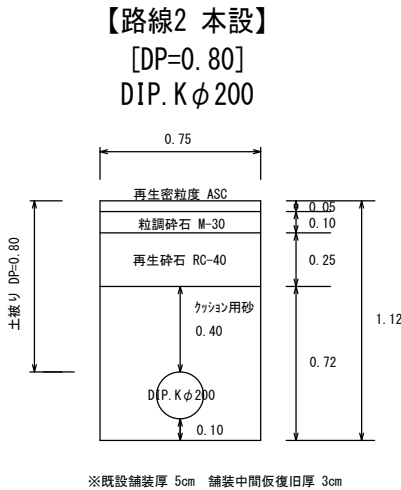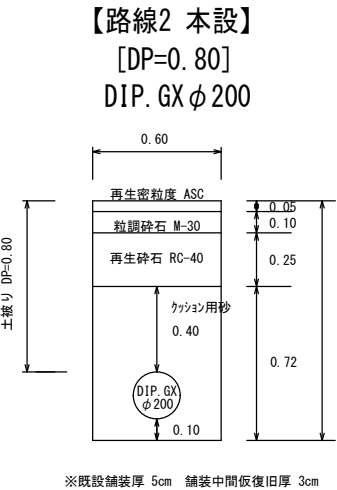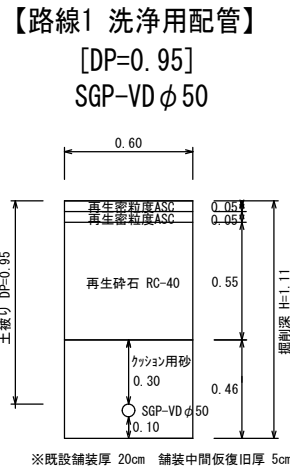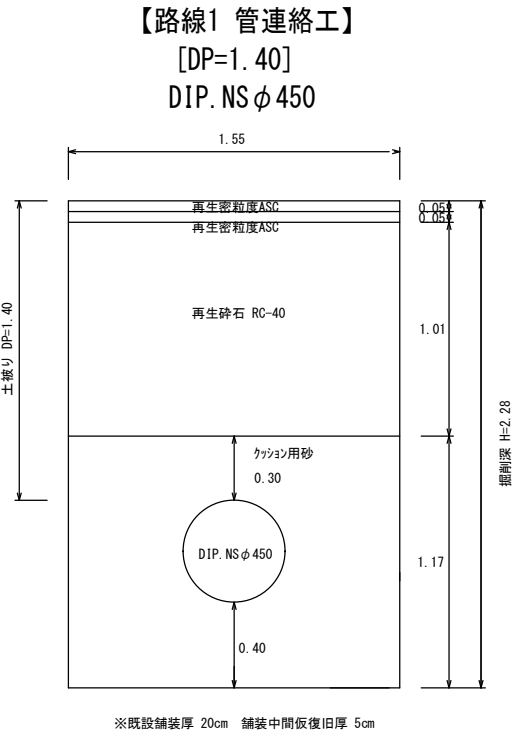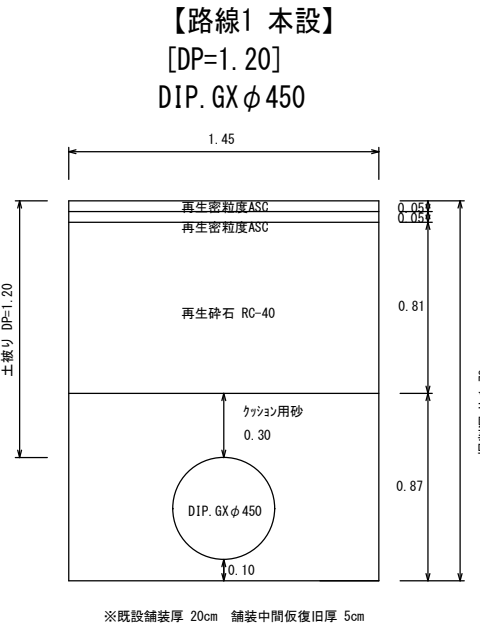

横断図 S=1:100

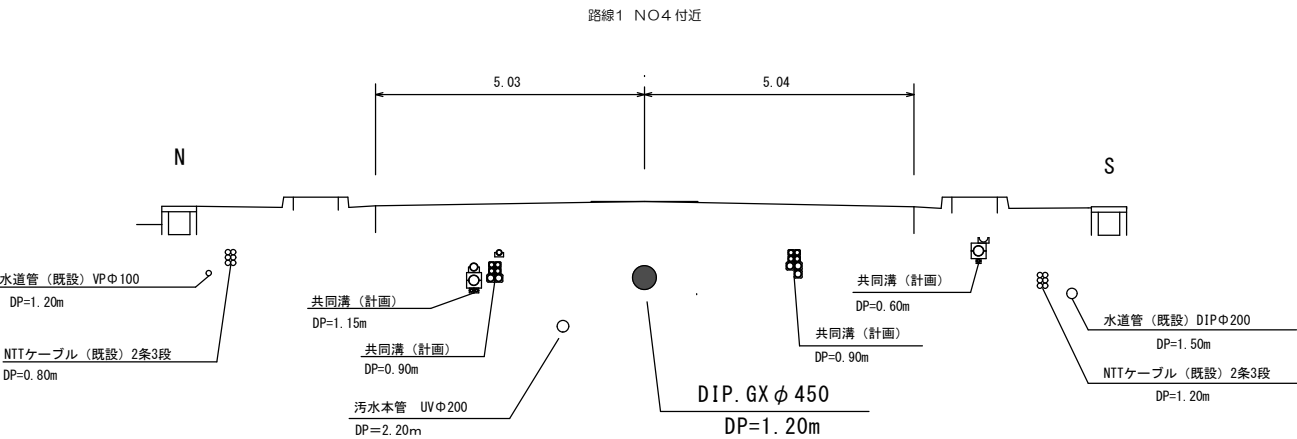

※縮尺はA2で出力した場合

※すべての断面において管連絡部及び伏越部はこれに属せず

※掘削深が1.5m以上は土留工を施す

工事件名	(災対-1) 配水管布設替工事									
工事場所	昭和町西条地内(昭和浄水場の南東)									
図面名	標準土工図	横断図	縮尺	A2の場合 図示	分割	5/5				
甲府市上下水道局	管理番号	R6-災対-1		マケNo.						