

建設工事台帳

管理番号  
R6-更新-14

年度・科目

令和6年度 第41款 第01項 第01目 第20節 第09細

工事名称

(更新-14) 配水管布設替工事

工事場所

甲府市伊勢二丁目地内 (市立伊勢小学校の西)

請負契約年月日

令和 年 月 日

請負業者名

契約工期

令和 年 月 日

～

令和 年 月 日

中止又は延期年月日

令和 年 月 日

～

令和 年 月 日

検査年月日

令和 年 月 日

着手

令和 年 月 日

完成

令和 年 月 日

配管業者名

配管工氏名

検査員職氏名

印

立会人職氏名

印

担当課係名

水道

課

水道第三

係

設計者職氏名

印

監督者氏名

印

(工事の内容)

DIP.K φ450 L= 4.0m 仕切弁.GX φ300 3基  
DIP.K φ300 L= 1.0m 仕切弁.GX φ150 2基  
DIP.GX φ300 L= 153.0m 泥吐弁.GX φ75 2基  
DIP.GX φ150 L= 72.0m 消火栓 φ75 1基  
SSP φ150 L= 3.0m 不断水簡易仕切弁 φ450 1基  
SSP φ50 L= 1.0m 不断水簡易仕切弁 φ300 2基  
付帯工(エアモル充填、樹木伐採等) 1式

廃棄管

年度

9999

1975

1976

1976

1965

1957

1957

1995

管種

CIP

DIP

DIP

SP

VP

CIP

CIP

DIP

口径

φ300

φ300

φ300

φ50

φ50

φ450

φ300

φ150

延長

3.3

139.4

8.0

4.2

6.0

1.0

4.0

44.2

マイクロナ

54-9999

04-0242

04-0167

04-0167

04-0044

09-0001

09-0001

04-0818

(特記事項)

※縮尺はA2で出力した場合

土質区分

湧水状況

縮尺

1:2500

分割数

1/7

図面番号

出力年月日

図面更新年月日


令和 年 月 日

印

甲府市上下水道局

マイクロナ


平面図1 S=1:500

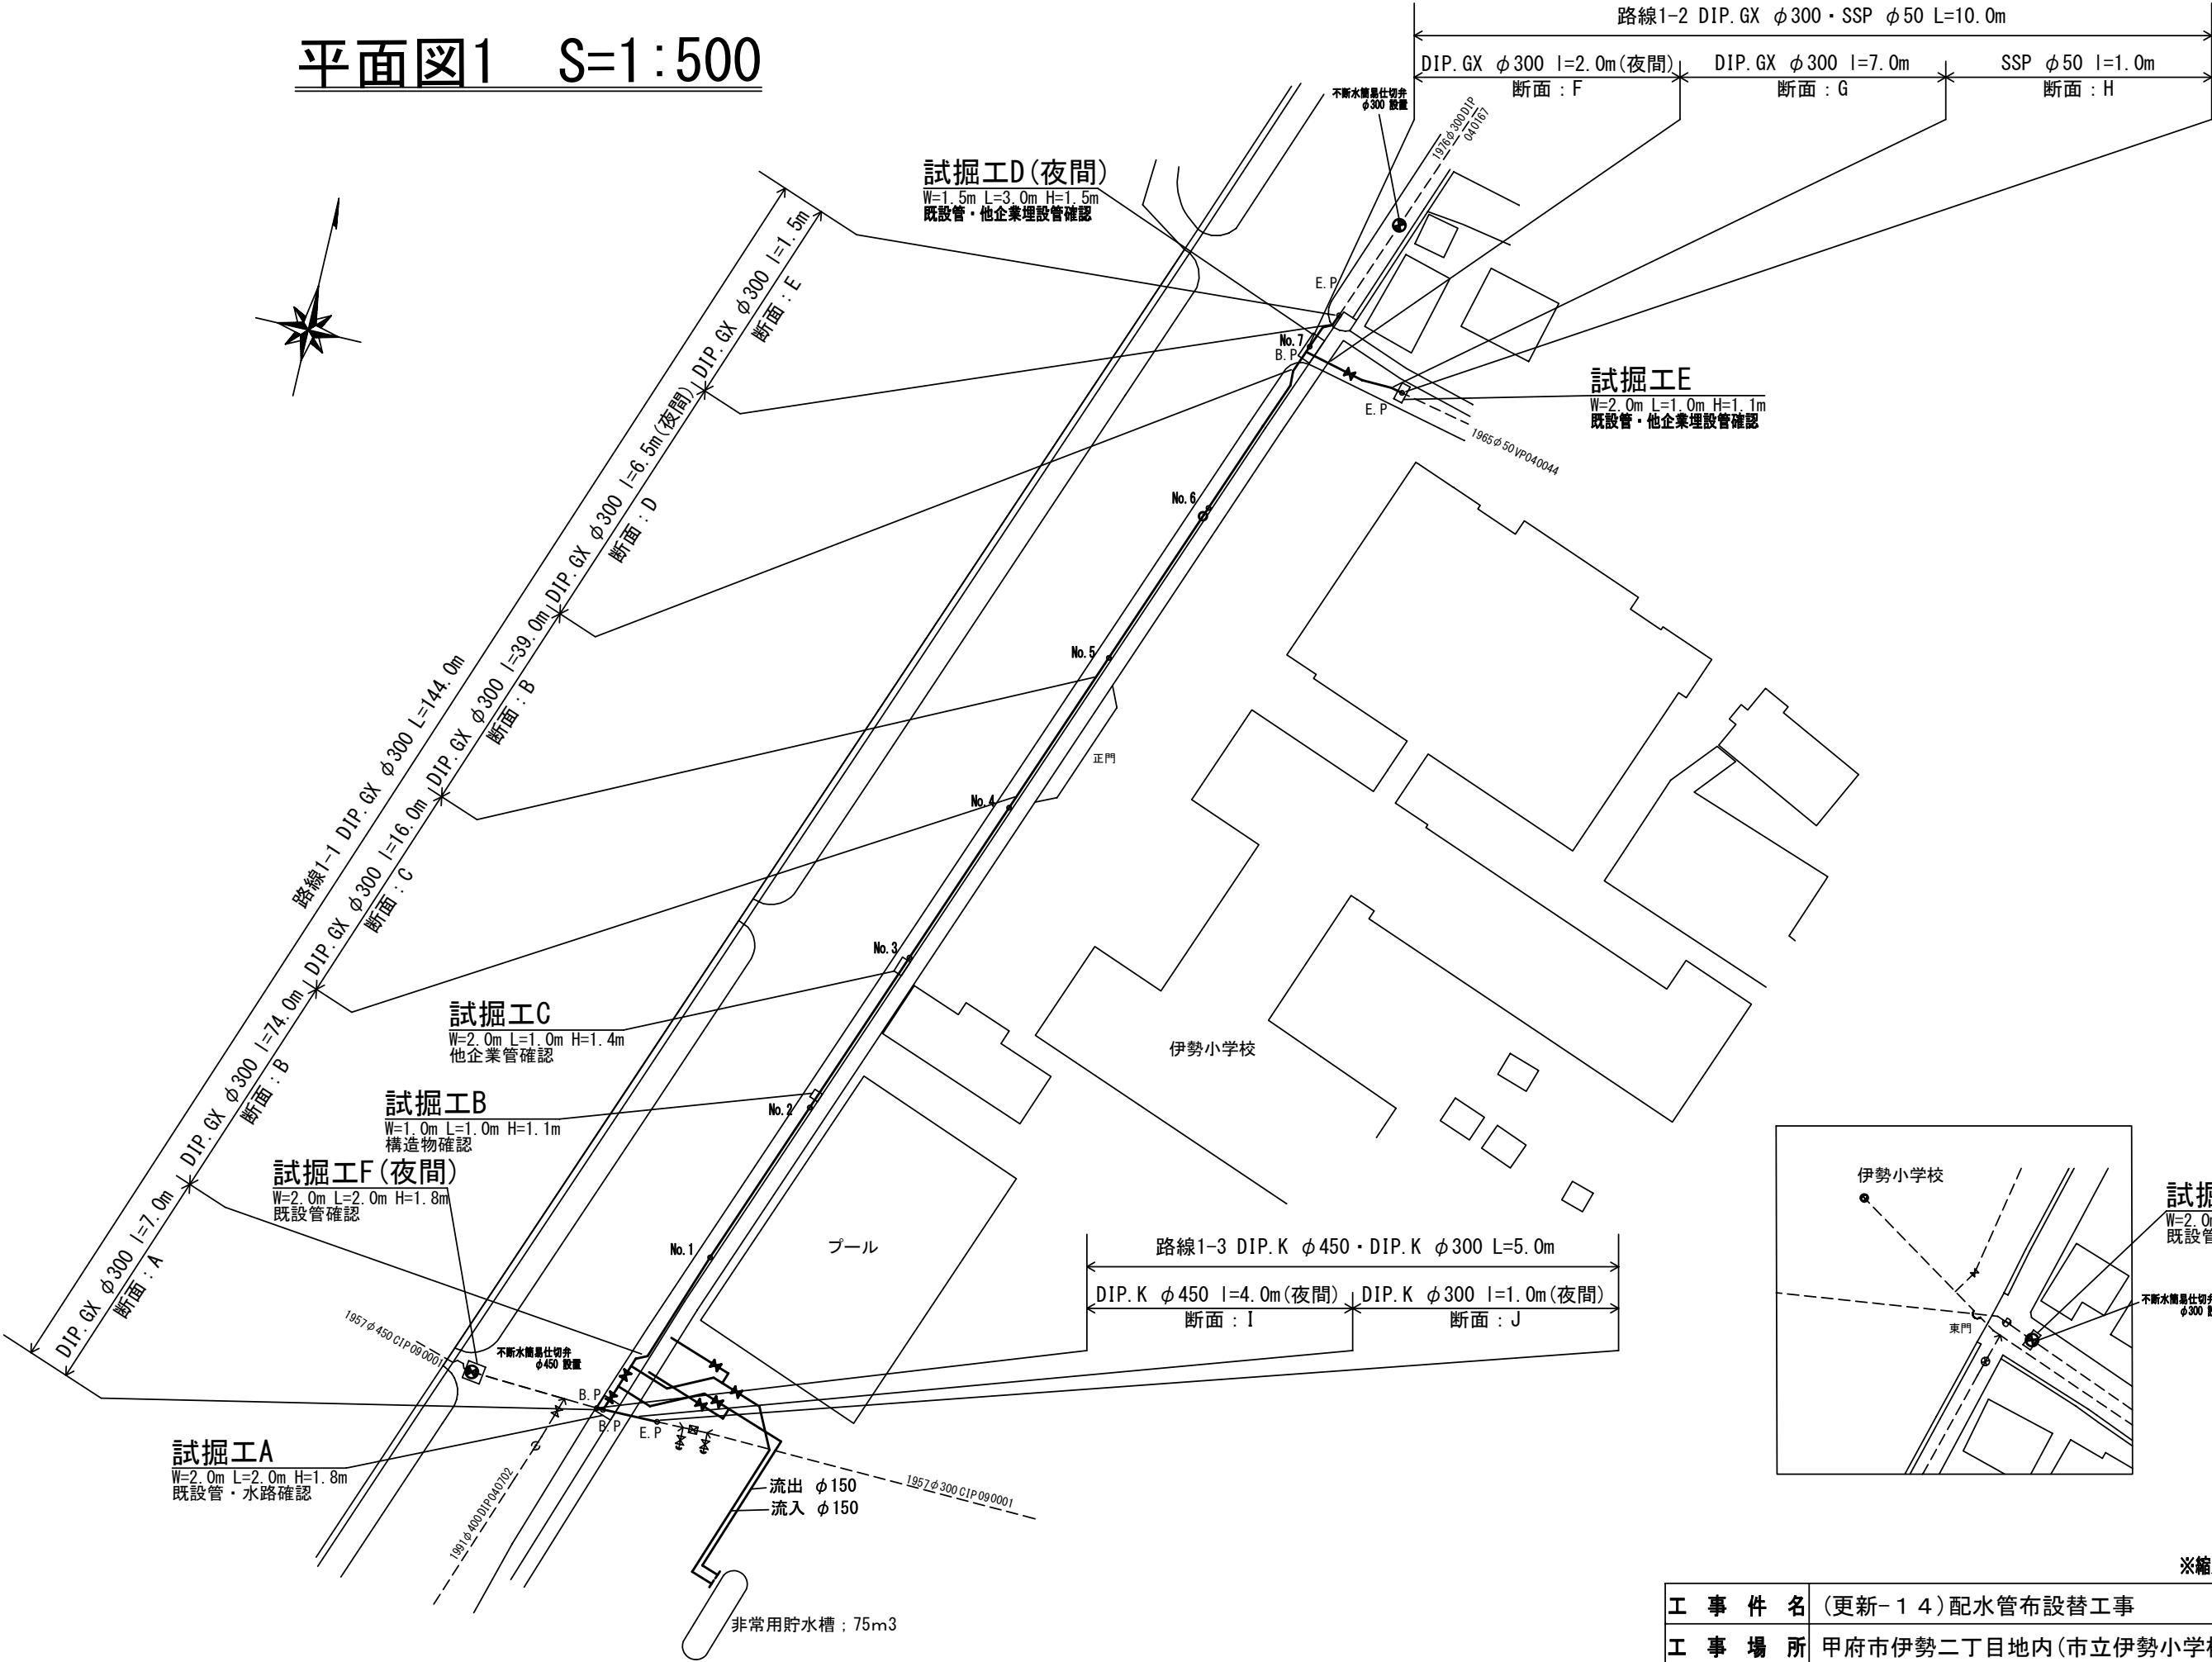

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(更新-14) 配水管布設替工事							
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)							
図 面 名	平面図1	縮尺	1/500	分割	2/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R6-更新-14	マイクロNo.					

平面図2 S=1:250

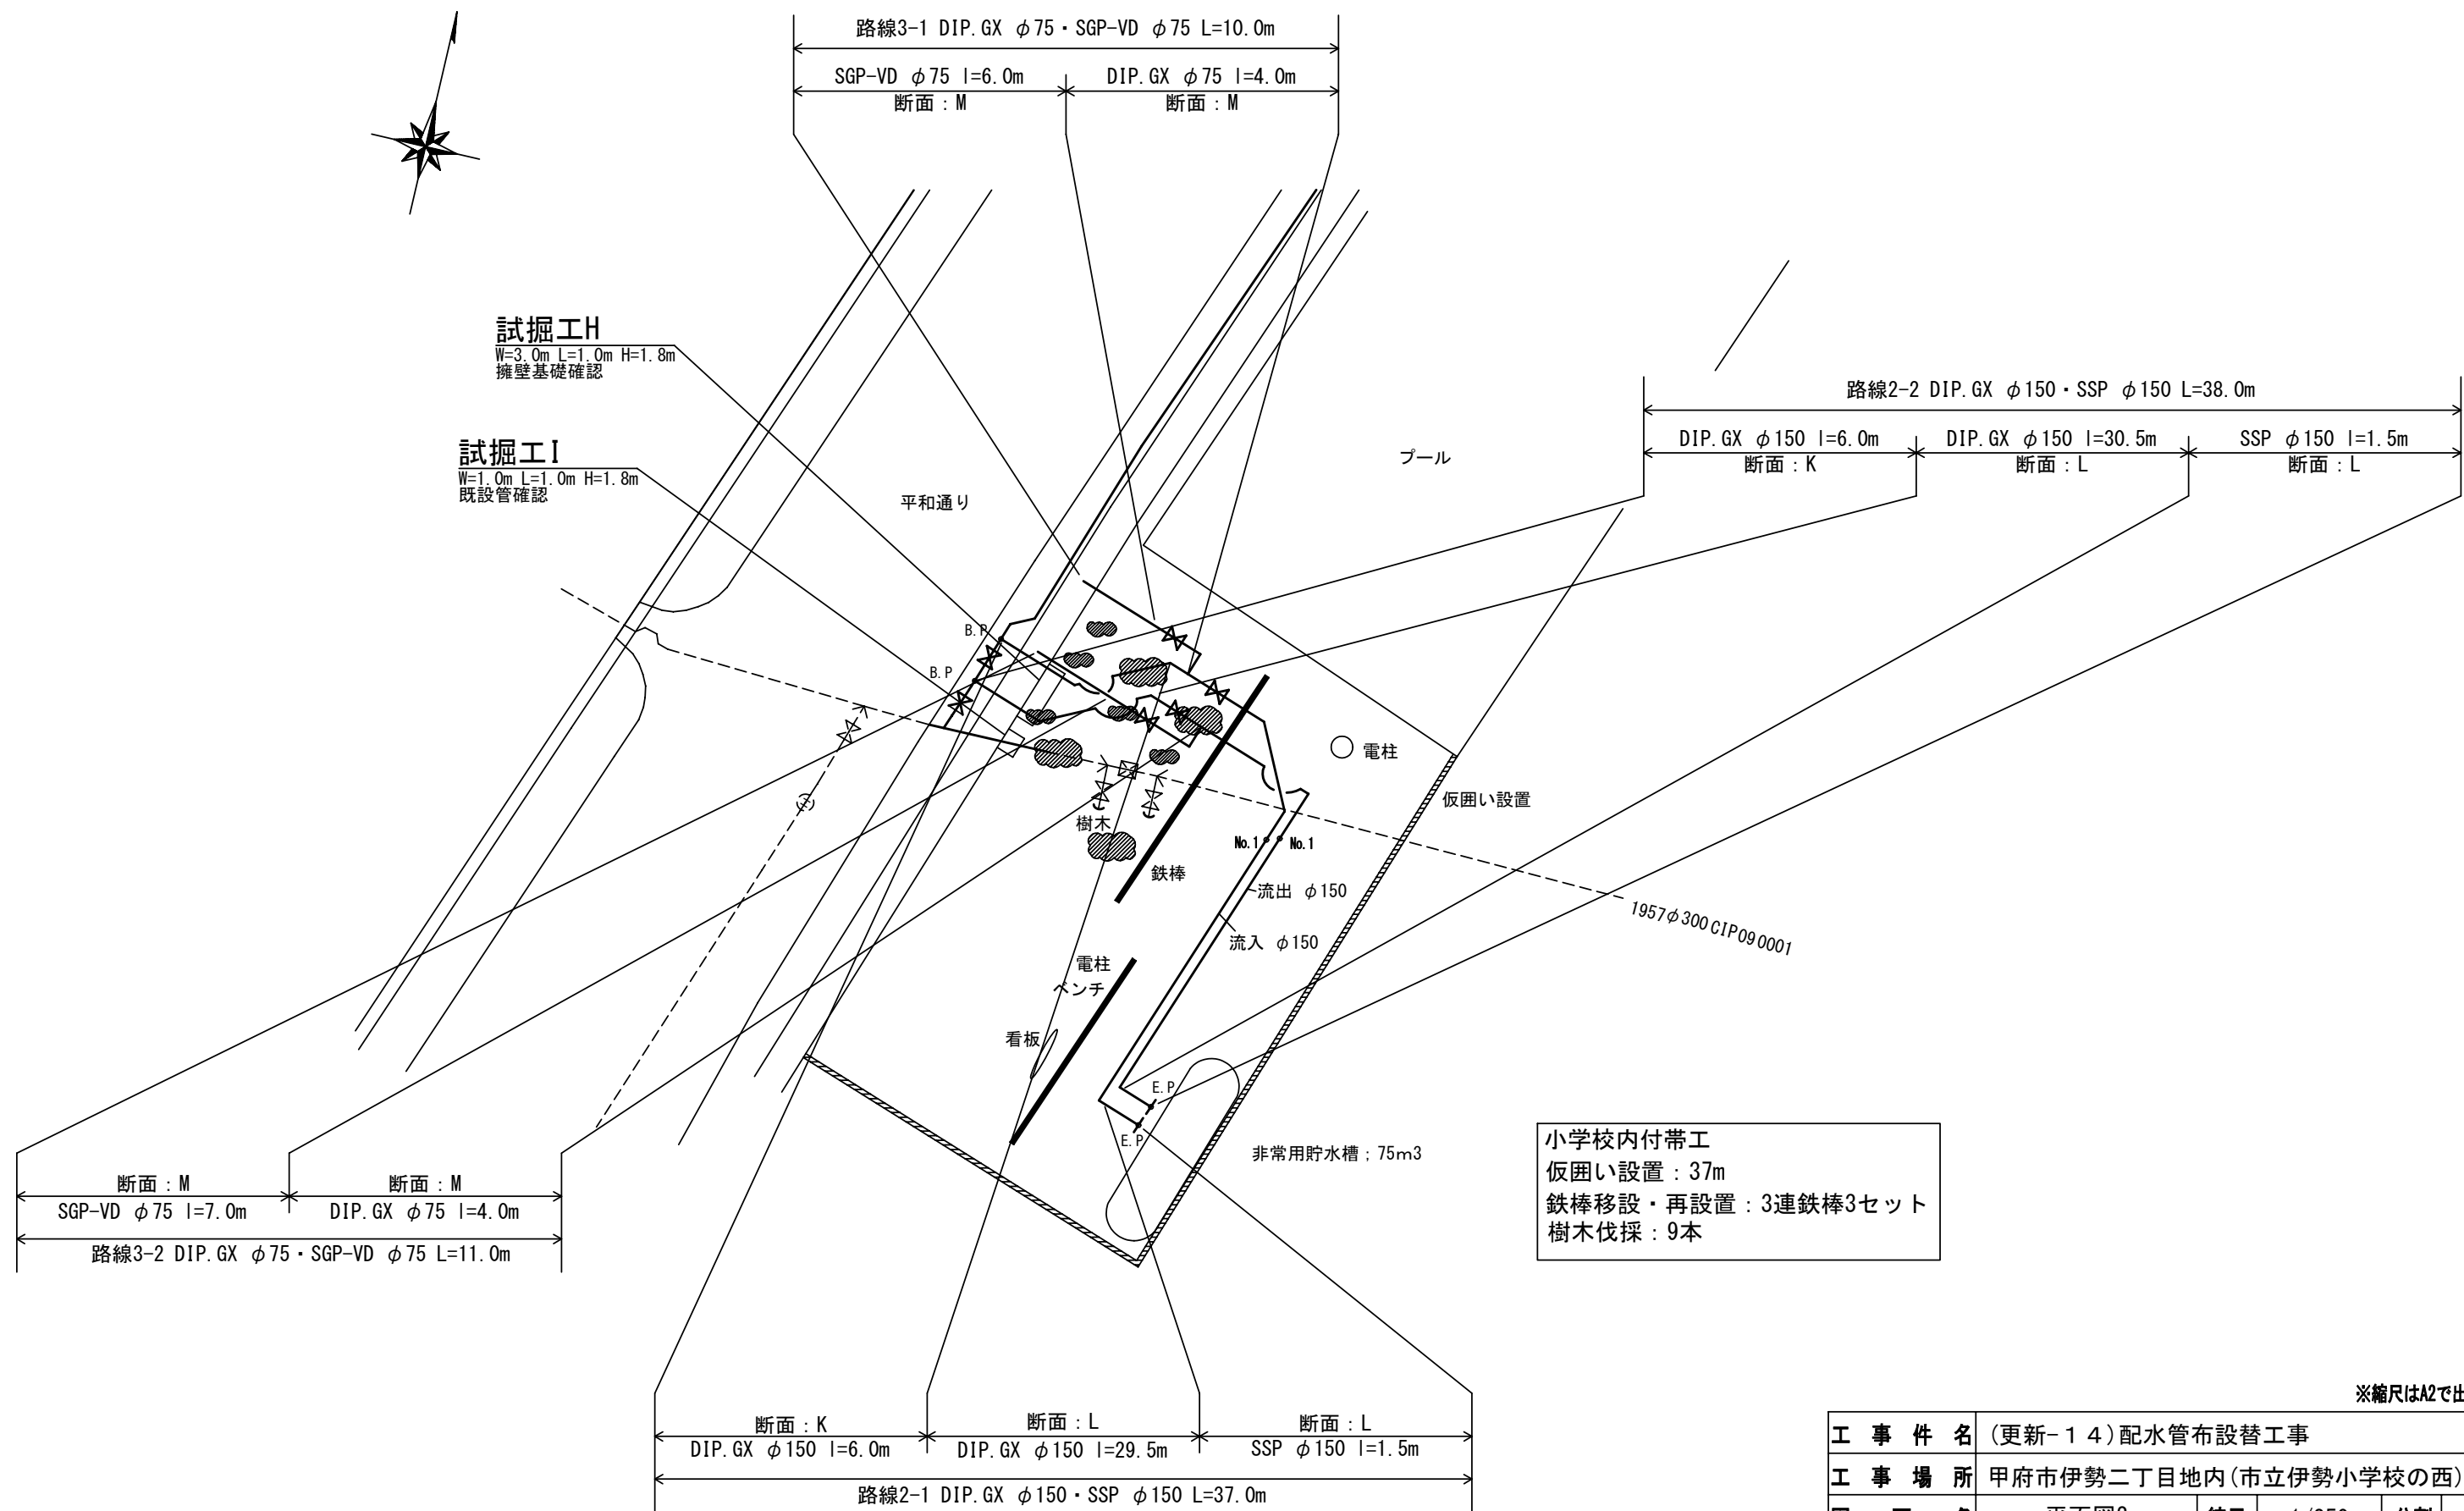


小学校内付帯工  
仮囲い設置：37m  
鉄棒移設・再設置：3連鉄棒3セット  
樹木伐採：9本

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(更新- 1 4) 配水管布設替工事							
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)							
図 面 名	平面図2	縮尺	1/250	分割	3/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R 6-更新- 1 4	マイクロ№					

# 土工標準図 S=1:25

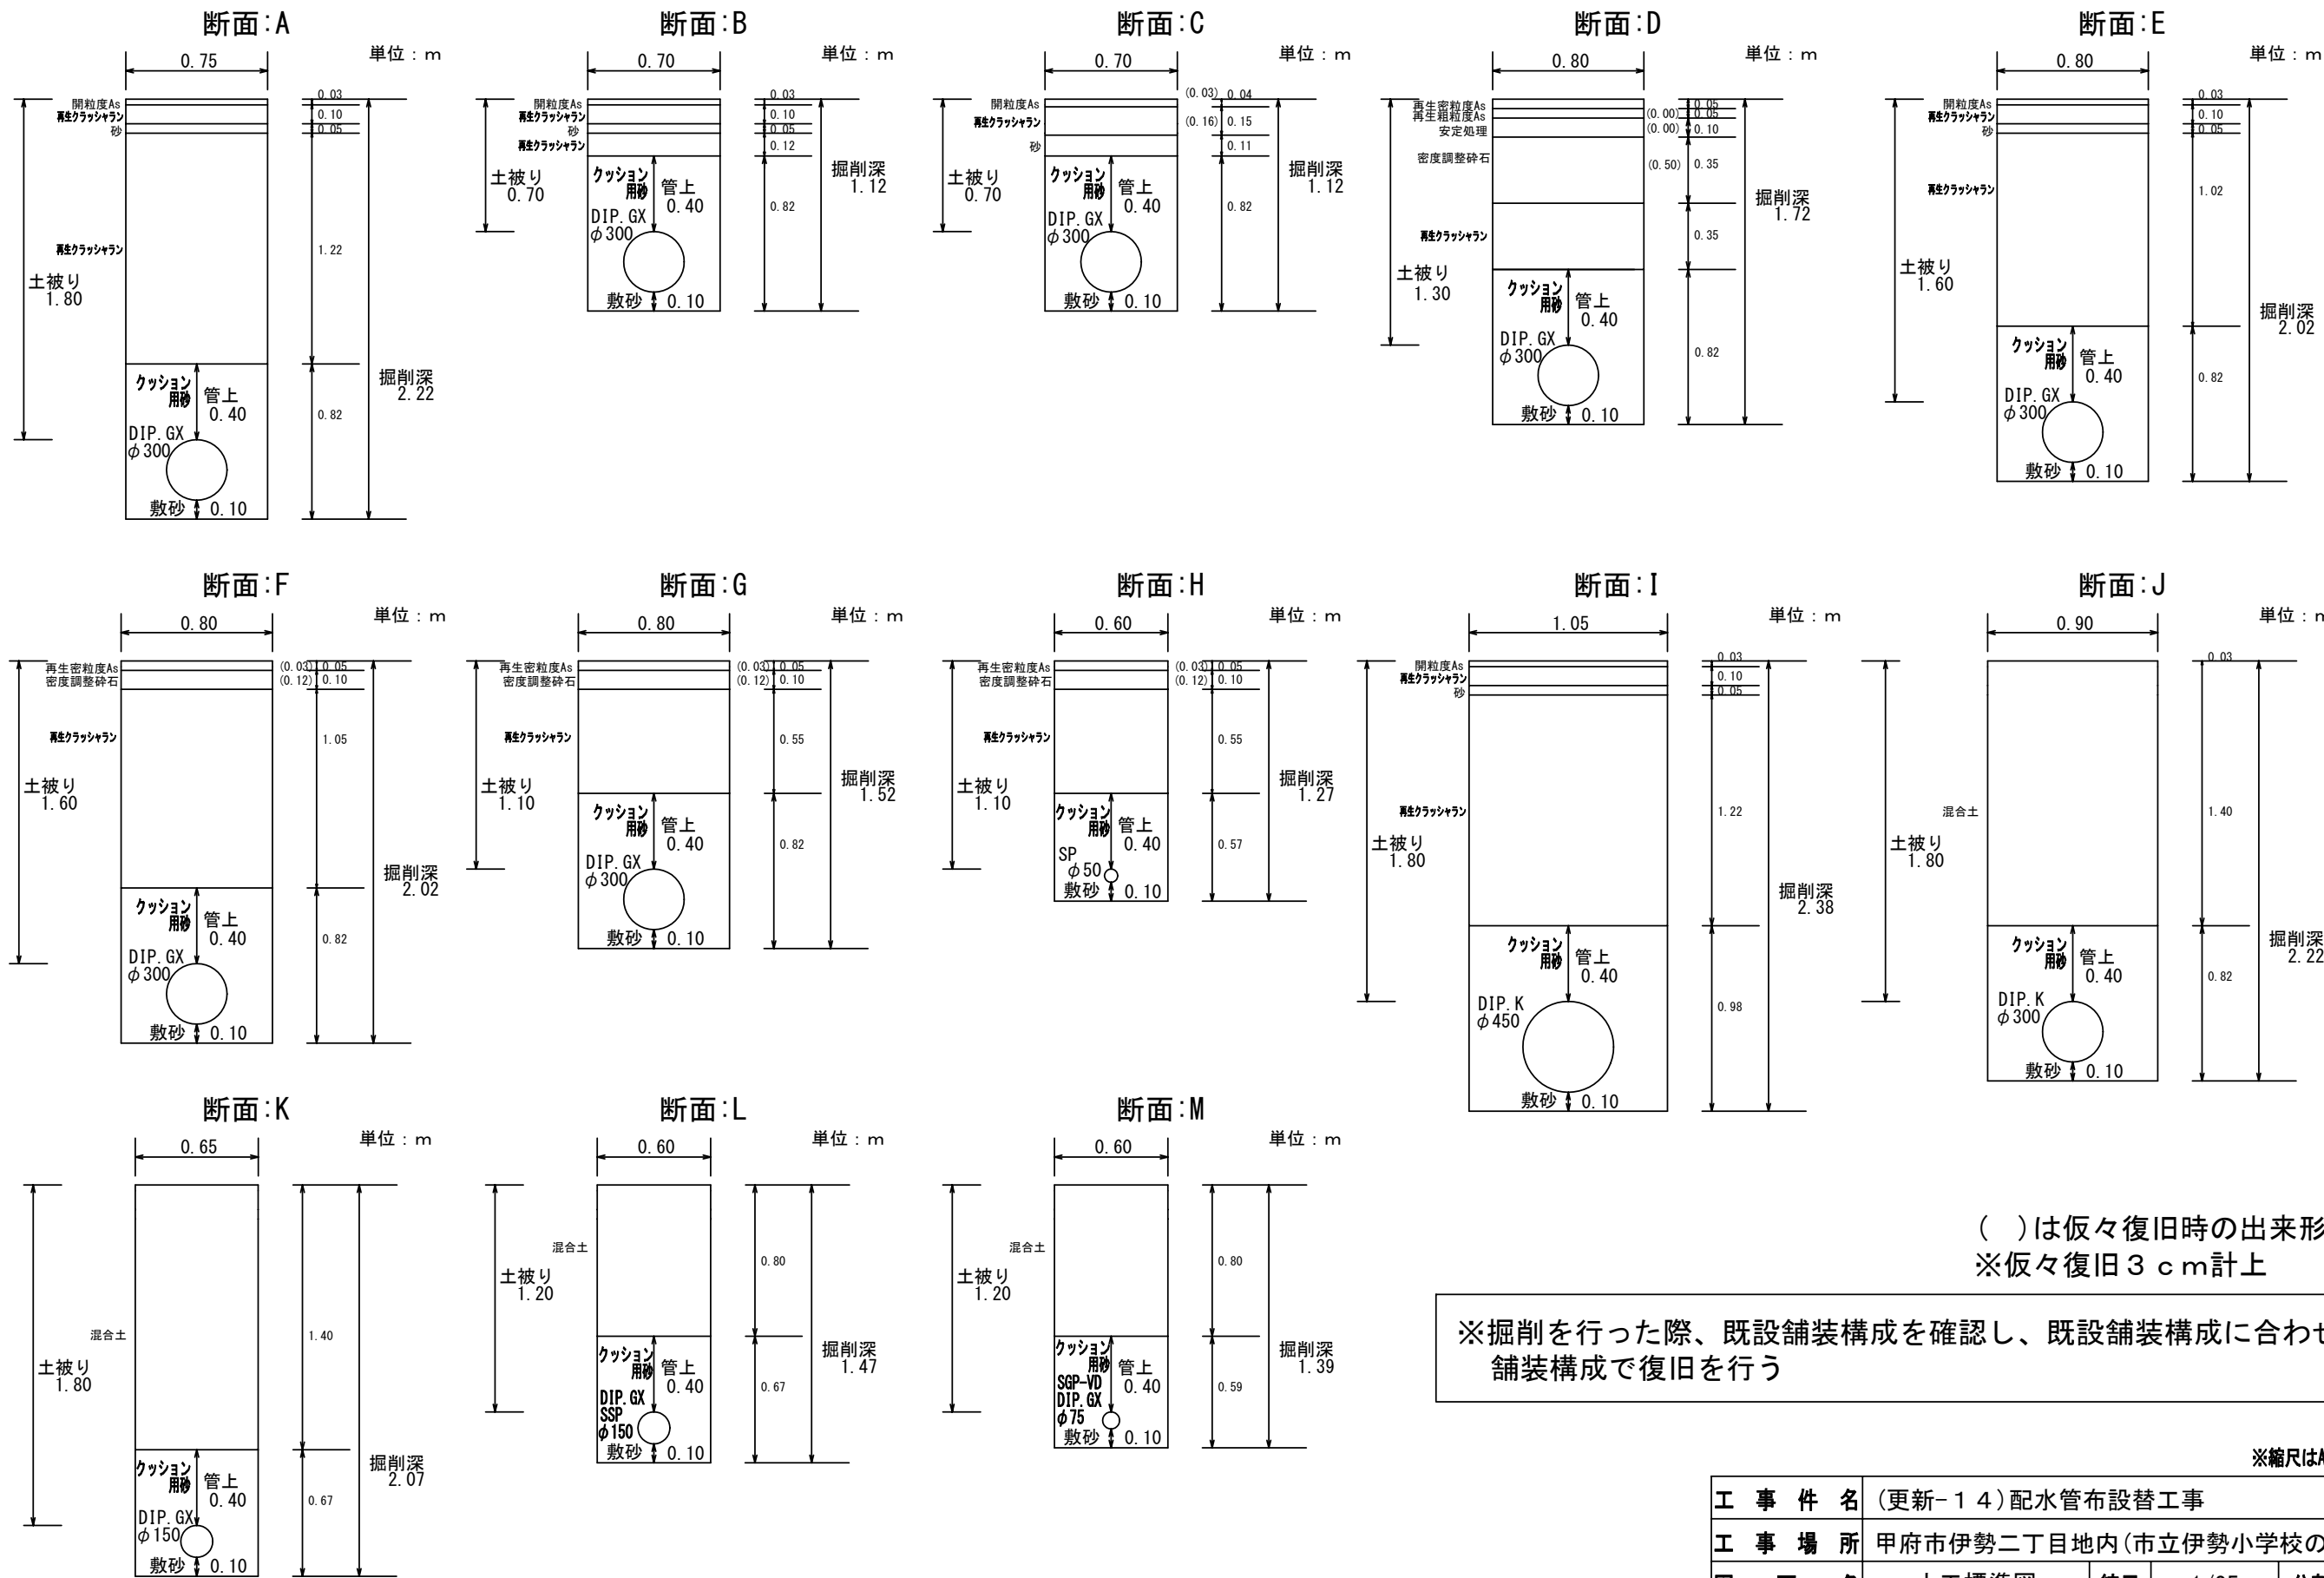


工 事 件 名	(更新-14)配水管布設替工事							
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)							
図 面 名	土工標準図	縮尺	1/25	分割	4/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R6-更新-14	マイクロNo.					




# 断面図 S=1:50


路線1-1 No. 1 付近

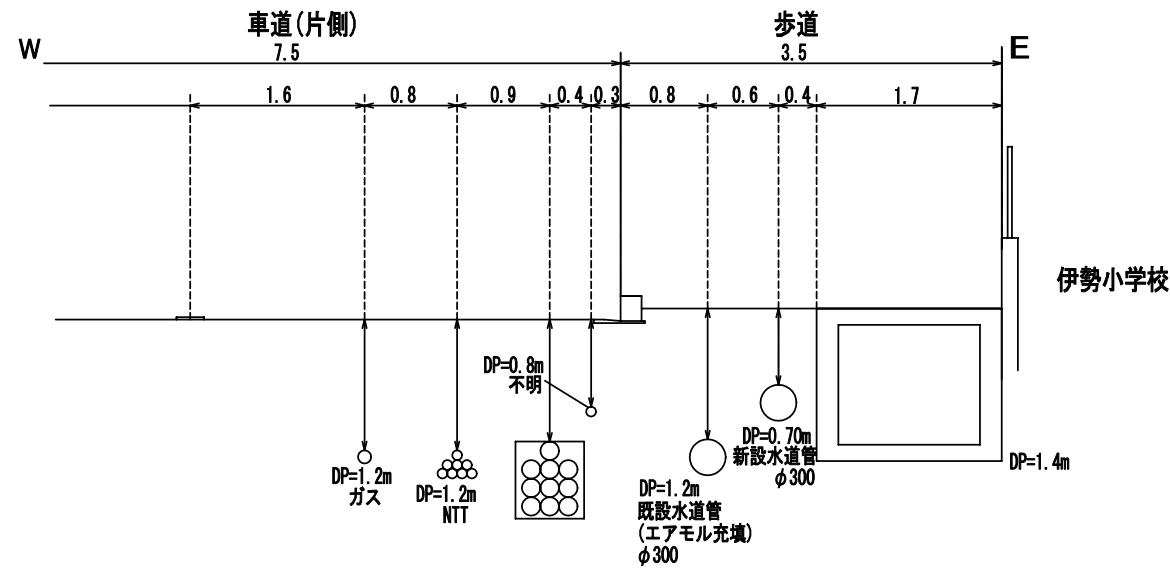


路線2-1, 3-1 B. P 付近

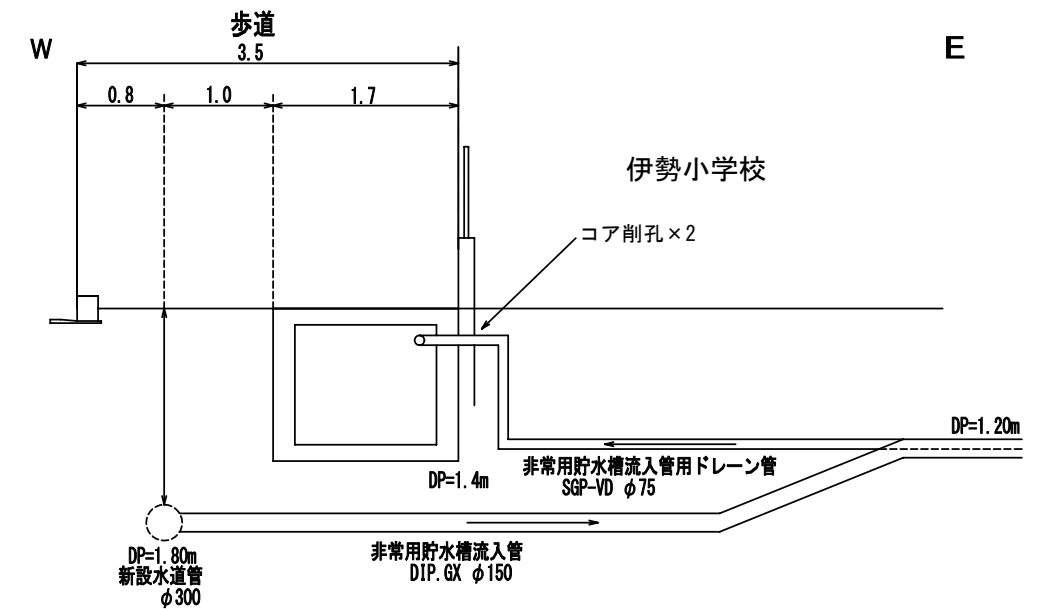

路線1-2 B. P 付近

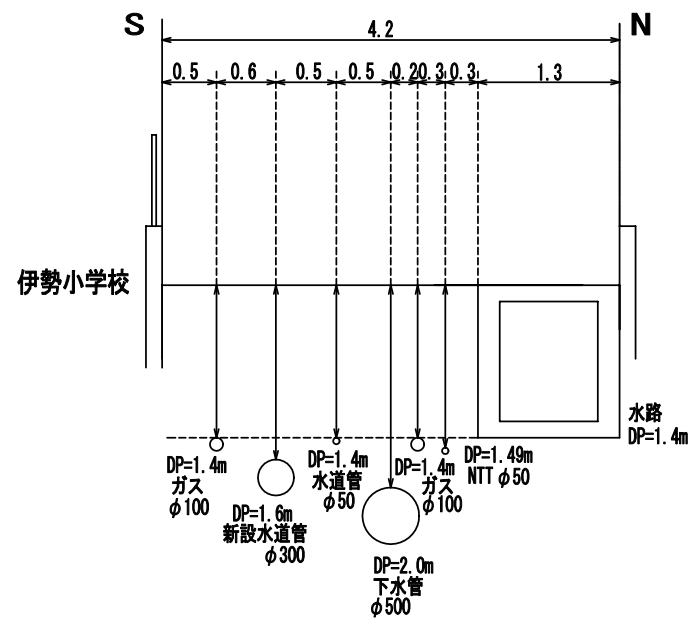


路線2-1, 2-2 No. 1 付近

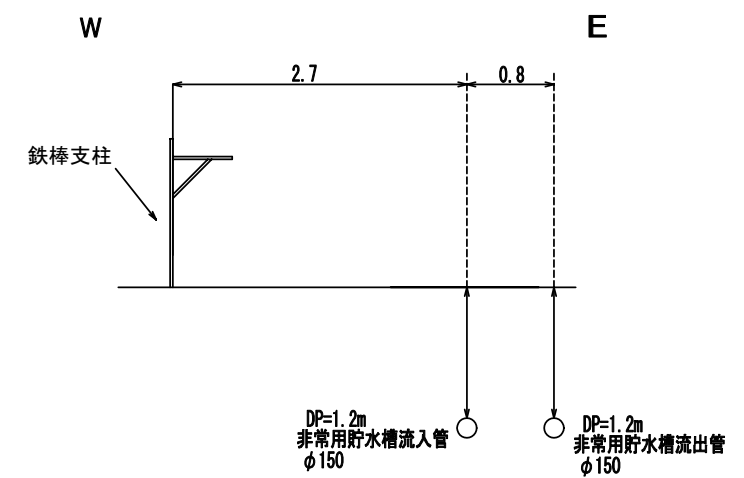



※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(更新- 1 4) 配水管布設替工事							
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)							
図 面 名	断面図	縮尺	1/50	分割	5/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R 6-更新- 1 4	マイクロNo.					

復旧図 S=1:500






付帯工  
既設管エアモル充填：140m  
植栽ます復旧：1.9m×10箇所  
点字ブロック設置：15枚(誘導)、23枚(停止)  
歩車道ブロック(切り下げ)復旧：6.0m  
Co撤去・復旧：6.0m×0.5m = 3.0m<sup>2</sup>  
境界鋳復旧：4箇所(多角点)、2箇所(基準点)  
外側線：3.0m  
区画線(黄)：3.6m

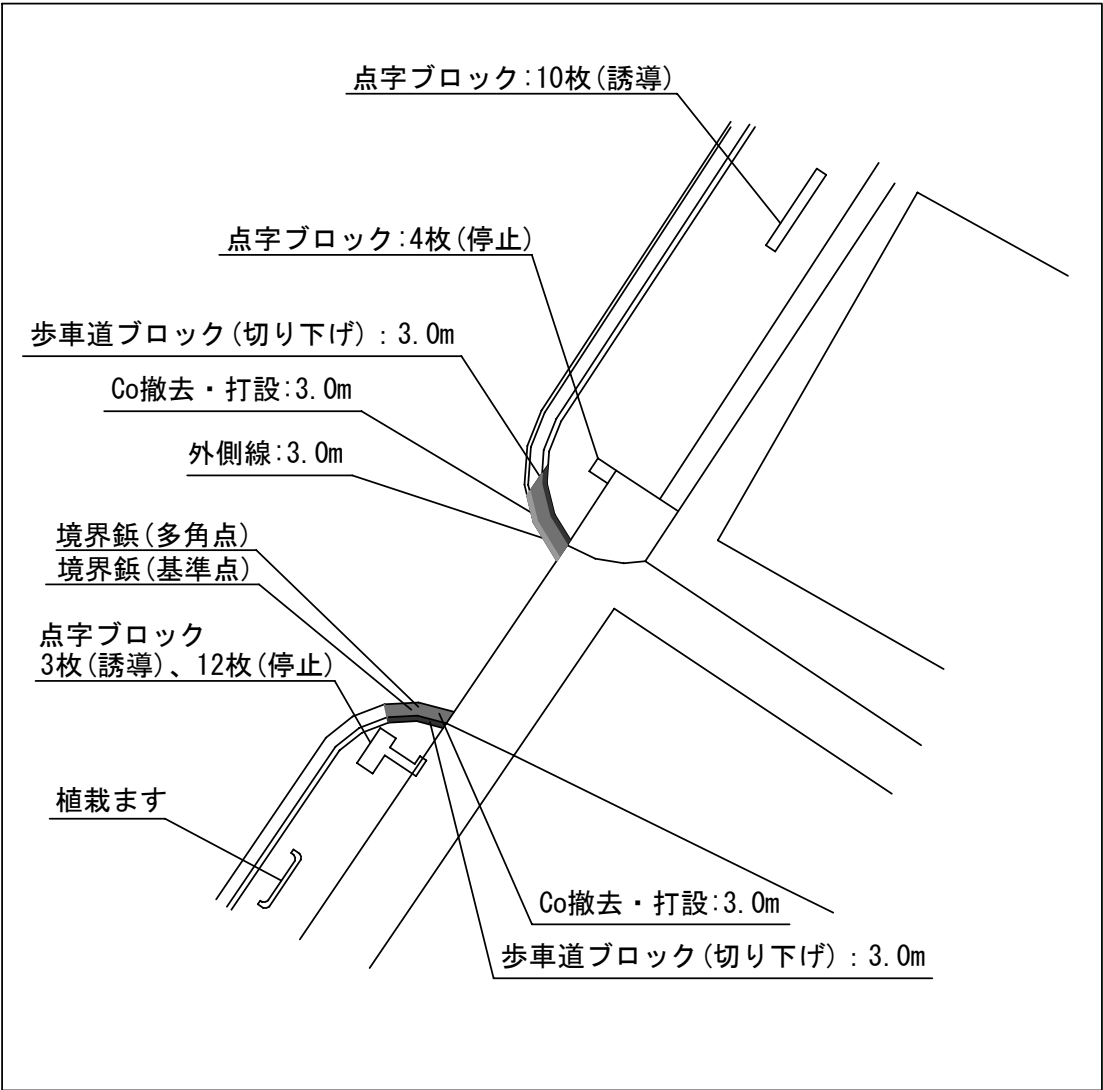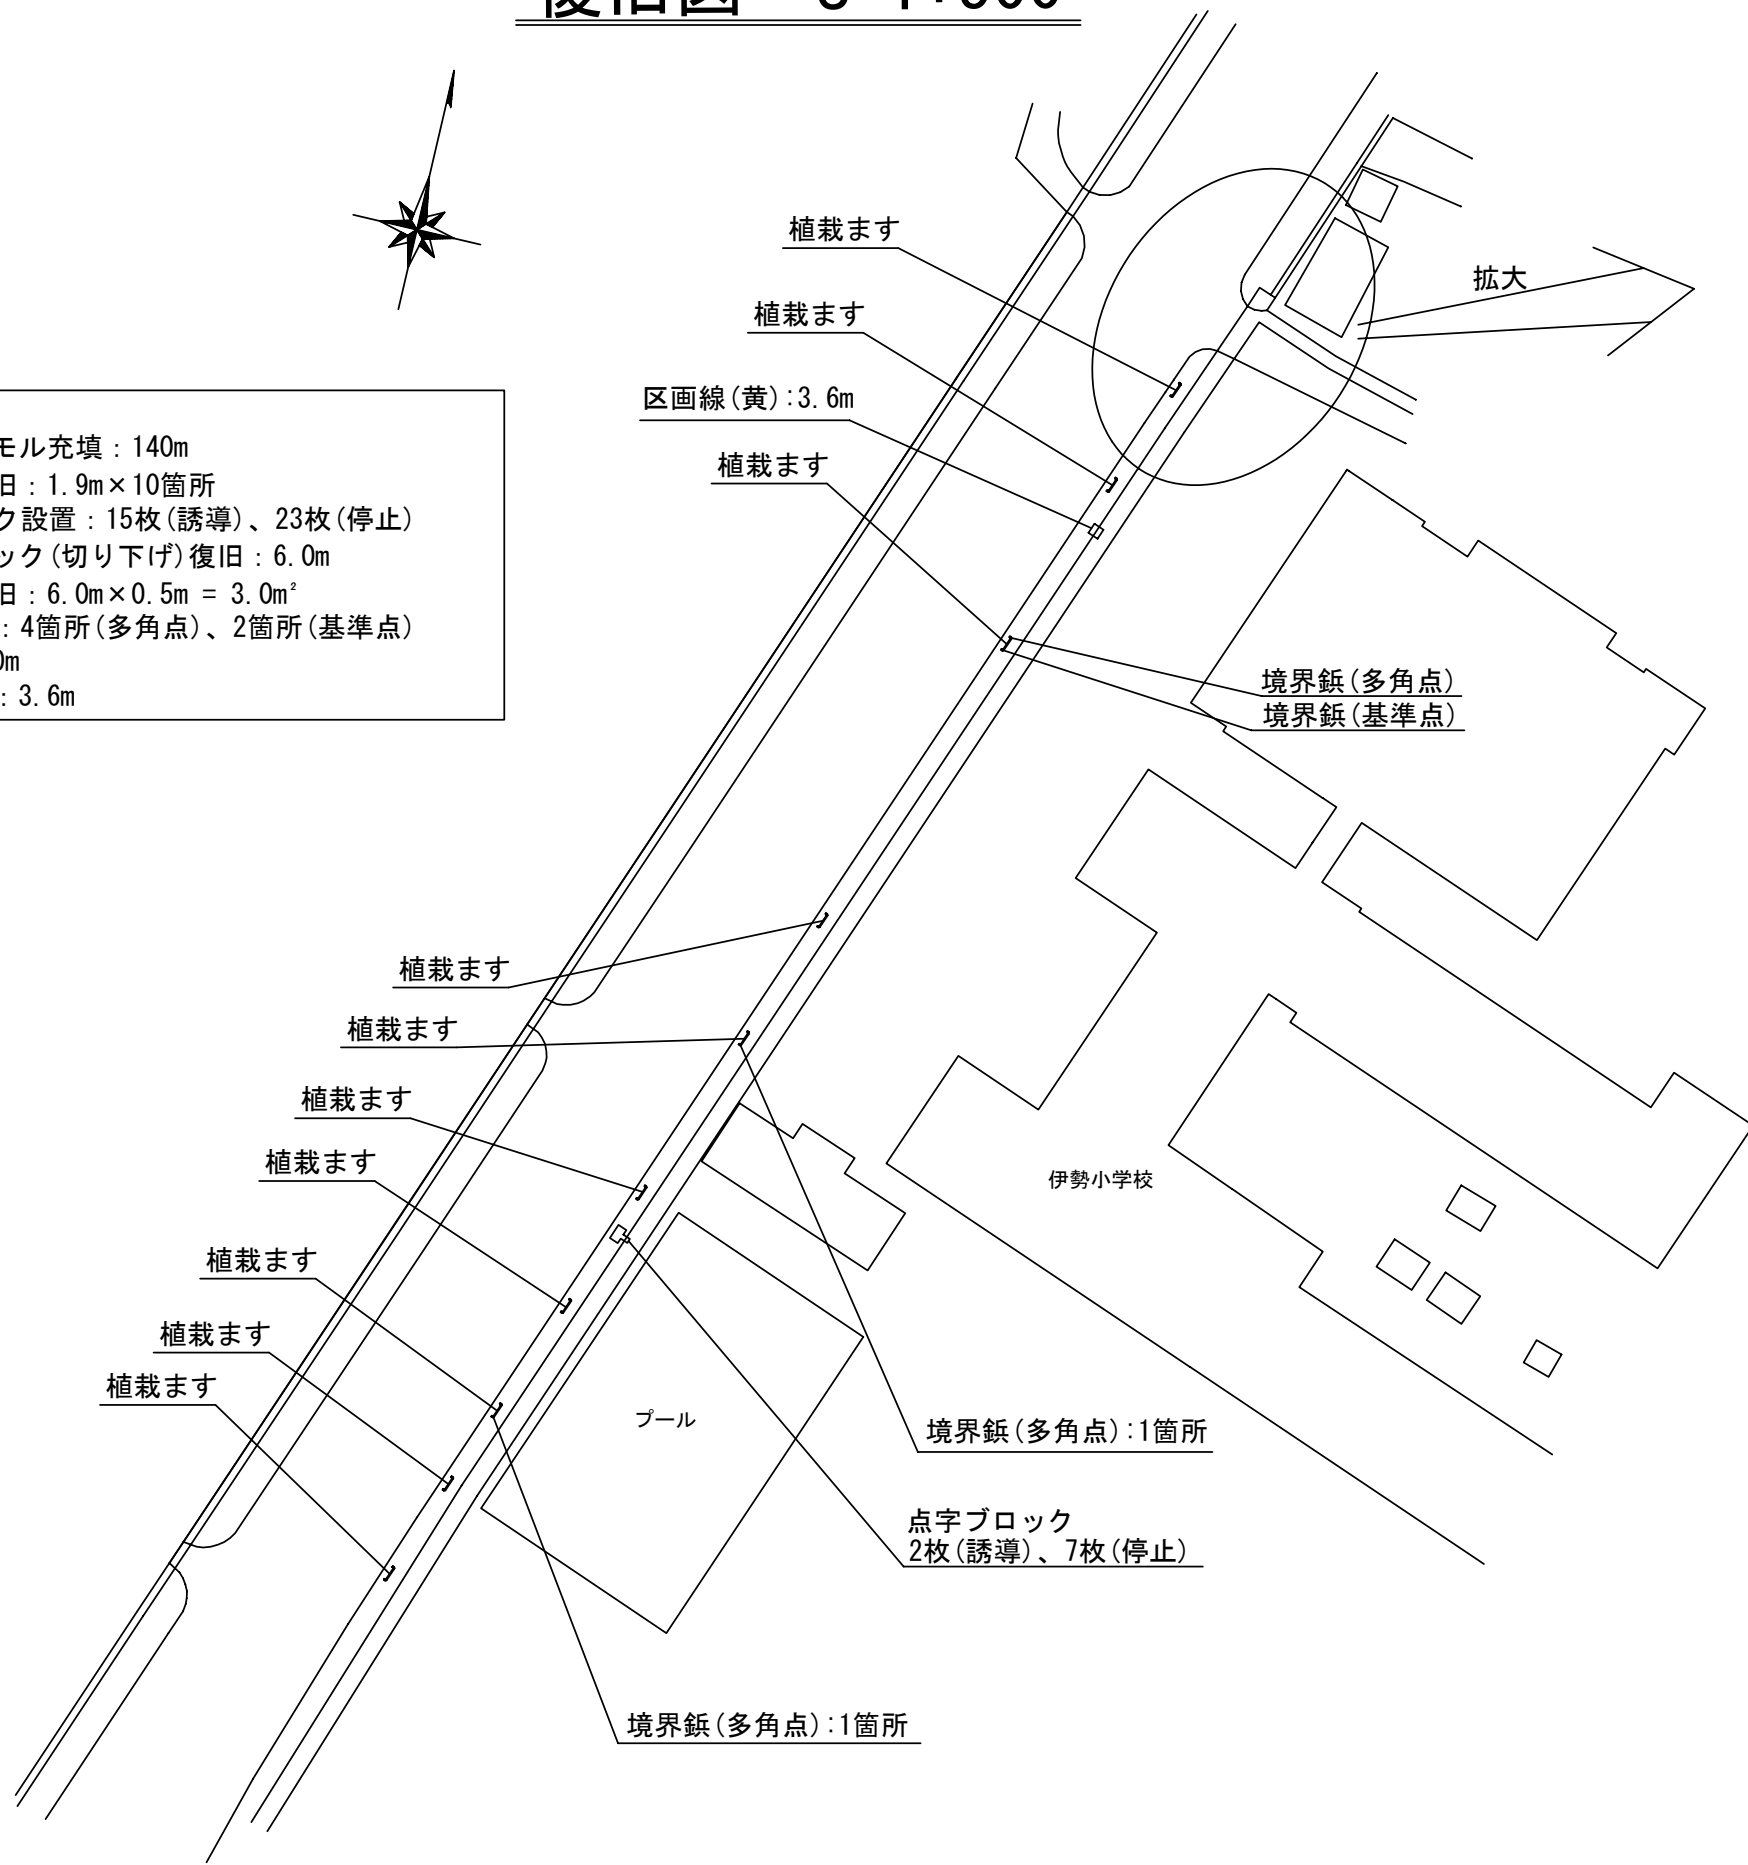

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(更新- 1 4) 配水管布設替工事									
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)									
図 面 名	復旧図		縮尺	1/500		分割	6/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R 6 - 更新 - 1 4	マイクロ№							

# 配管詳細図 S=任意

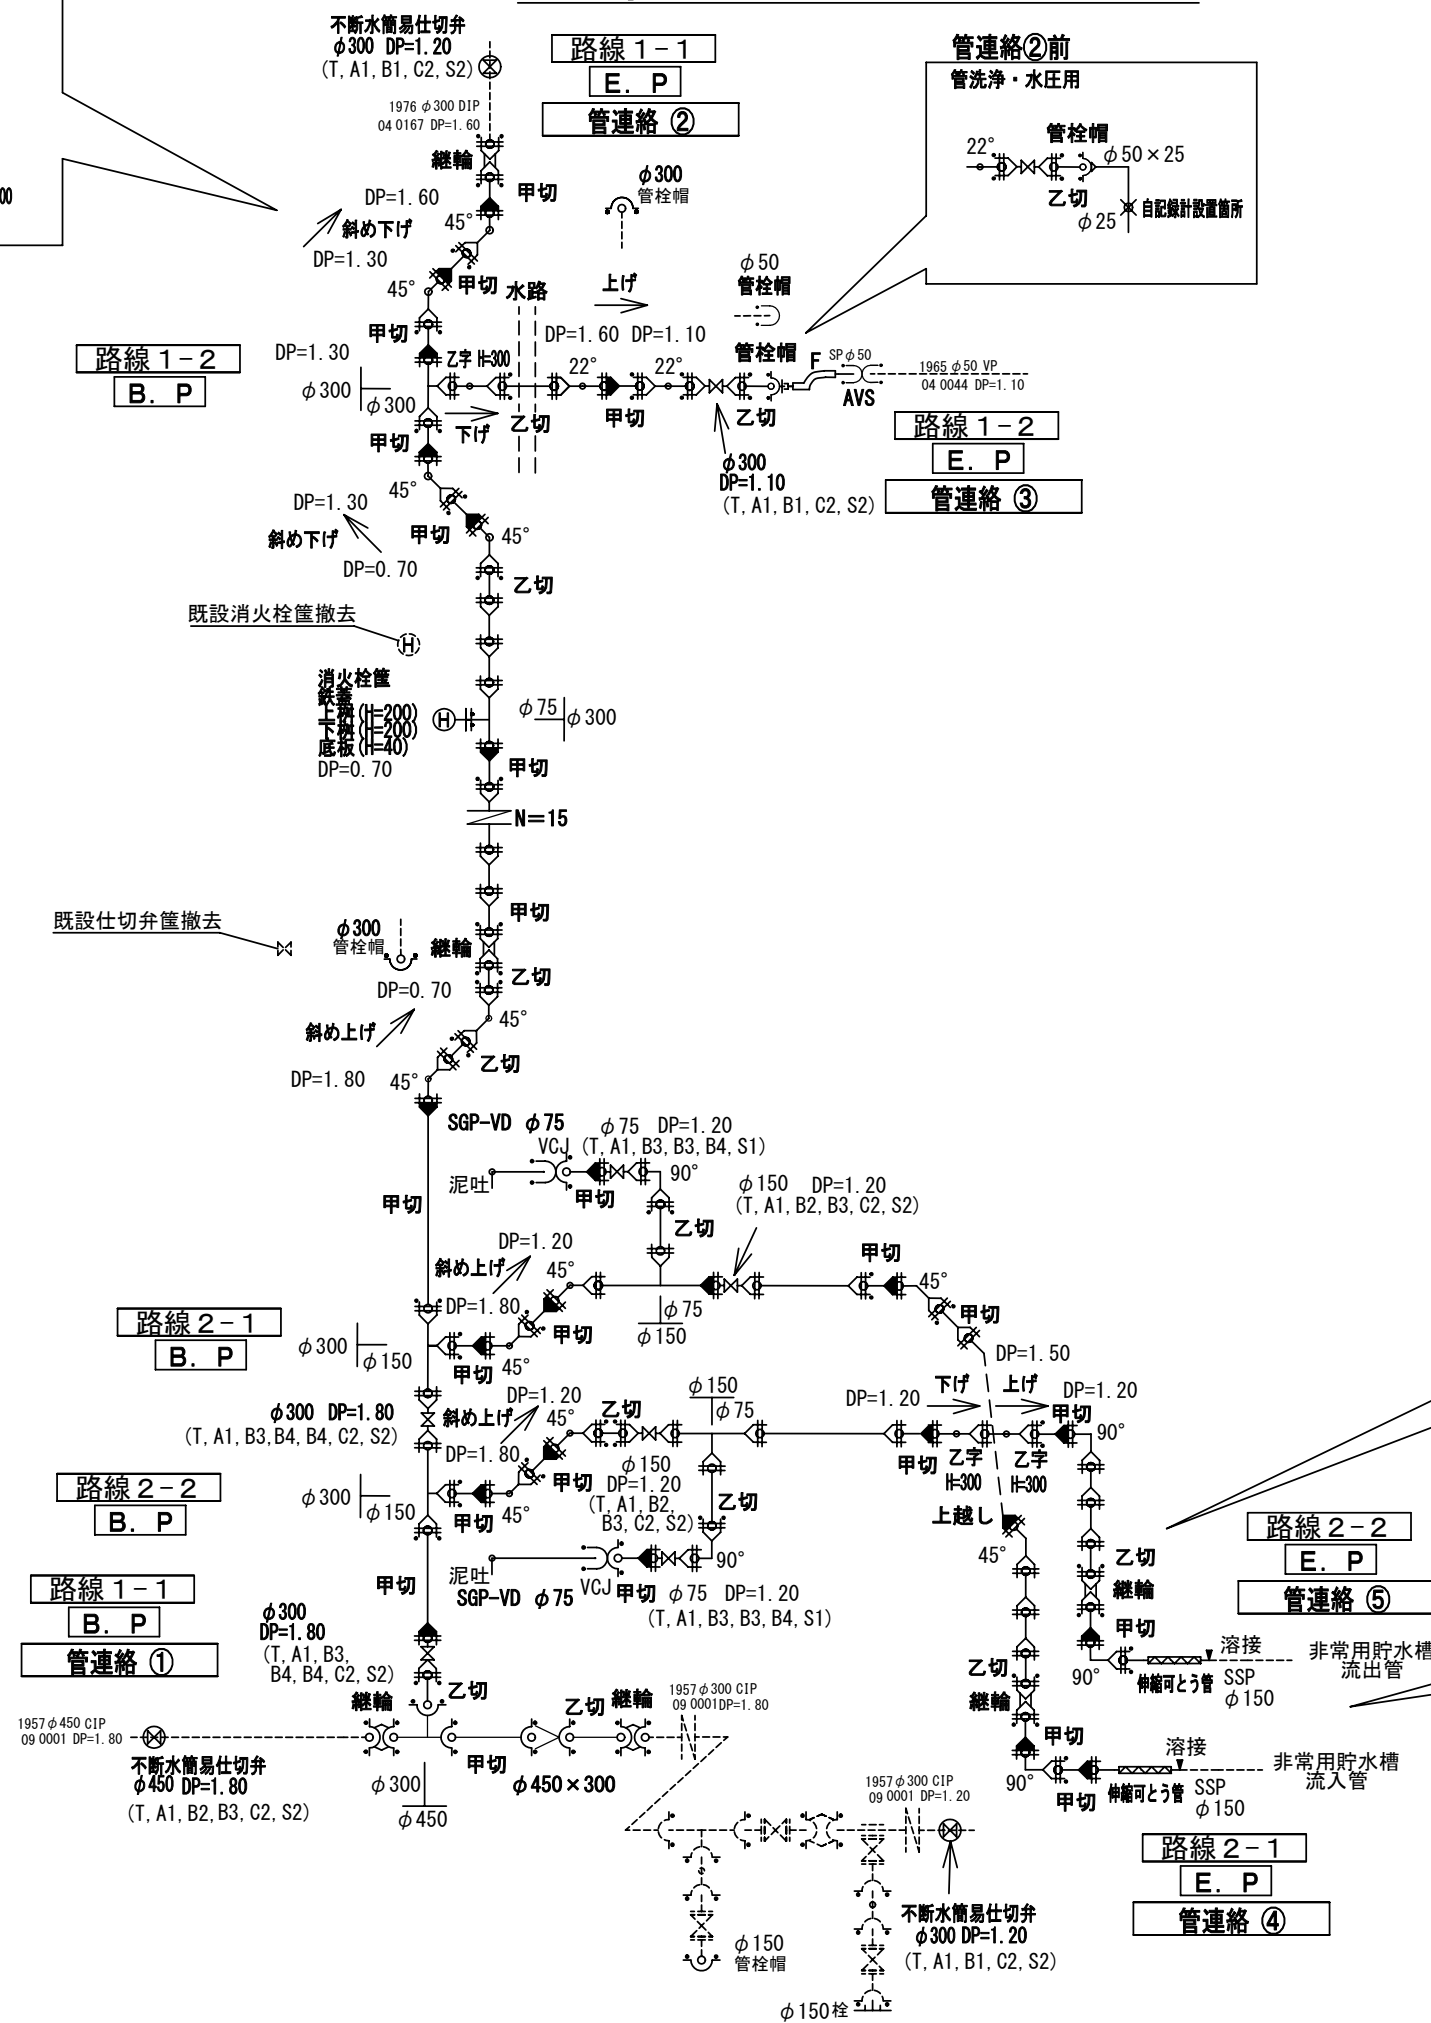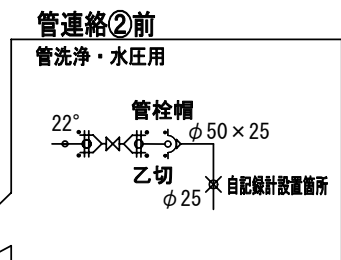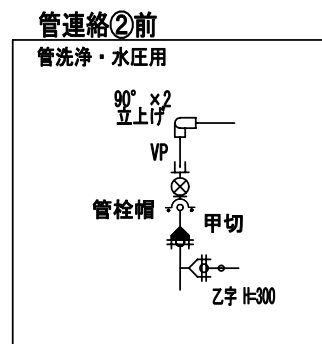

ライナー使用箇所※1



G-Link使用箇所※2

GX形直管はすべてS継管とする。  
S継管（切管用）切管有効寸法1.0m以上とする。  
甲切 は有頭（受口有り）の切管を表す。  
乙切 は無頭（受口無し）の切管を表す。

※1 一体化長さ  
曲管部（45° 以下） : 1.0m T字管部 : 1.0m  
曲管部（45° 以上）・仕切弁及び管末部 : 配管詳細図記載  
上記以内の直管受口にはライナーを使用すること。

※2 G-Link  
GX形 異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。  
NS形 異形管受口に切管を接続する場合は、清切りを行い接続すること。

・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。  
・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。  
・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

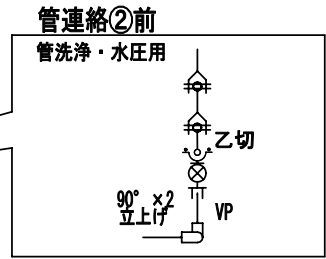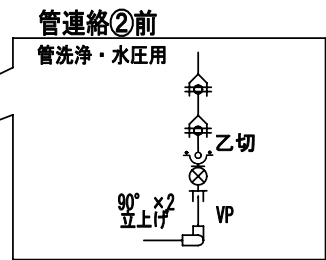

※縮尺はA2で出力した場合

工 事 件 名	(更新- 1 4) 配水管布設替工事							
工 事 場 所	甲府市伊勢二丁目地内(市立伊勢小学校の西)							
図 面 名	配管詳細図	縮尺	図示	分割	7/7			
甲府市上下水道局	管理番号	R 6-更新- 1 4	マイクロNo.					