



a図

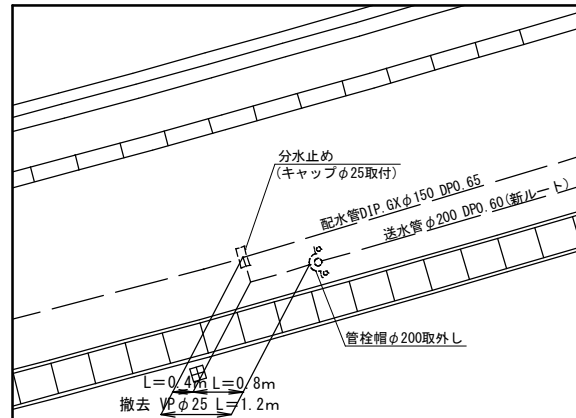

場内撤去平面図 S=1:150

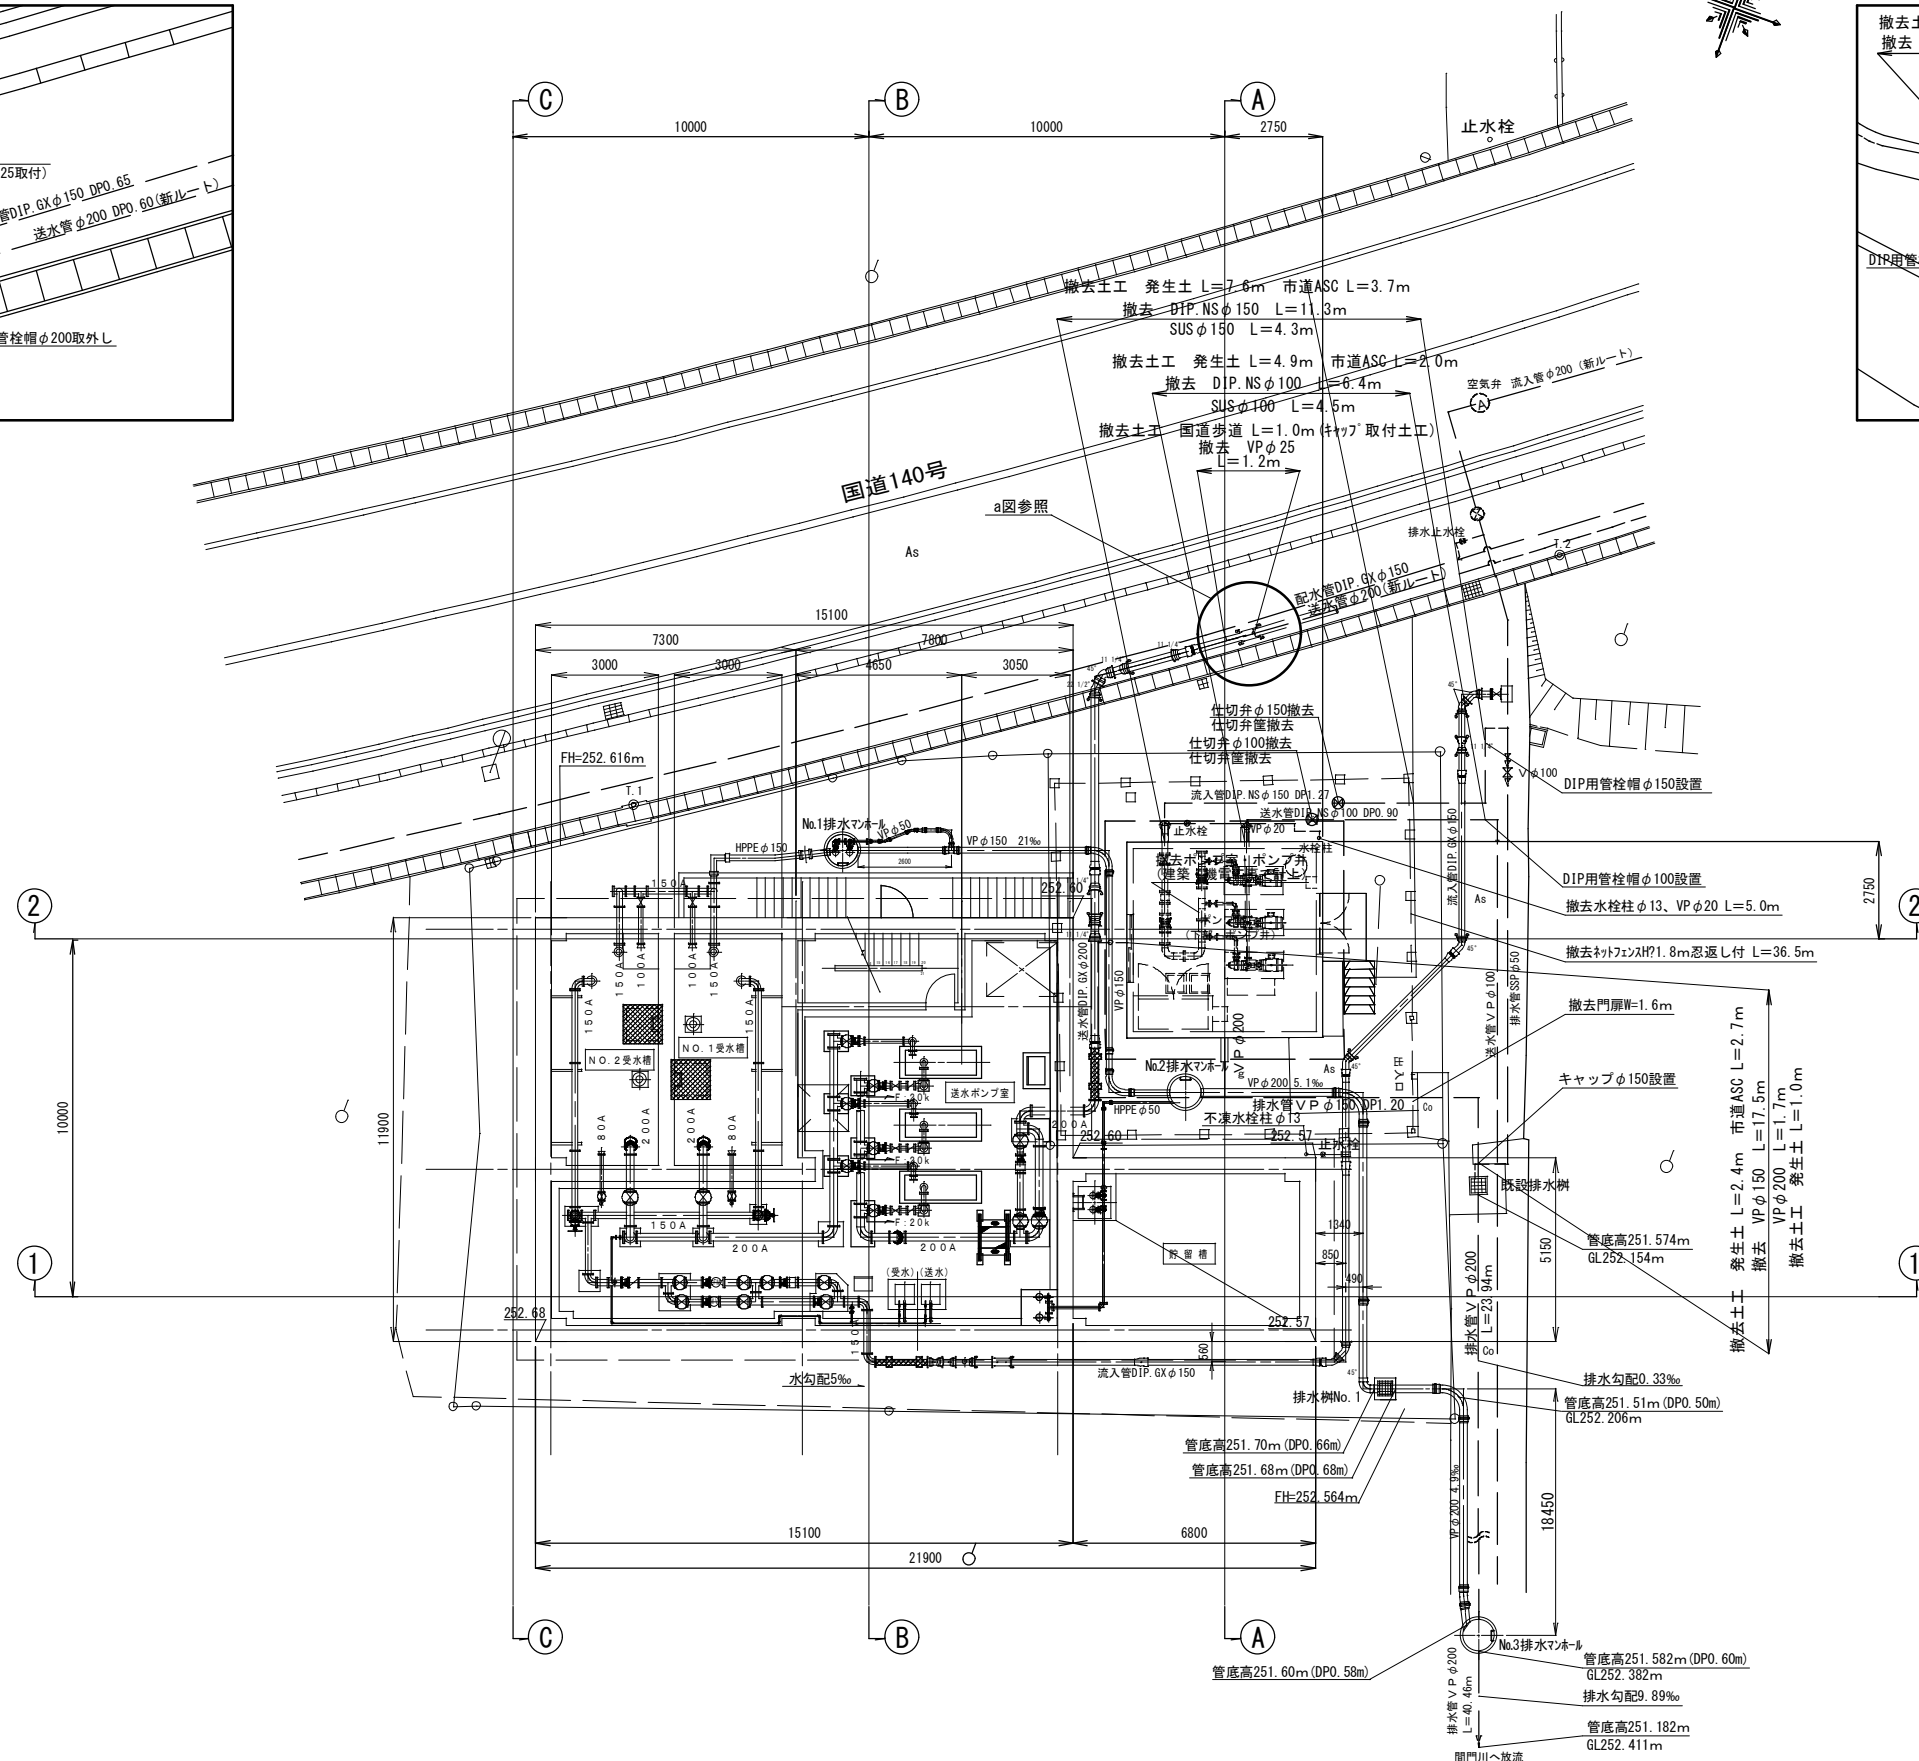

場内撤去土工数量

既設DIP.NSφ200管柱帽設置位置図 S=FREE



A 2 ⇒ A 3 版