

建設工事台帳

管理番号
R6-街路-12

年度・科目

令和6年度 第41款 第01項 第01目 第20節 第06細

工事名称

(街路-12)配水管布設替工事

工事場所

甲府市城東二丁目地内（都市計画道路和戸町竜王線）

請負契約年月日

令和 年 月 日

請負業者名

契約工期

令和 年 月 日

～

令和 年 月 日

中止又は延期年月日

令和 年 月 日

～

令和 年 月 日

検査年月日

令和 年 月 日

着手

令和 年 月 日

完成

令和 年 月 日

配管業者名

配管工氏名

検査員職氏名

印

立会人職氏名

印

担当課係名

水道 課 水道第二 係

設計者職氏名

印

監督者氏名

印

(工事の内容)

DIP.GX φ300 L= 70.0m

DIP.GX φ150 L= 71.0m

DIP.K φ200 L= 2.0m

バタフライ弁.GX φ300 1基

仕切弁.GX φ150 1基

水抜栓 φ25 1基

廃棄

年度

1995

2002

管種

DIP

DIP

棄

口径

φ200

φ150

延長

管

マイクロ

04-0786

04-0946

(特記事項)

土質区分

湧水状況

縮尺

1:2500(A2)

分割数

1/4

図面番号

- - . - - . - - . - -

出力年月日


図面更新年月日

令和 年 月 日




印

甲府市上下水道局

マイクロNo




標準断面図 S = 1 : 1 0 0 (A 2)

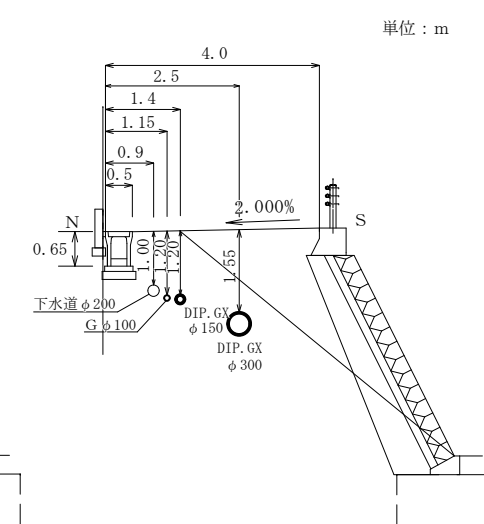

路線1-2, 路線2
(No. 3+9.5m)




路線1-2, 路線2
(EP)

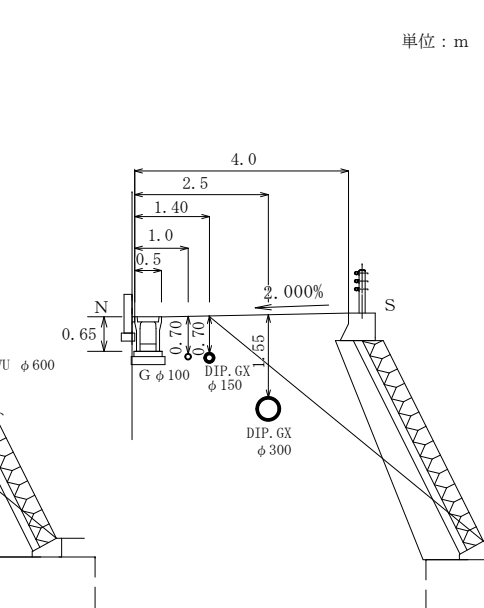



給水工事	
給水管 P P φ 20:4件	伸縮止水栓まで施工
給水管 P P φ 20:2件	一次止水栓まで施工
給水管 P P φ 20:2件	道路接続
給水管 S S P φ 40:1件	一次止水栓まで施工

工 事 件 名	(街路－１２)配水管布設替工事									
工 事 場 所	甲府市城東二丁目地内（都市計画道路和戸町竜王線）									
図 面 名	平面図・標準断面図			縮 尺	図 示	分割	２／４			
甲府市上下水道局	管理番号	Ｒ６－街路－１２			マイクロ№					

配管詳細図 S＝任意

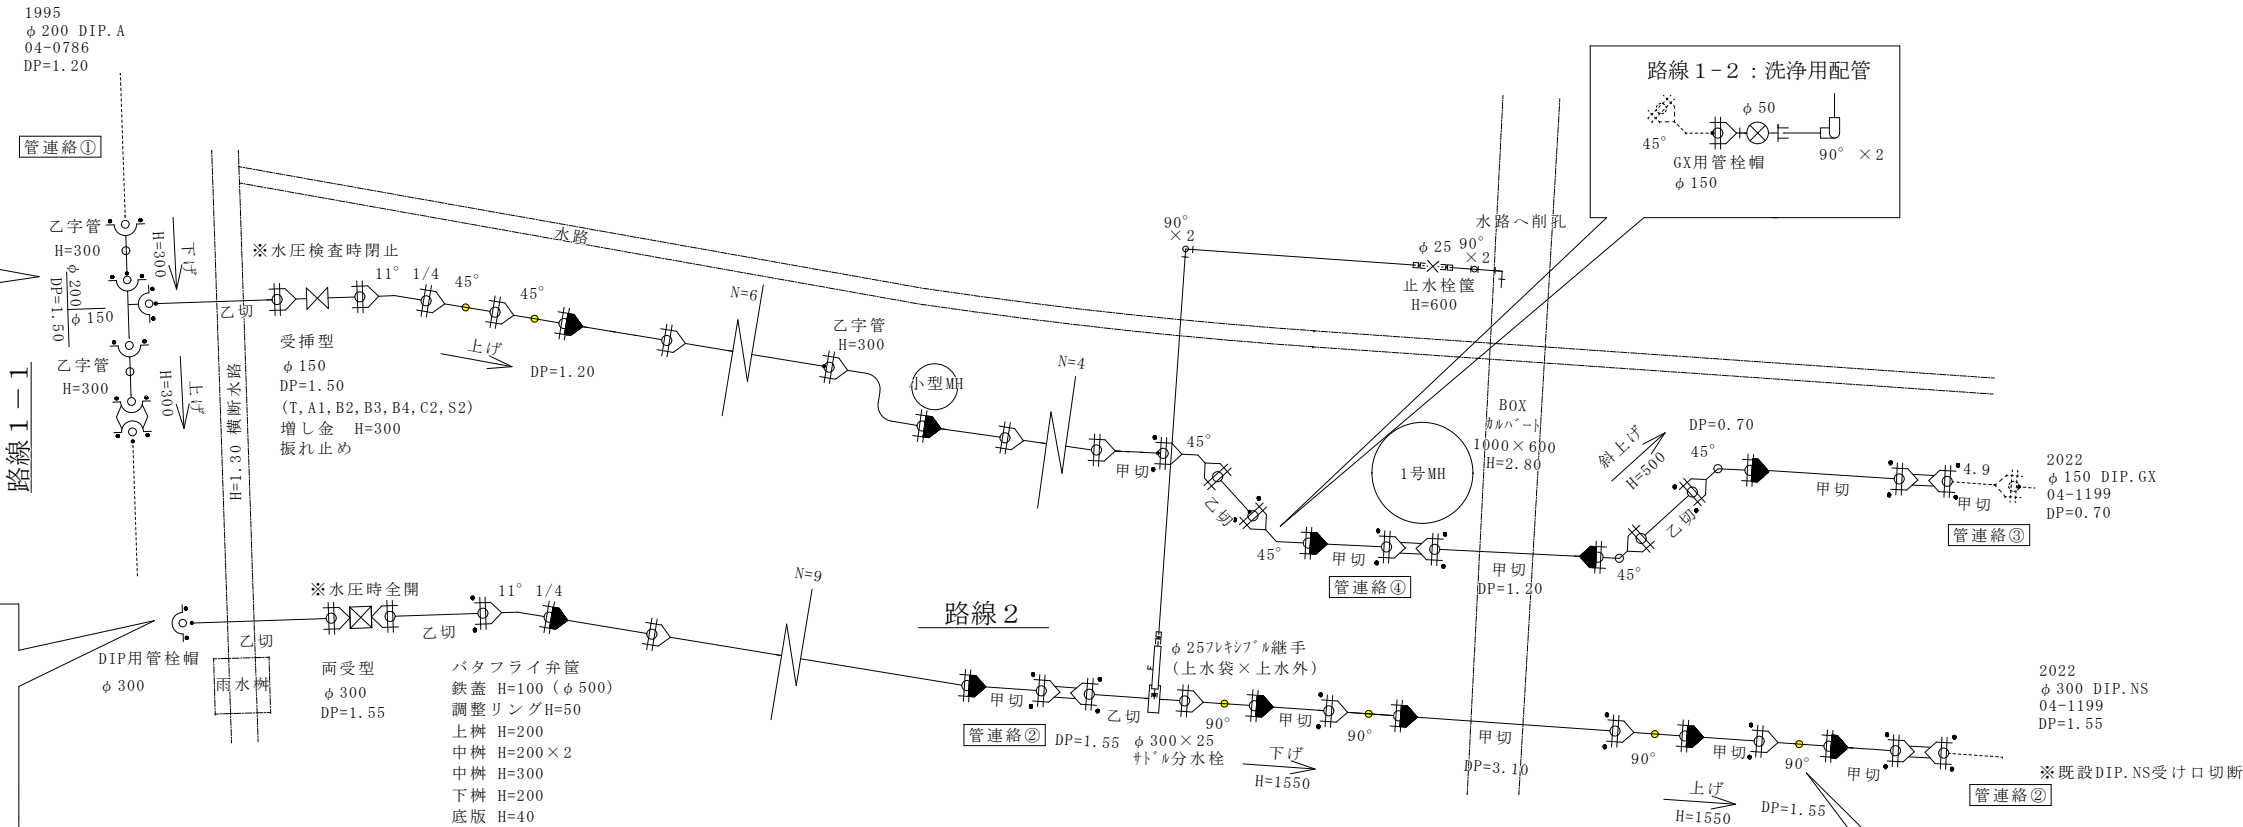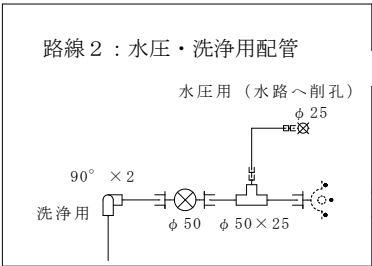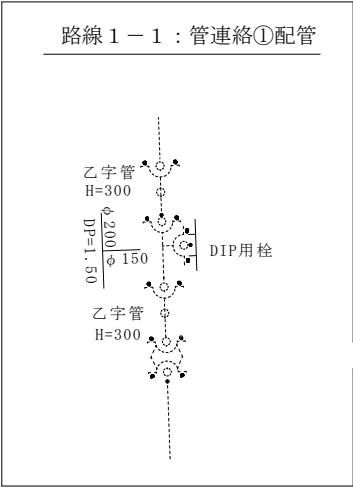

路線 1－2・2 水路横断面図

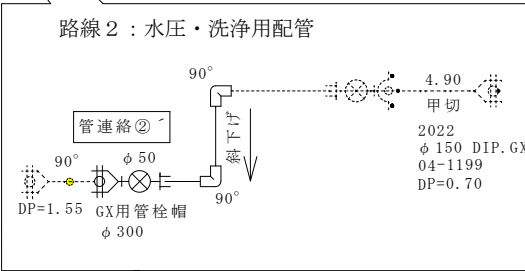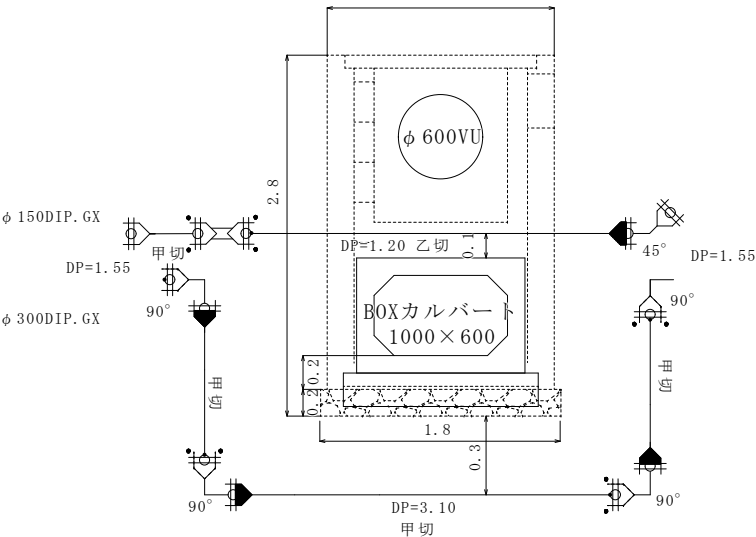












- ライナー使用箇所※1 P-Link使用箇所※2 G-Link使用箇所※3
- GX形直管はすべてS種管とする。
S種管（切管用）切管有効寸法1.0m以上とする。
甲切 は有頭（受口有り）の切管を表す。
乙切 は無頭（受口無し）の切管を表す。
- ※1 一体化長さ
曲管部(45° 以下) : 1.0m
T字管部 : 1.0m (φ75～φ200)
T字管部 : 2.0m (φ250)
曲管部(45° 以上) : 1.0m
曲管部(45° 以上) : 4.0m
曲管部(45° 以上) : 6.0m
管端部及び仕切弁部: 12.5m (φ150 DP=0.70)
- ※2 P-Link
直管受口に切管を接続する場合は、P-Linkを使用し接続すること。
- ※3 G-Link
異形管受口に切管を接続する場合は、G-Linkを使用し接続すること。
- ・施工順序について、事前に監督員に確認して下さい。
・土被り等に変更があった場合には監督員の指示に従って下さい。
・現場状況により上記の配管と相違が生じる場合には、監督員との協議を行ってください。

工 事 件 名	(街路－1 2)配水管布設替工事									
工 事 場 所	甲府市城東二丁目地内（都市計画道路和戸町竜王線）									
図 面 名	配管詳細図	縮尺	任 意	分割	3 / 4					
甲府市上下水道局	管理番号	R 6－街路－1 2	マイクロNo.							

土工標準図 S = 1 : 2 5 (A 2)

※標準図であるため、詳細については土工数量表を確認すること

※掘削深が1.50m以上になる箇所は土留を設置すること。

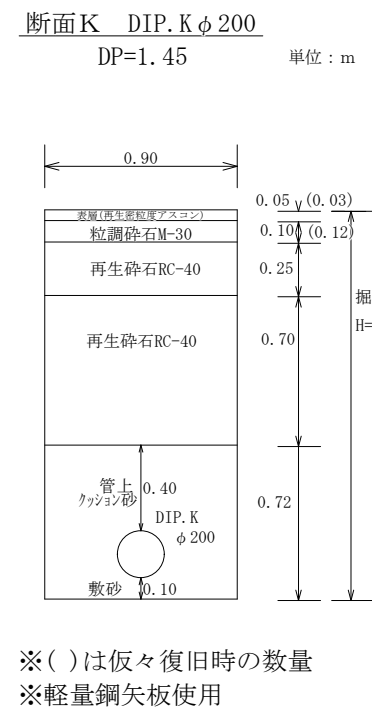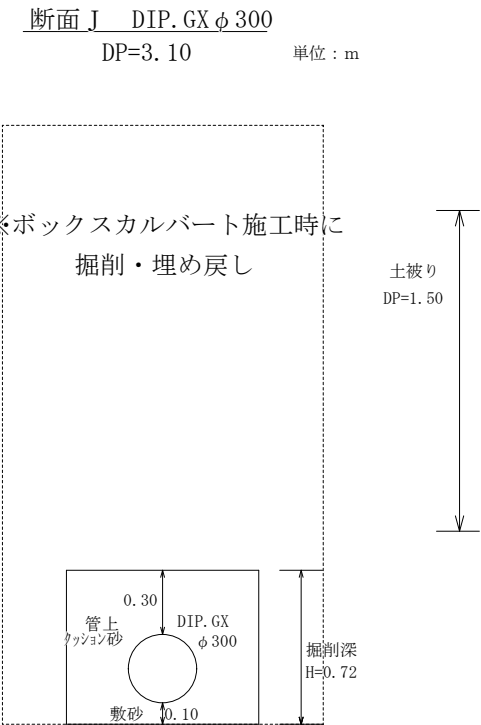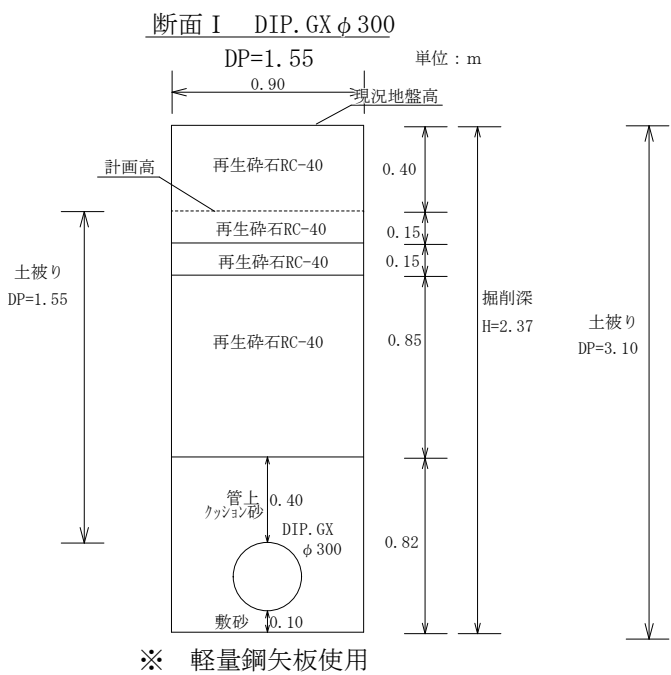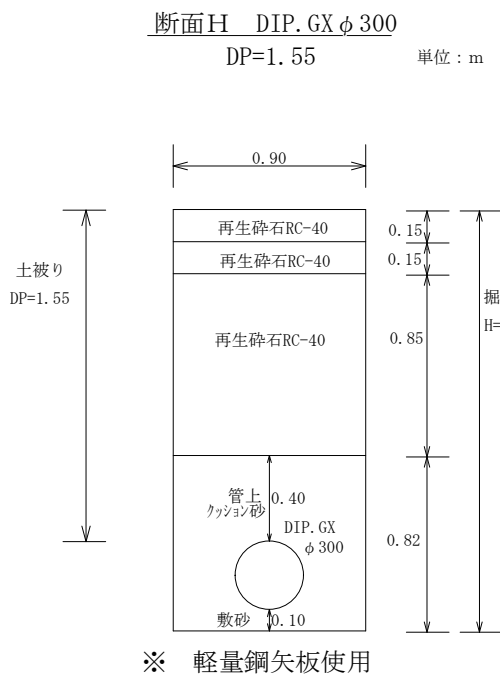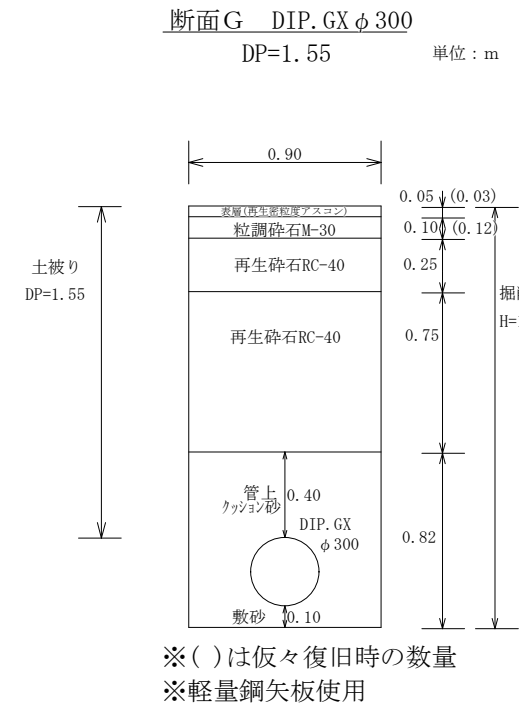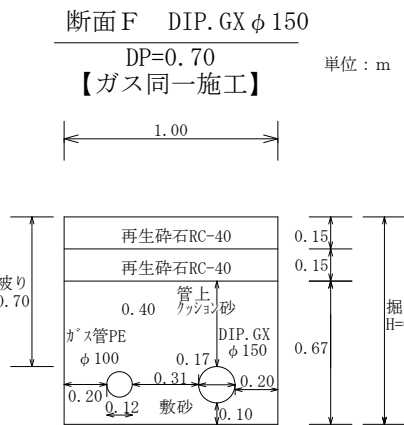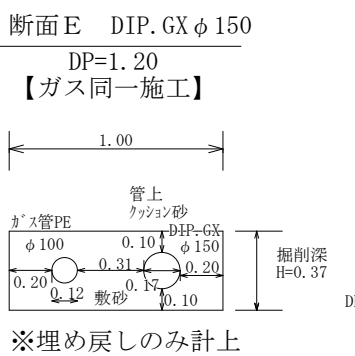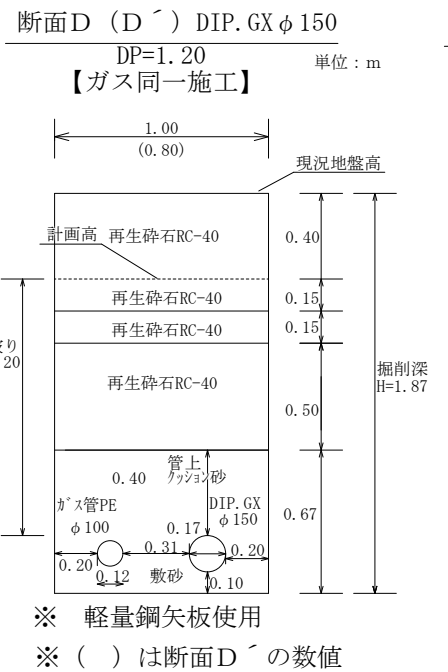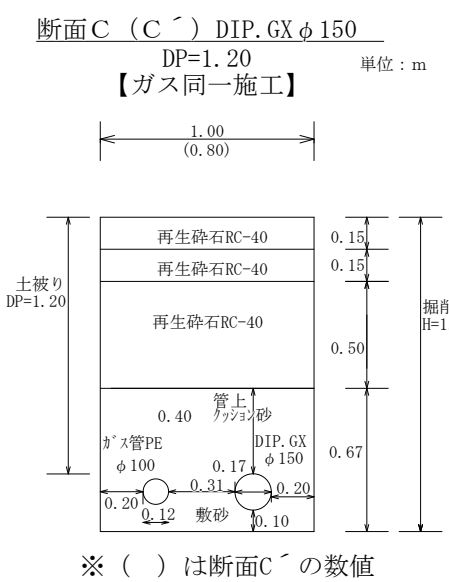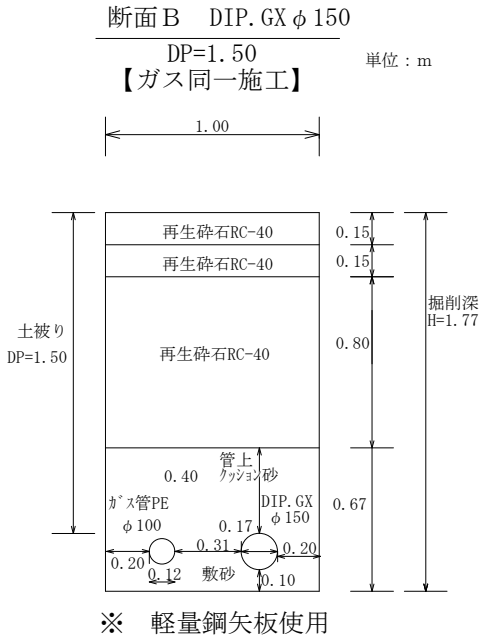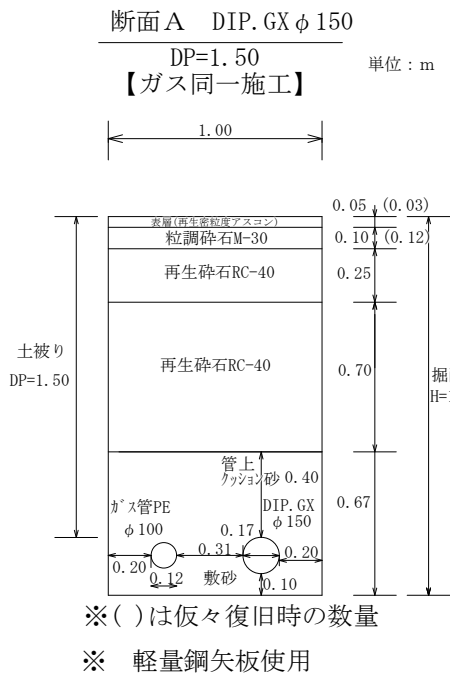

工 事 件 名	(街路－１２)配水管布設替工事											
工 事 場 所	甲府市城東二丁目地内（都市計画道路和戸町竜王線）											
図 面 名	土工標準図			縮尺	1 : 2 5		分割	4 / 4				
甲府市上下水道局	管理番号	R 6－街路－１２		マイクロNo.								