

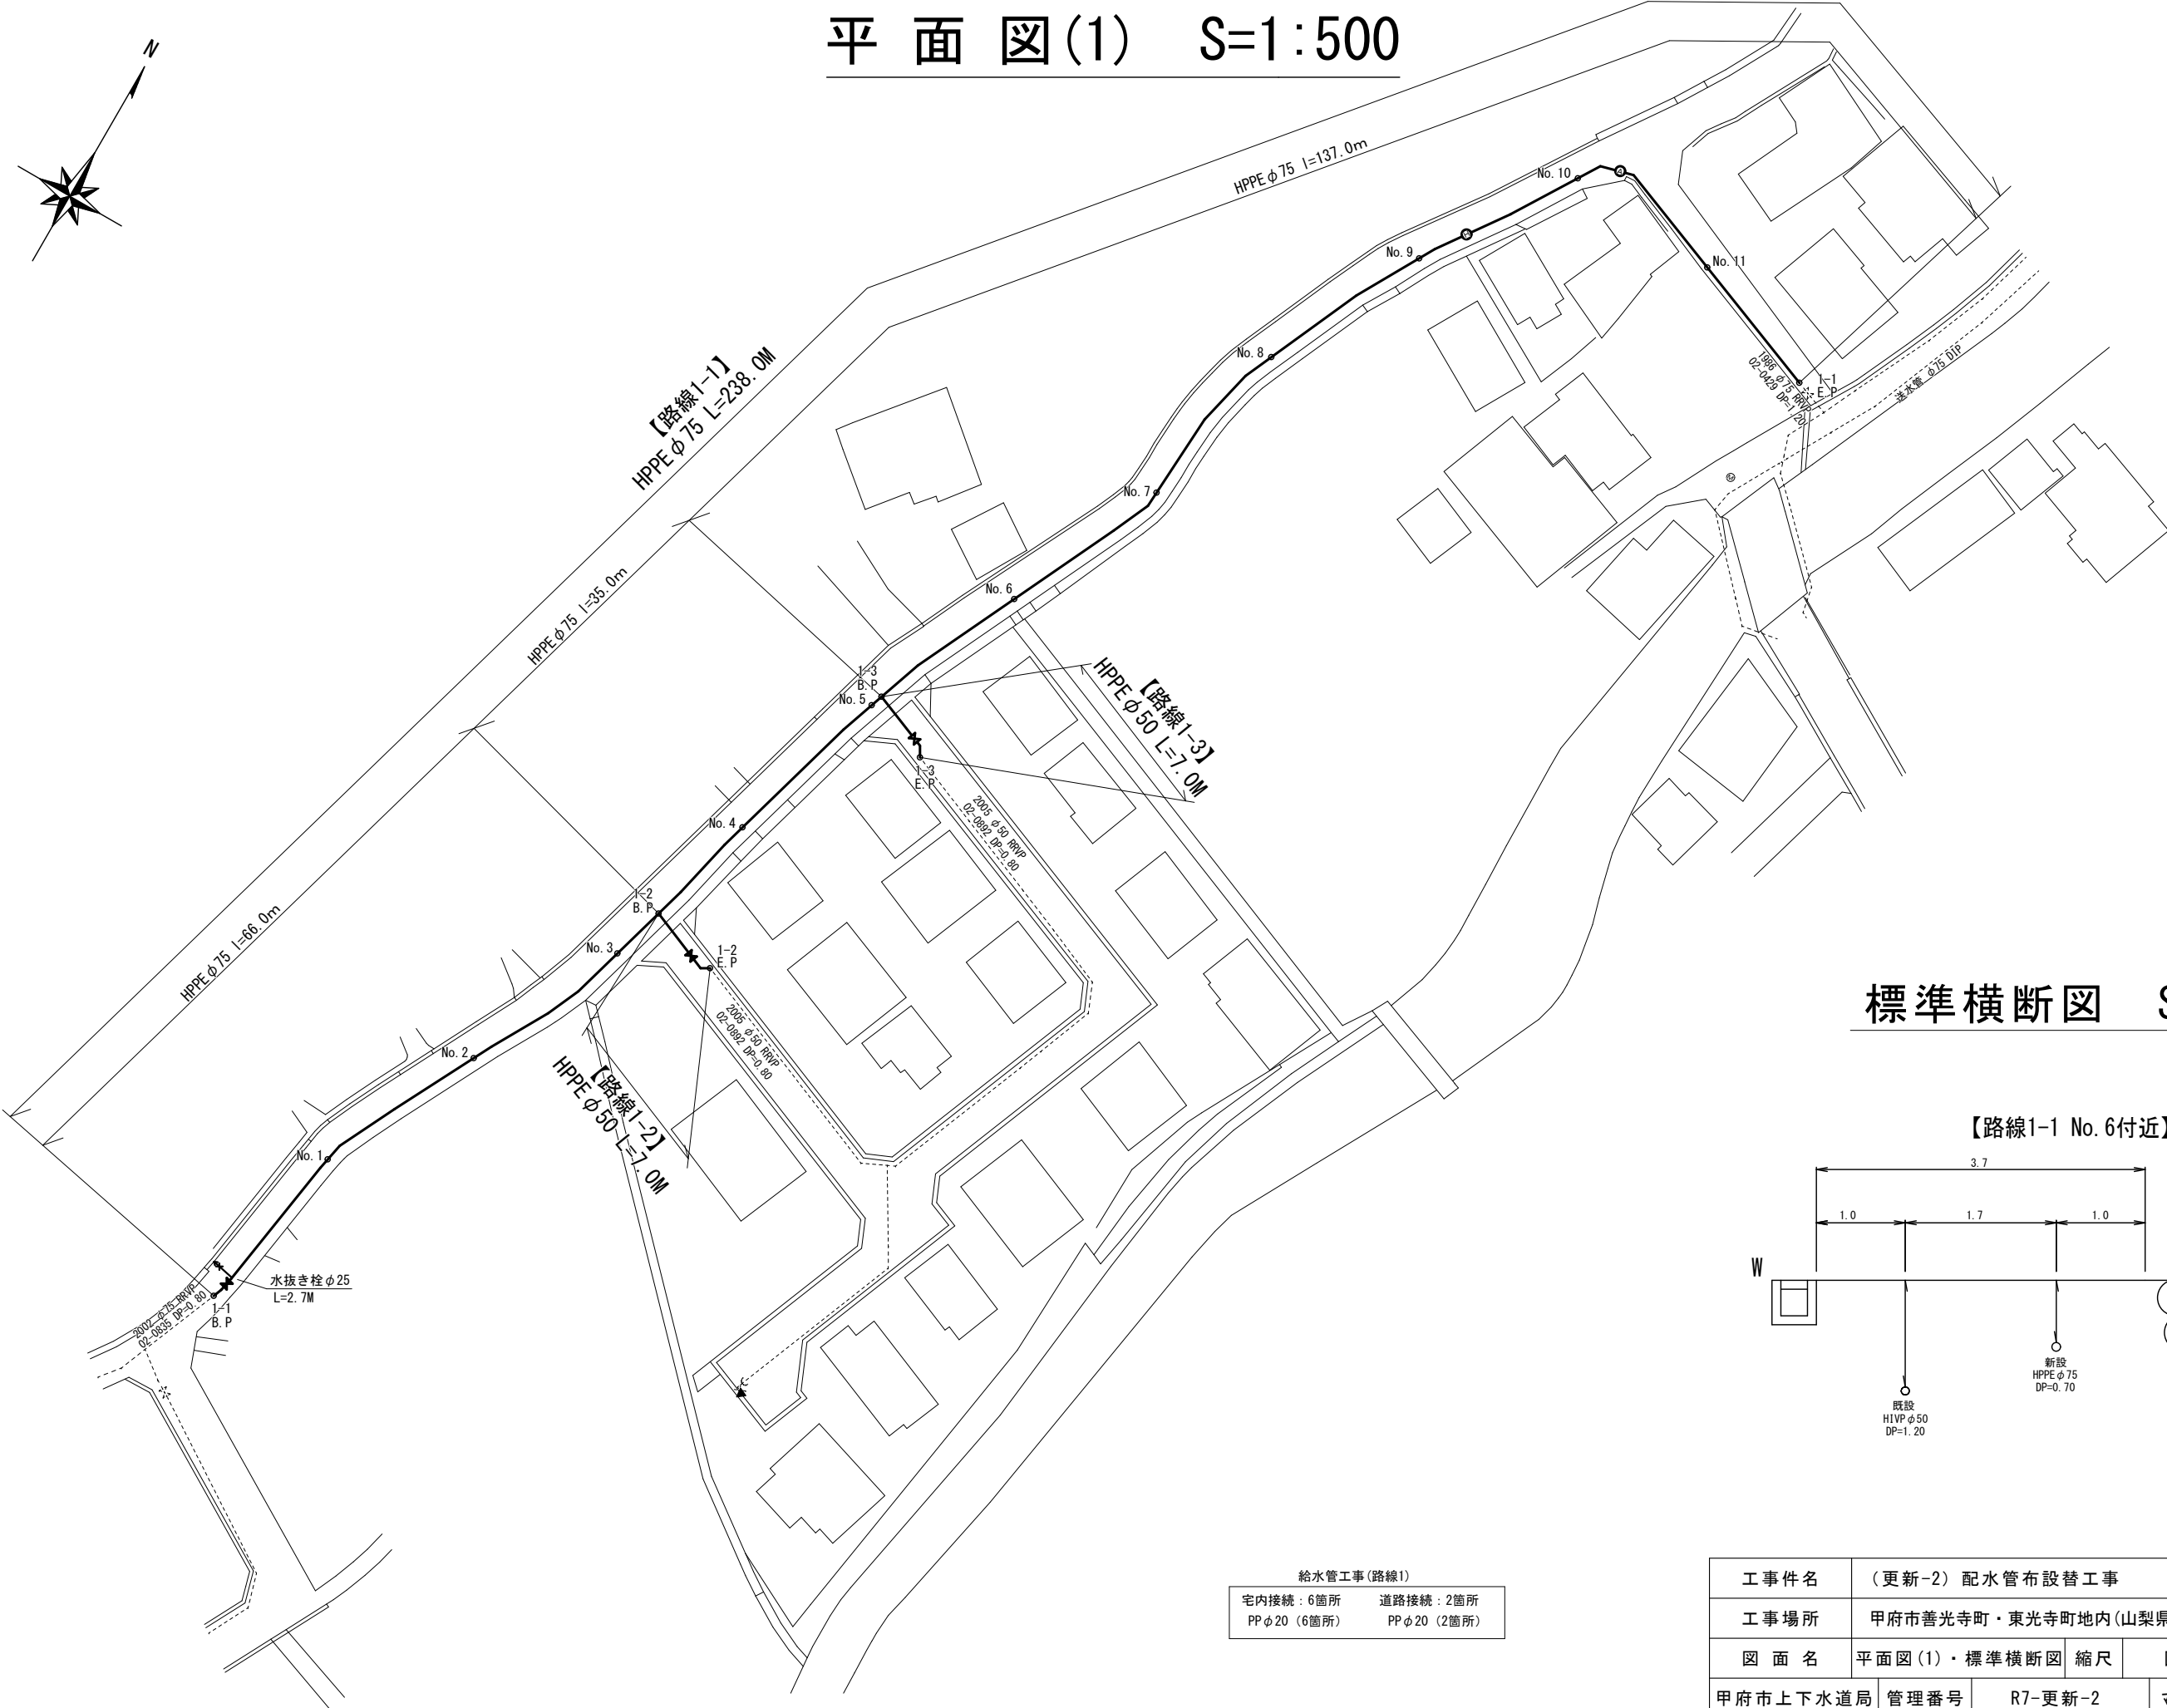


建設工事台帳								管 理 番 号			
								R 7－更新－2			
年度・科目		令和7年度 第41款 第01項 第01目 第20節 第09細									
工 事 名 称		(更新-2) 配水管布設替工事									
工 事 場 所		甲府市善光寺町・東光寺町地内（山梨県地場産業センターの北）									
請負契約年月日		令和 年 月 日				請負業者名					
契 約 工 期		令和 年 月 日				～		令和 年 月 日			
中止又は延期年月日		令和 年 月 日				～		令和 年 月 日			
検 査 年 月 日		令和 年 月 日		着手		令和 年 月 日		完成		令和 年 月 日	
配 管 業 者 名						配 管 工 氏 名					
検査員職氏名				印		立会人職氏名		印			
担 当 課 係 名		水道課 水道更新係									
設計者職氏名				印		監 督 者 氏 名		印			
(工事の内容)											
HPPE φ75 L=645.0m											
HPPE φ50 L=118.0m											
仕切弁.PE φ75 4基											
仕切弁.PE φ50 3基											
消火栓 φ75 2基											
水抜栓 φ25 2基											
空気弁 φ20 2基											
廃棄管	年度	1989	1986	1986	1978	1978	1977	1976	1976		
	管種	RRVP	DIP	RRVP	DIP	HIVP	HIVP	HIVP	DIP		
	口径	75	75	75	75	50	50	75	75		
	延長	2.6	3.8	97.5	4.4	130.6	137.2	420.7	2.3		
	マイクロNo	02-0532	02-0429	02-0429	02-0170	02-0164	02-0160	02-0157	02-0157		
(特記事項)											
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>											
土 質 区 分						湧 水 状 況					
縮 尺		1：2500(A2)				分 割 数		1／6			
図 面 番 号											
出 力 年 月 日		令和 年 月 日				図面更新年月日		令和 年 月 日		印	
甲府市上下水道局						マイクロNo.					

平面図(1) S=1:500



標準横断面図 S=1:50

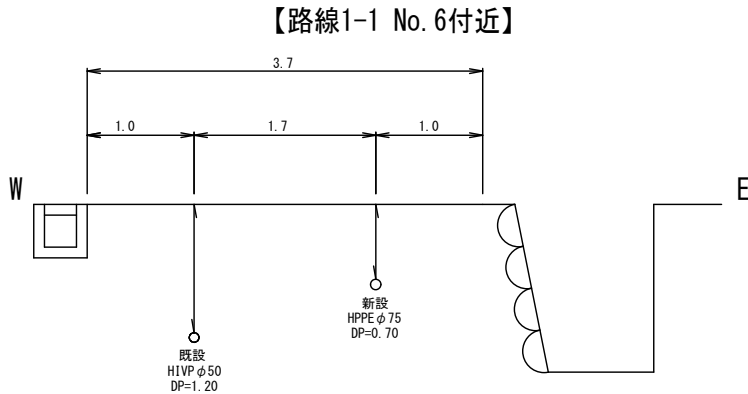


給水管工事(路線1)	
宅内接続：6箇所 PP φ20 (6箇所)	道路接続：2箇所 PP φ20 (2箇所)

※縮尺はA2で出力した場合					
工事件名	(更新-2) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)				
図面名	平面図(1)・標準横断面図	縮尺	図示	分割	2/6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-2	マイクNo.		

平面図(2) S=1:500



標準横断図 S=1:50

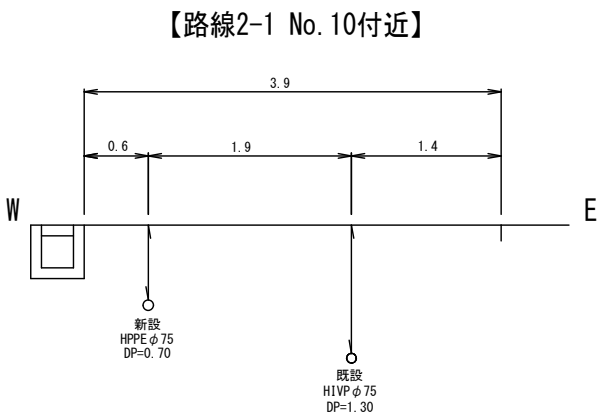


給水管工事(路線2)			
宅内接続：19箇所		道路接続：11箇所	
PPφ20 (17箇所)		PPφ20 (10箇所)	
PPφ25 (2箇所)		PPφ25 (1箇所)	

※縮尺はA2で出力した場合					
工 事 件 名	(更新-2) 配水管布設替工事				
工 事 場 所	甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)				
図 面 名	平面図(2)・標準横断図	縮尺	図示	分割	3／6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-2	マイクNo.		

平面図(3) S=1:500

標準横断図 S=1:50

【路線2-2 No. 3付近】

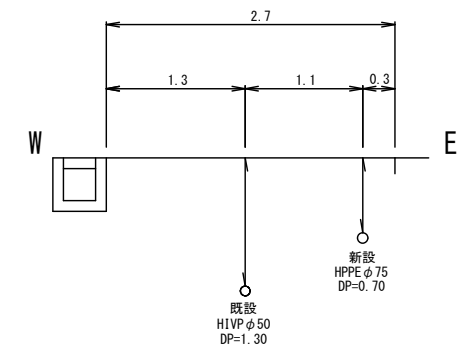

給水管工事(路線2)

宅内接続：19箇所	道路接続：11箇所
PP φ 20 (17箇所)	PP φ 20 (10箇所)
PP φ 25 (2箇所)	PP φ 25 (1箇所)


※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(更新-2) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)				
図面名	平面図(3)・標準横断図	縮尺	図示	分割	4/6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-2	マイクNo.		




土工標準図 S=1:25


【HEEP φ 75, DP=0. 80】  
[路線1-1 L=236. 0m]  
[路線2-1 L=403. 0m]

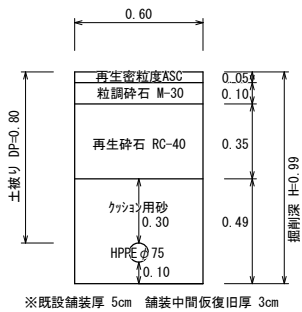


【HEEP φ 75, DP=1. 20】  
[路線1-1 L=2. 0m]  
[路線2-1 L=2. 0m]

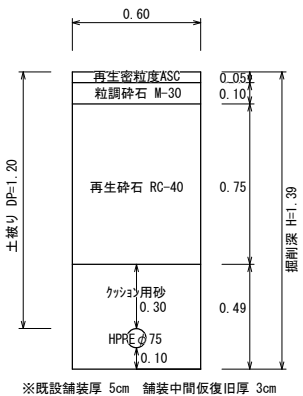


【HEEP φ 75, DP=1. 30】  
[路線2-1 L=2. 0m]

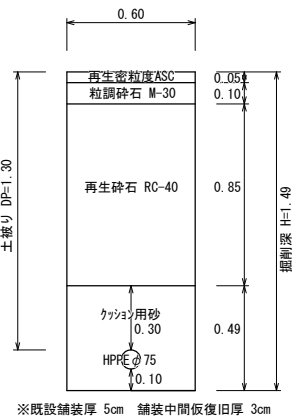


【給水管・水抜栓】  
[PP φ 20、PP φ 25]  
[DP=0. 70]

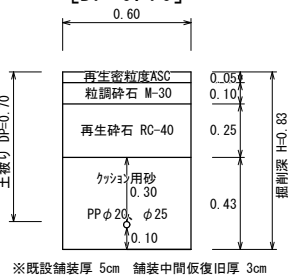

【給水管】  
[PP φ 20、PP φ 25]  
[DP=0. 60]

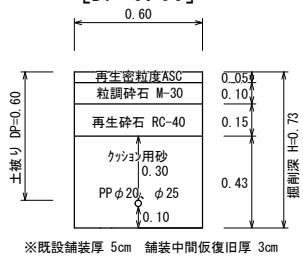


【HPPE φ 50, DP=0. 70m】  
[路線2-2 L=102. 0m]

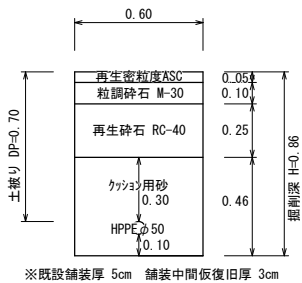

【HPPE φ 50, DP=1. 30m】  
[路線1-2 L=7. 0m]  
[路線2-2 L=2. 0m]



【HPPE φ 50, DP=2. 30m】  
[路線1-3 L=7. 0m]

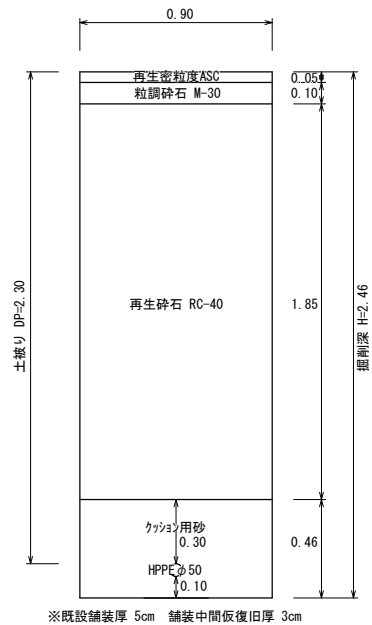

※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(更新-2) 配水管布設替工事						
工事場所	甲府市善光寺町・東光寺町地内(山梨県地場産業センターの北)						
図面名	土工標準図	縮尺	1 : 25	分割	6 / 6		
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-2	マイクNo.				