





建設工事台帳										管 理 番 号							
										R7-プー1							
年度・科目		令和7年度 第41款 第01項 第01目 第20節 第12細															
工 事 名 称		(プー1) 配水管布設替工事															
工 事 場 所		昭和町築地新居地内 (釜無工業団地内)															
請負契約年月日		令和 年 月 日			請負業者名												
契 約 工 期		令和 年 月 日			～			令和 年 月 日									
中止又は延期年月日		令和 年 月 日			～			令和 年 月 日									
検 査 年 月 日		令和 年 月 日		着手		令和 年 月 日		完成		令和 年 月 日							
配 管 業 者 名								配 管 工 氏 名									
検査員職氏名						印		立会人職氏名		印							
担 当 課 係 名		水道課						水道更新係									
設計者職氏名						印		監 督 者 氏 名		印							
(工事の内容)																	
DIP.GX φ200 L=292.0m																	
DIP.GX φ150 L=394.5m																	
DIP.K φ150 L= 5.0m																	
RRVP φ100 L= 3.0m																	
仕切弁.GX φ200 2基																	
仕切弁.GX φ150 3基																	
消火栓 φ75 2基																	
空気弁 φ20 1基																	
泥吐弁.GX φ75 1基																	
廃棄管	年度	2013	2013	2002													
	管種	DIP.NS	HPPE	RRVP													
	口径	φ100	φ100	φ100													
	延長	20.0	15.0	650.0													
	マイクロNo	09-0781	09-0781	09-0583													
(特記事項)																	
※縮尺はA2で出力した場合																	
土 質 区 分								湧 水 状 況									
縮 尺		1 : 2 5 0 0						分 割 数		1/4							
図 面 番 号																	
出力年月日								図面更新年月日		令和 年 月 日		印					
甲 府 市 上 下 水 道 局										マイクロNo							

平面図 S=1:1000

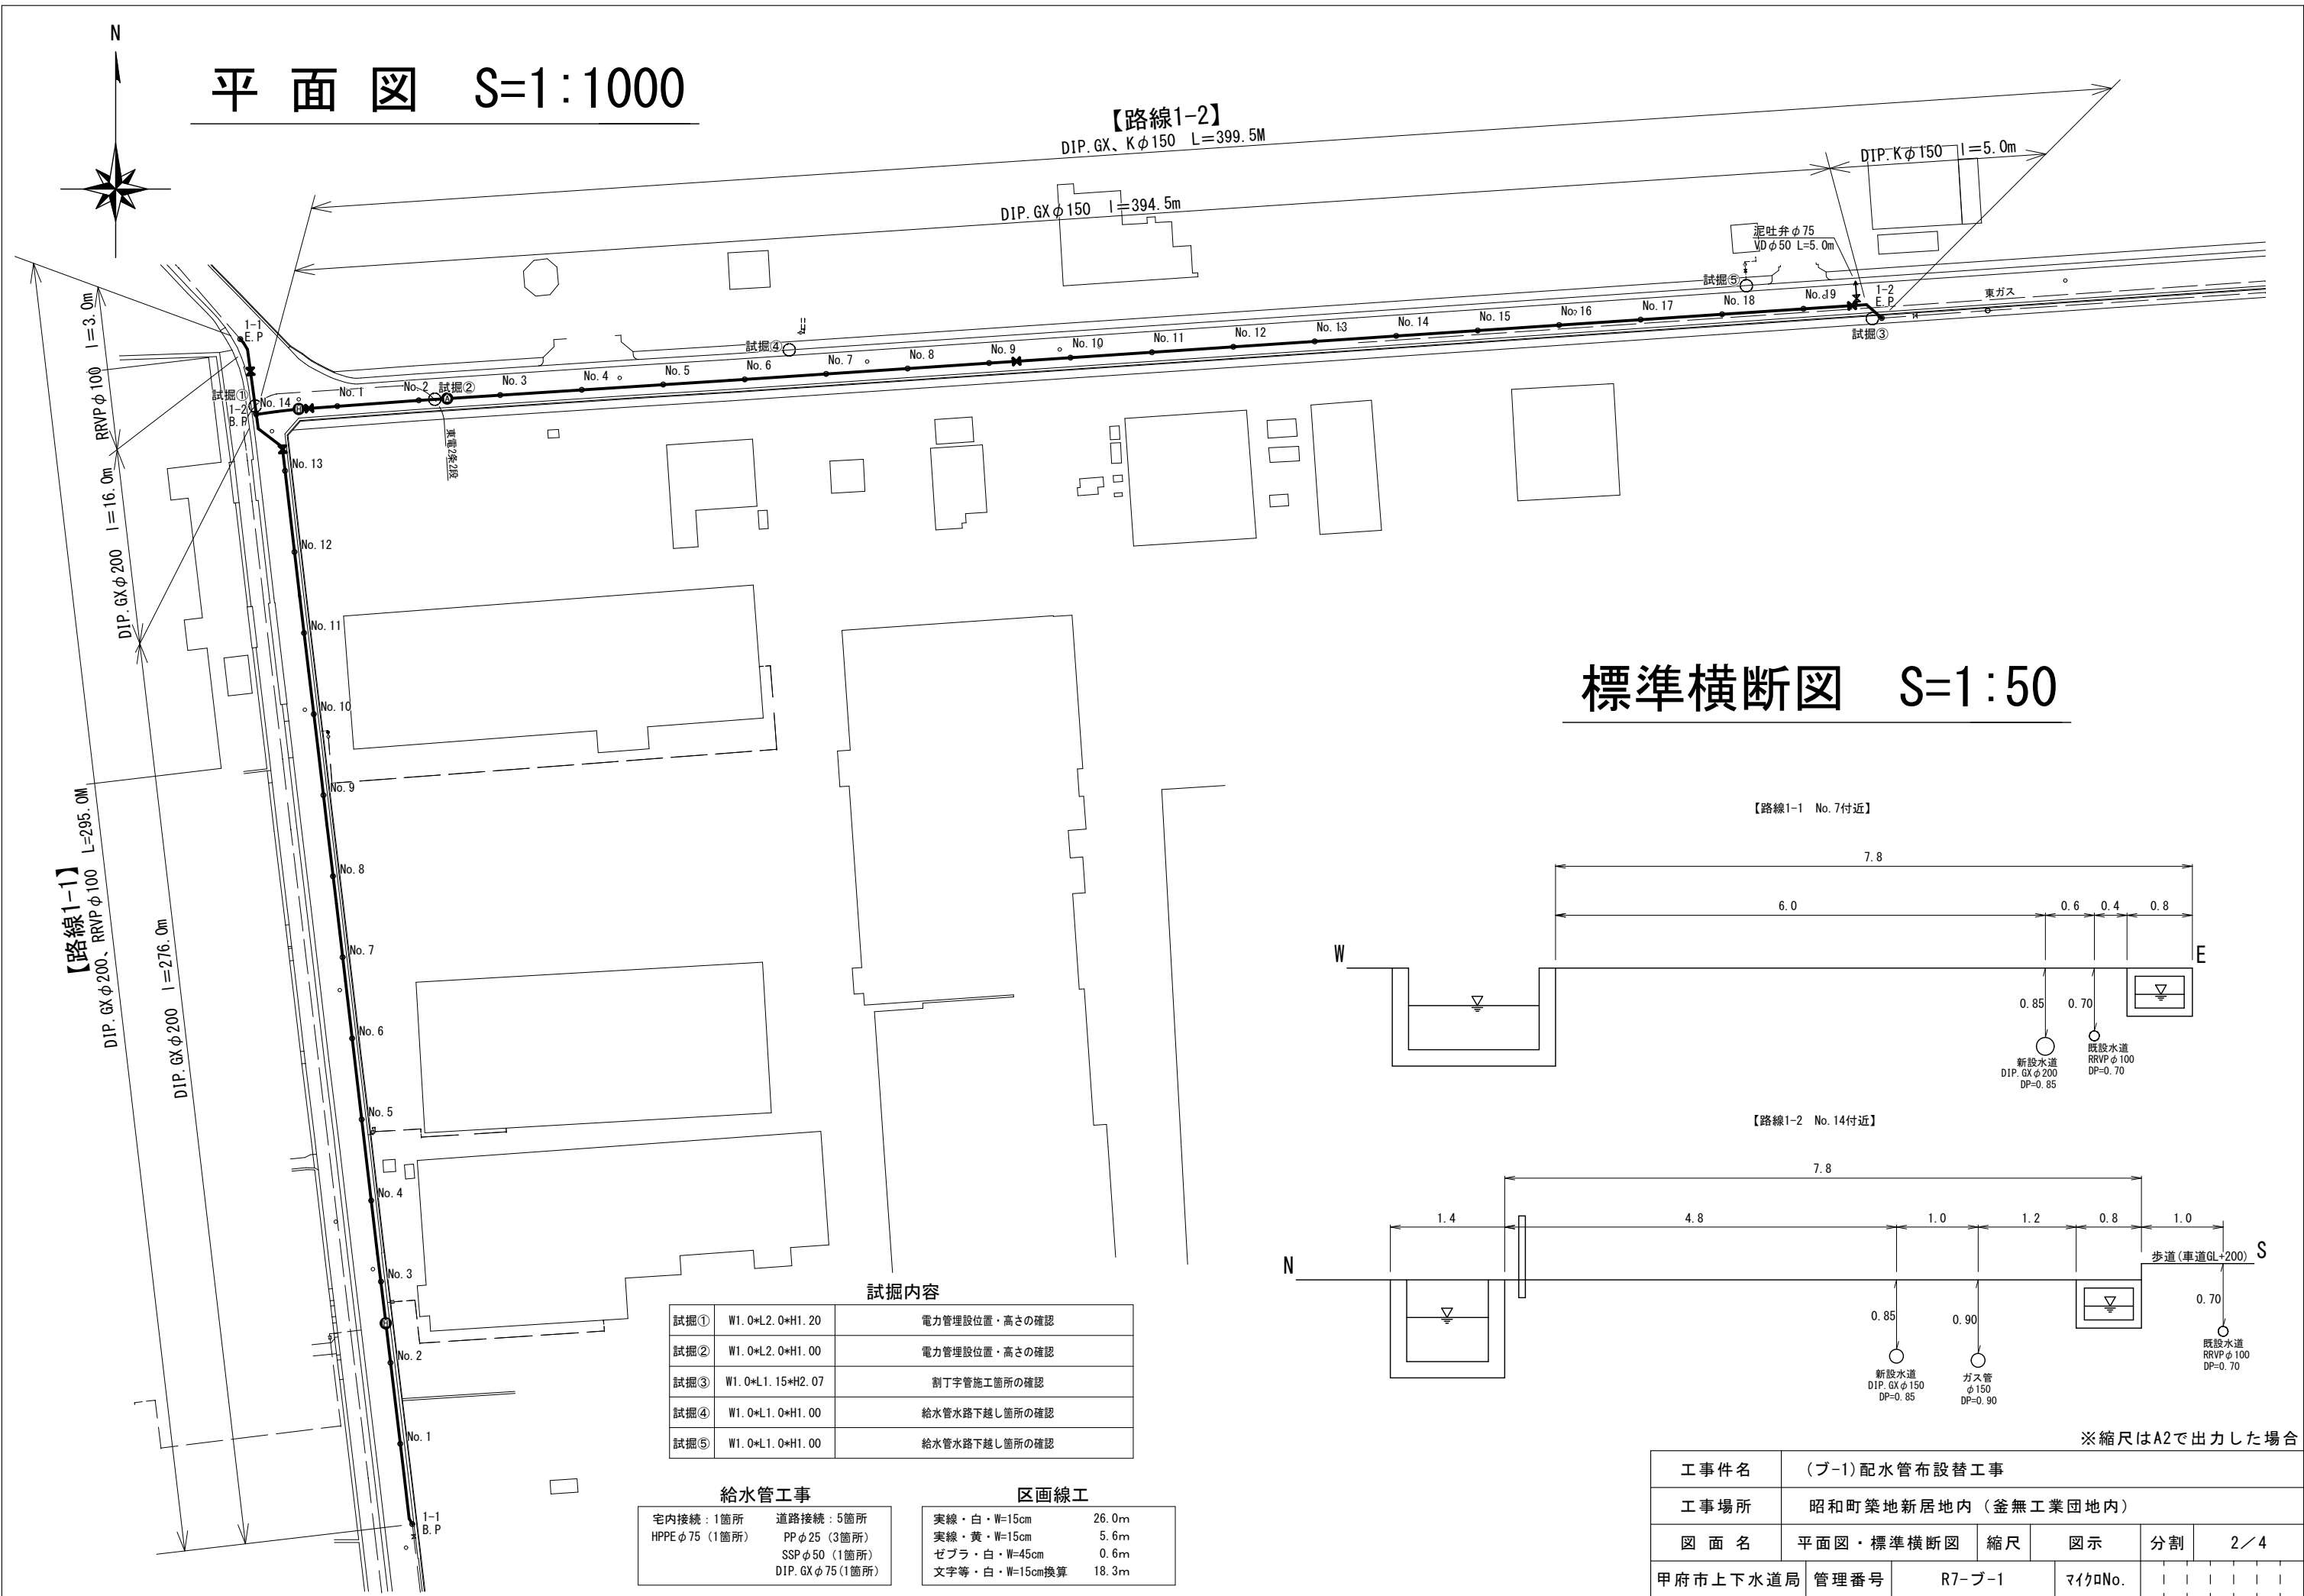

標準横断図 S=1:50

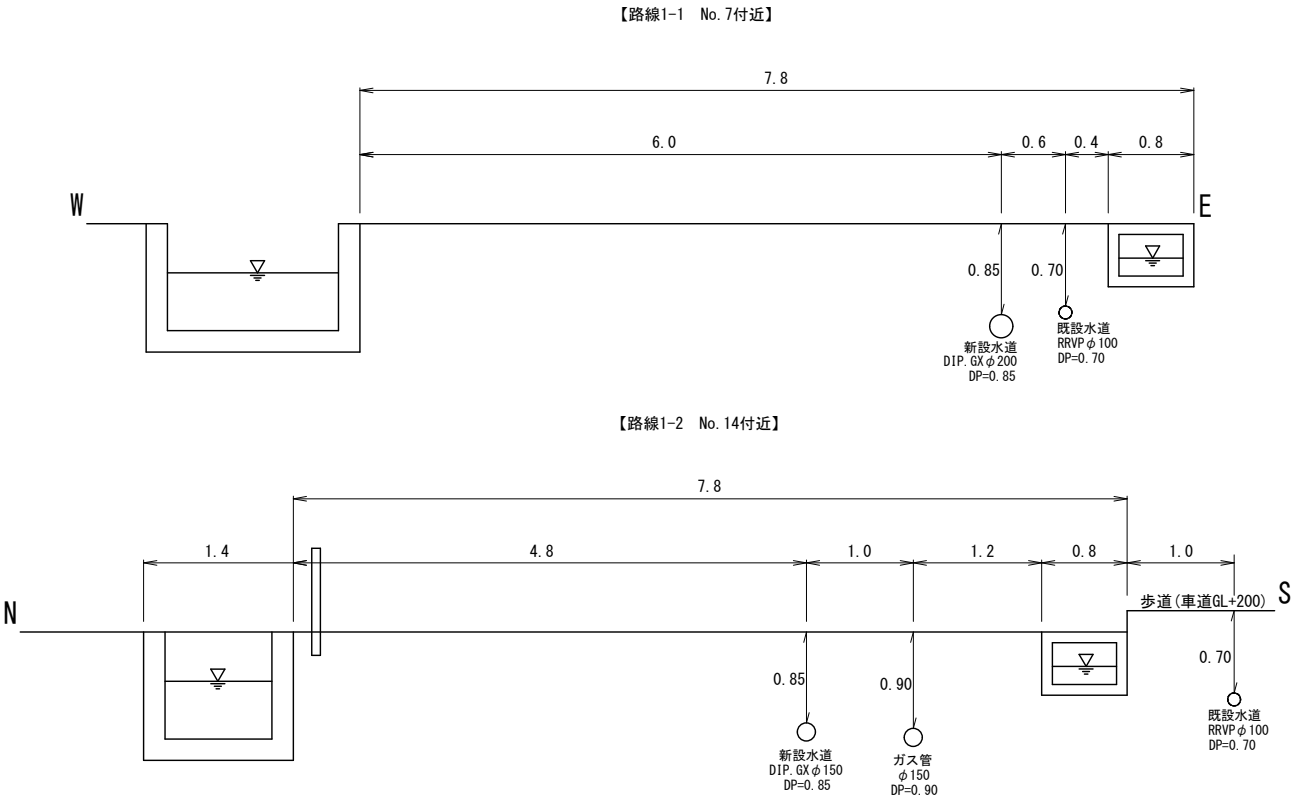


試掘内容		
試掘①	W1.0×L2.0×H1.20	電力管理設位置・高さの確認
試掘②	W1.0×L2.0×H1.00	電力管理設位置・高さの確認
試掘③	W1.0×L1.15×H2.07	割丁字管施工箇所の確認
試掘④	W1.0×L1.0×H1.00	給水管水路下越し箇所の確認
試掘⑤	W1.0×L1.0×H1.00	給水管水路下越し箇所の確認

給水管工事		区画線工	
宅内接続：1箇所	道路接続：5箇所	実線・白・W=15cm	26.0m
HPPE φ 75 (1箇所)	PP φ 25 (3箇所)	実線・黄・W=15cm	5.6m
	SSP φ 50 (1箇所)	ゼブラ・白・W=45cm	0.6m
	DIP. GX φ 75 (1箇所)	文字等・白・W=15cm換算	18.3m

工事件名		(ブ-1)配水管布設替工事				
工事場所		昭和町築地新居地内（釜無工業団地内）				
図面名	平面図・標準横断図	縮尺	図示	分割	2／4	
甲府市上下水道局	管理番号	R7-ブ-1	マイクNo.			

2013 φ100 HPPE
09-0781 DP=0.80

配管詳細図 S=任意

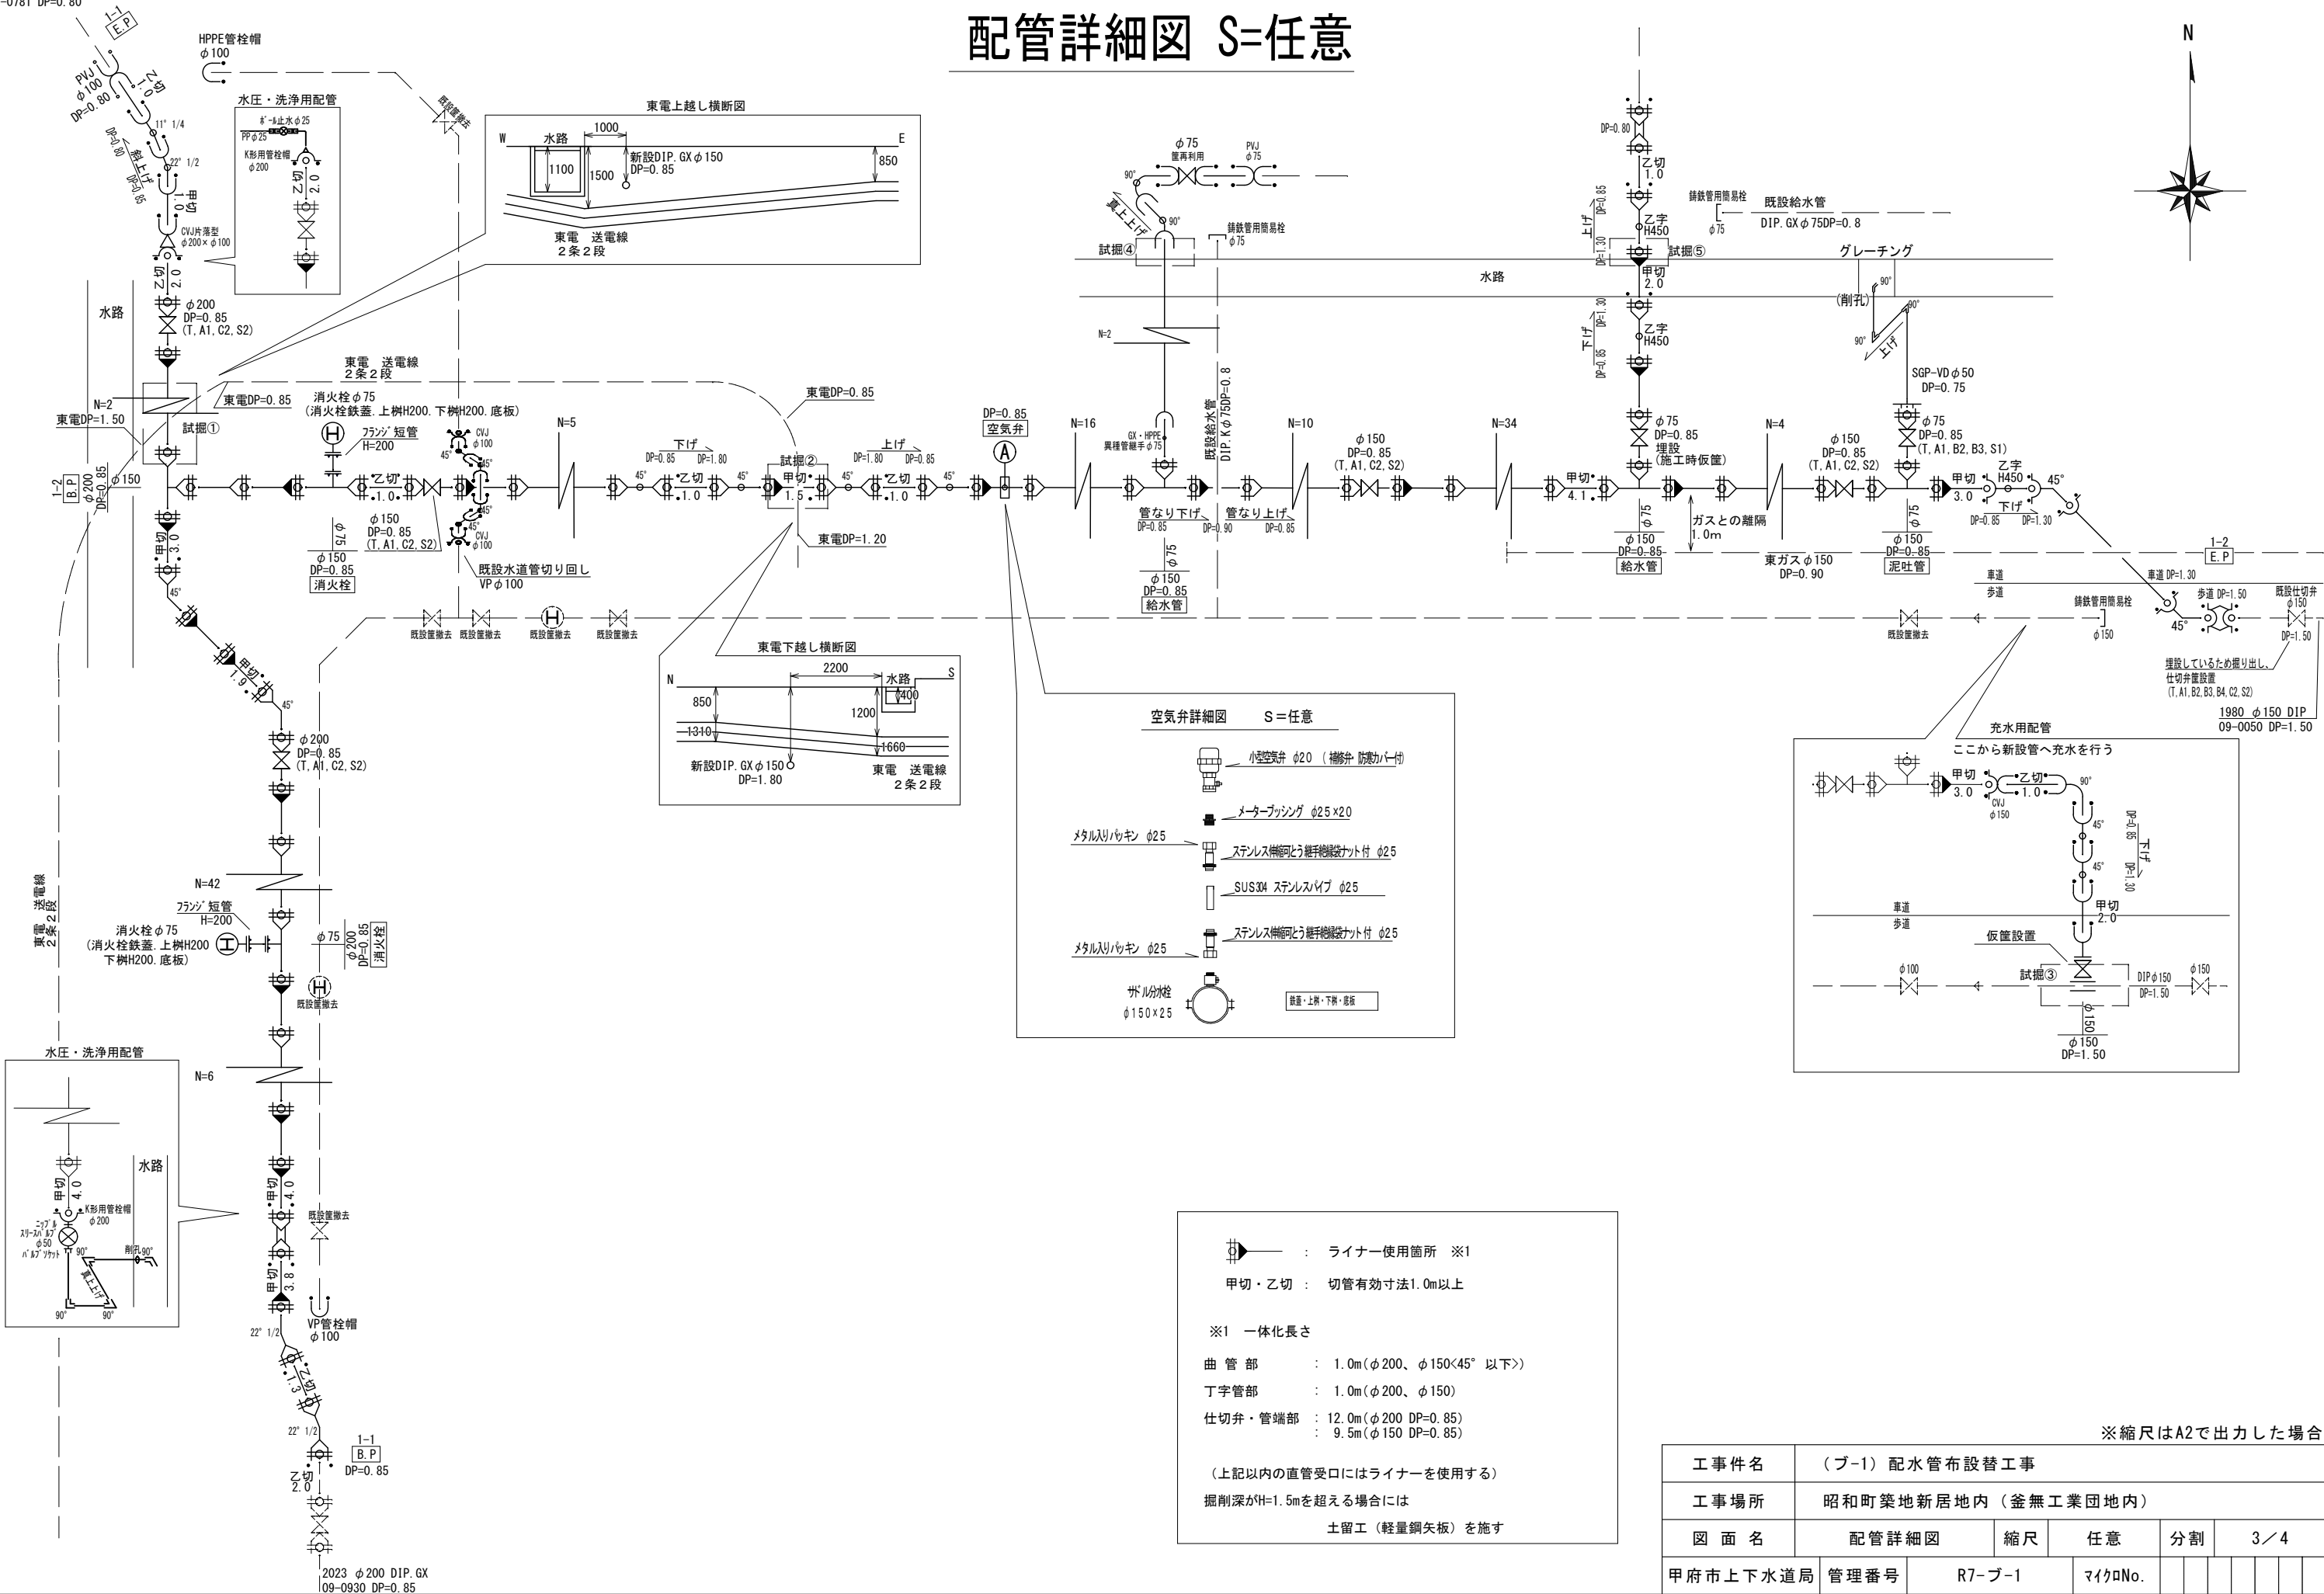

空気弁詳細図 S=任意

- 小型空気弁 φ20 (補修 防寒カバー付)
- メーターボックス φ25×20
- ステンレス機能可とう継手絶縁カット付 φ25
- SUS304 ステンレスパイプ φ25
- ステンレス機能可とう継手絶縁カット付 φ25
- ガール分水栓 φ150×25

ライナー使用箇所 ※1
甲切・乙切 切管有効寸法1.0m以上

※1 一体化長さ
曲 管 部 : 1.0m(φ200、φ150<45° 以下>)
丁 字 管 部 : 1.0m(φ200、φ150)
仕切弁・管端部 : 12.0m(φ200 DP=0.85)
: 9.5m(φ150 DP=0.85)

(上記以内の直管受口にはライナーを使用する)
掘削深がH=1.5mを超える場合には
土留工(軽量鋼矢板)を施す













※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(ブ-1) 配水管布設替工事						
工事場所	昭和町築地新居地内(釜無工業団地内)						
図 面 名	配管詳細図	縮 尺	任 意	割 割	3	4	
甲府市上下水道局	管理番号	R7-ブ-1	マイクNo.				

土工標準図 S=1:25

【車道舗装構成】

再生密粒度ASC	0.05
瀝青安定処理	0.10
粒調碎石 M-30	0.10
再生砕石 RC-40	0.20

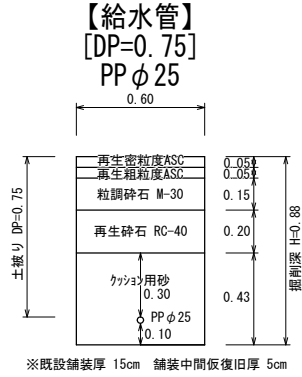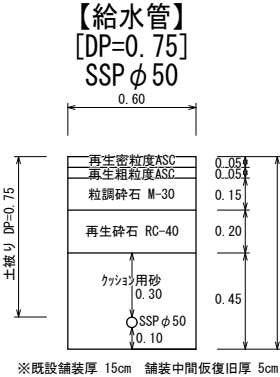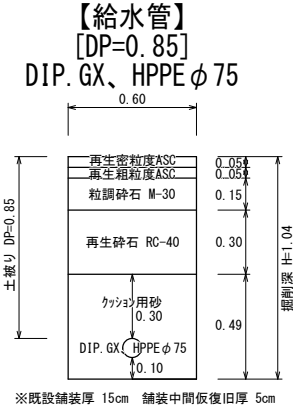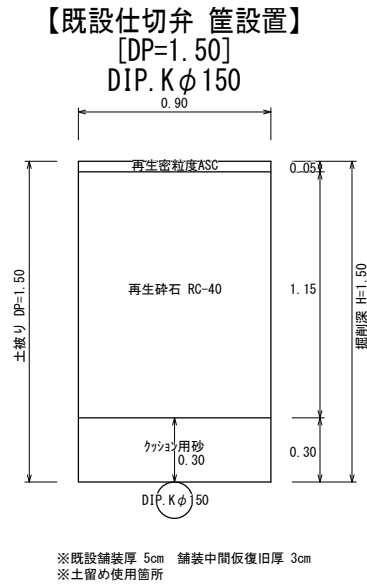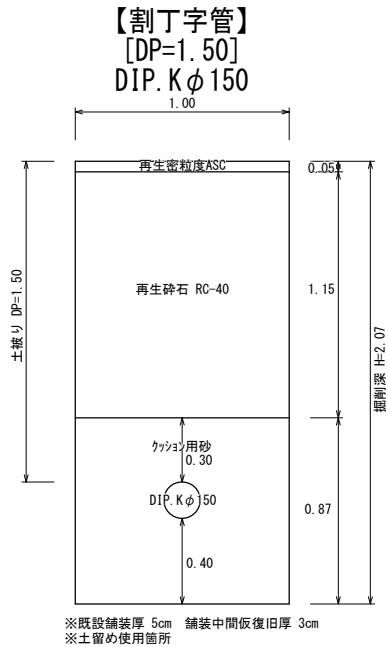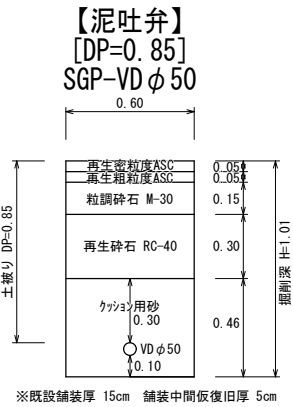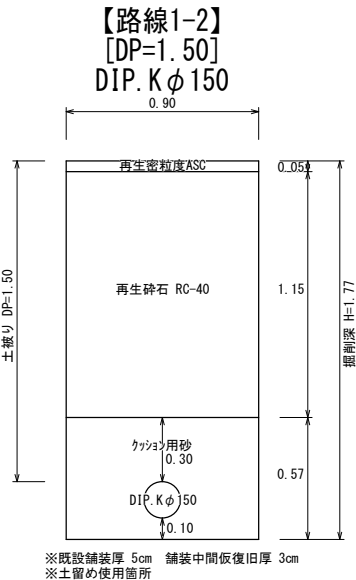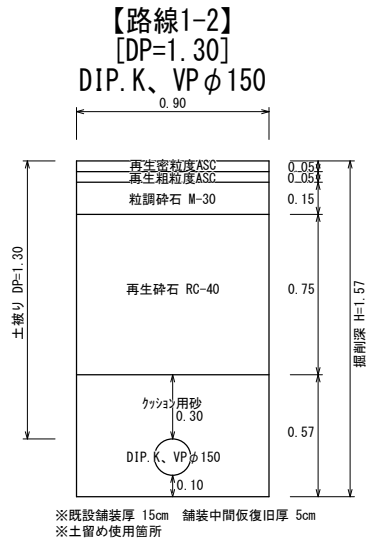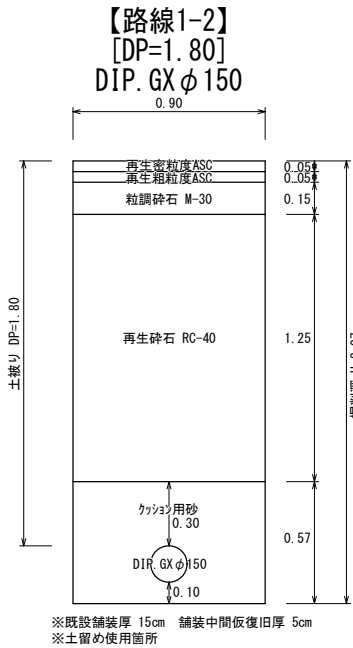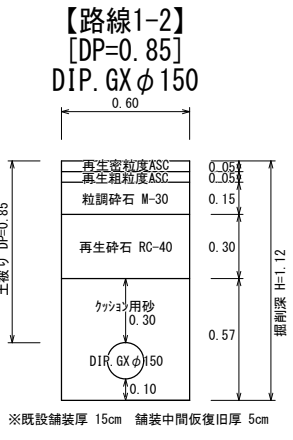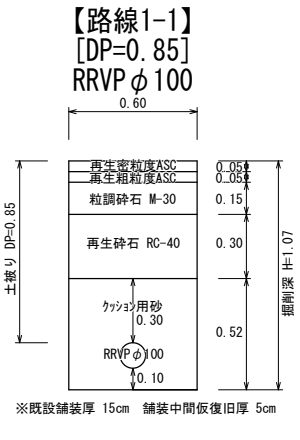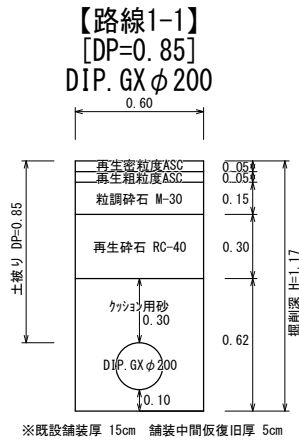

※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(ブ-1) 配水管布設替工事							
工事場所	昭和町築地新居地内（釜無工業団地内）							
図面名	土工標準図	縮尺	1 : 25	分割	4 / 4			
甲府市上下水道局	管理番号	R7-ブ-1	マイクNo.					