






記 号	名 称	数量	仕 様	電 源		設 置 場 所	備 考
				相 電圧	参考消費電力		
EHP-A	マルチエアコン屋外機	1	形 式 空冷冷暖切替屋外機 能 力 冷房能力 25.0 kW 暖房能力 28.0 kW 圧 縮 機 7.06kW 冷 媒 配 管 22.2φ×9.52φ 参 考 寸 法 940W×490D×1,615H 参考重量・騒音 170.0kg 82.0 dB(A) (PWL)	3 200 8.45kW (冷) 3 200 7.68kW (暖)	屋外	コンクリート基礎（建築工事） 参考型番 RXP280DB (ダイキン)	
EHP-A1	マルチエアコン屋内機	2	形 式 壁ビルトイン形外気処理エアコン 能 力 冷房能力 14.0 kW 暖房能力 10.7 kW 風 量 1.080CMH 200Pa 冷 媒 配 管 15.88φ×9.52φ 参 考 寸 法 750W×500D×1970H 参考重量・騒音 146.0kg 62 dB(A) (PWL) 付 属 品 高機能リモコン (PAR-44MA)	1 200 0.28kW (冷) 1 200 0.29kW (暖)	1階ゾウ舎 ×2	参考型番 FXYWA140AAF (ダイキン)	

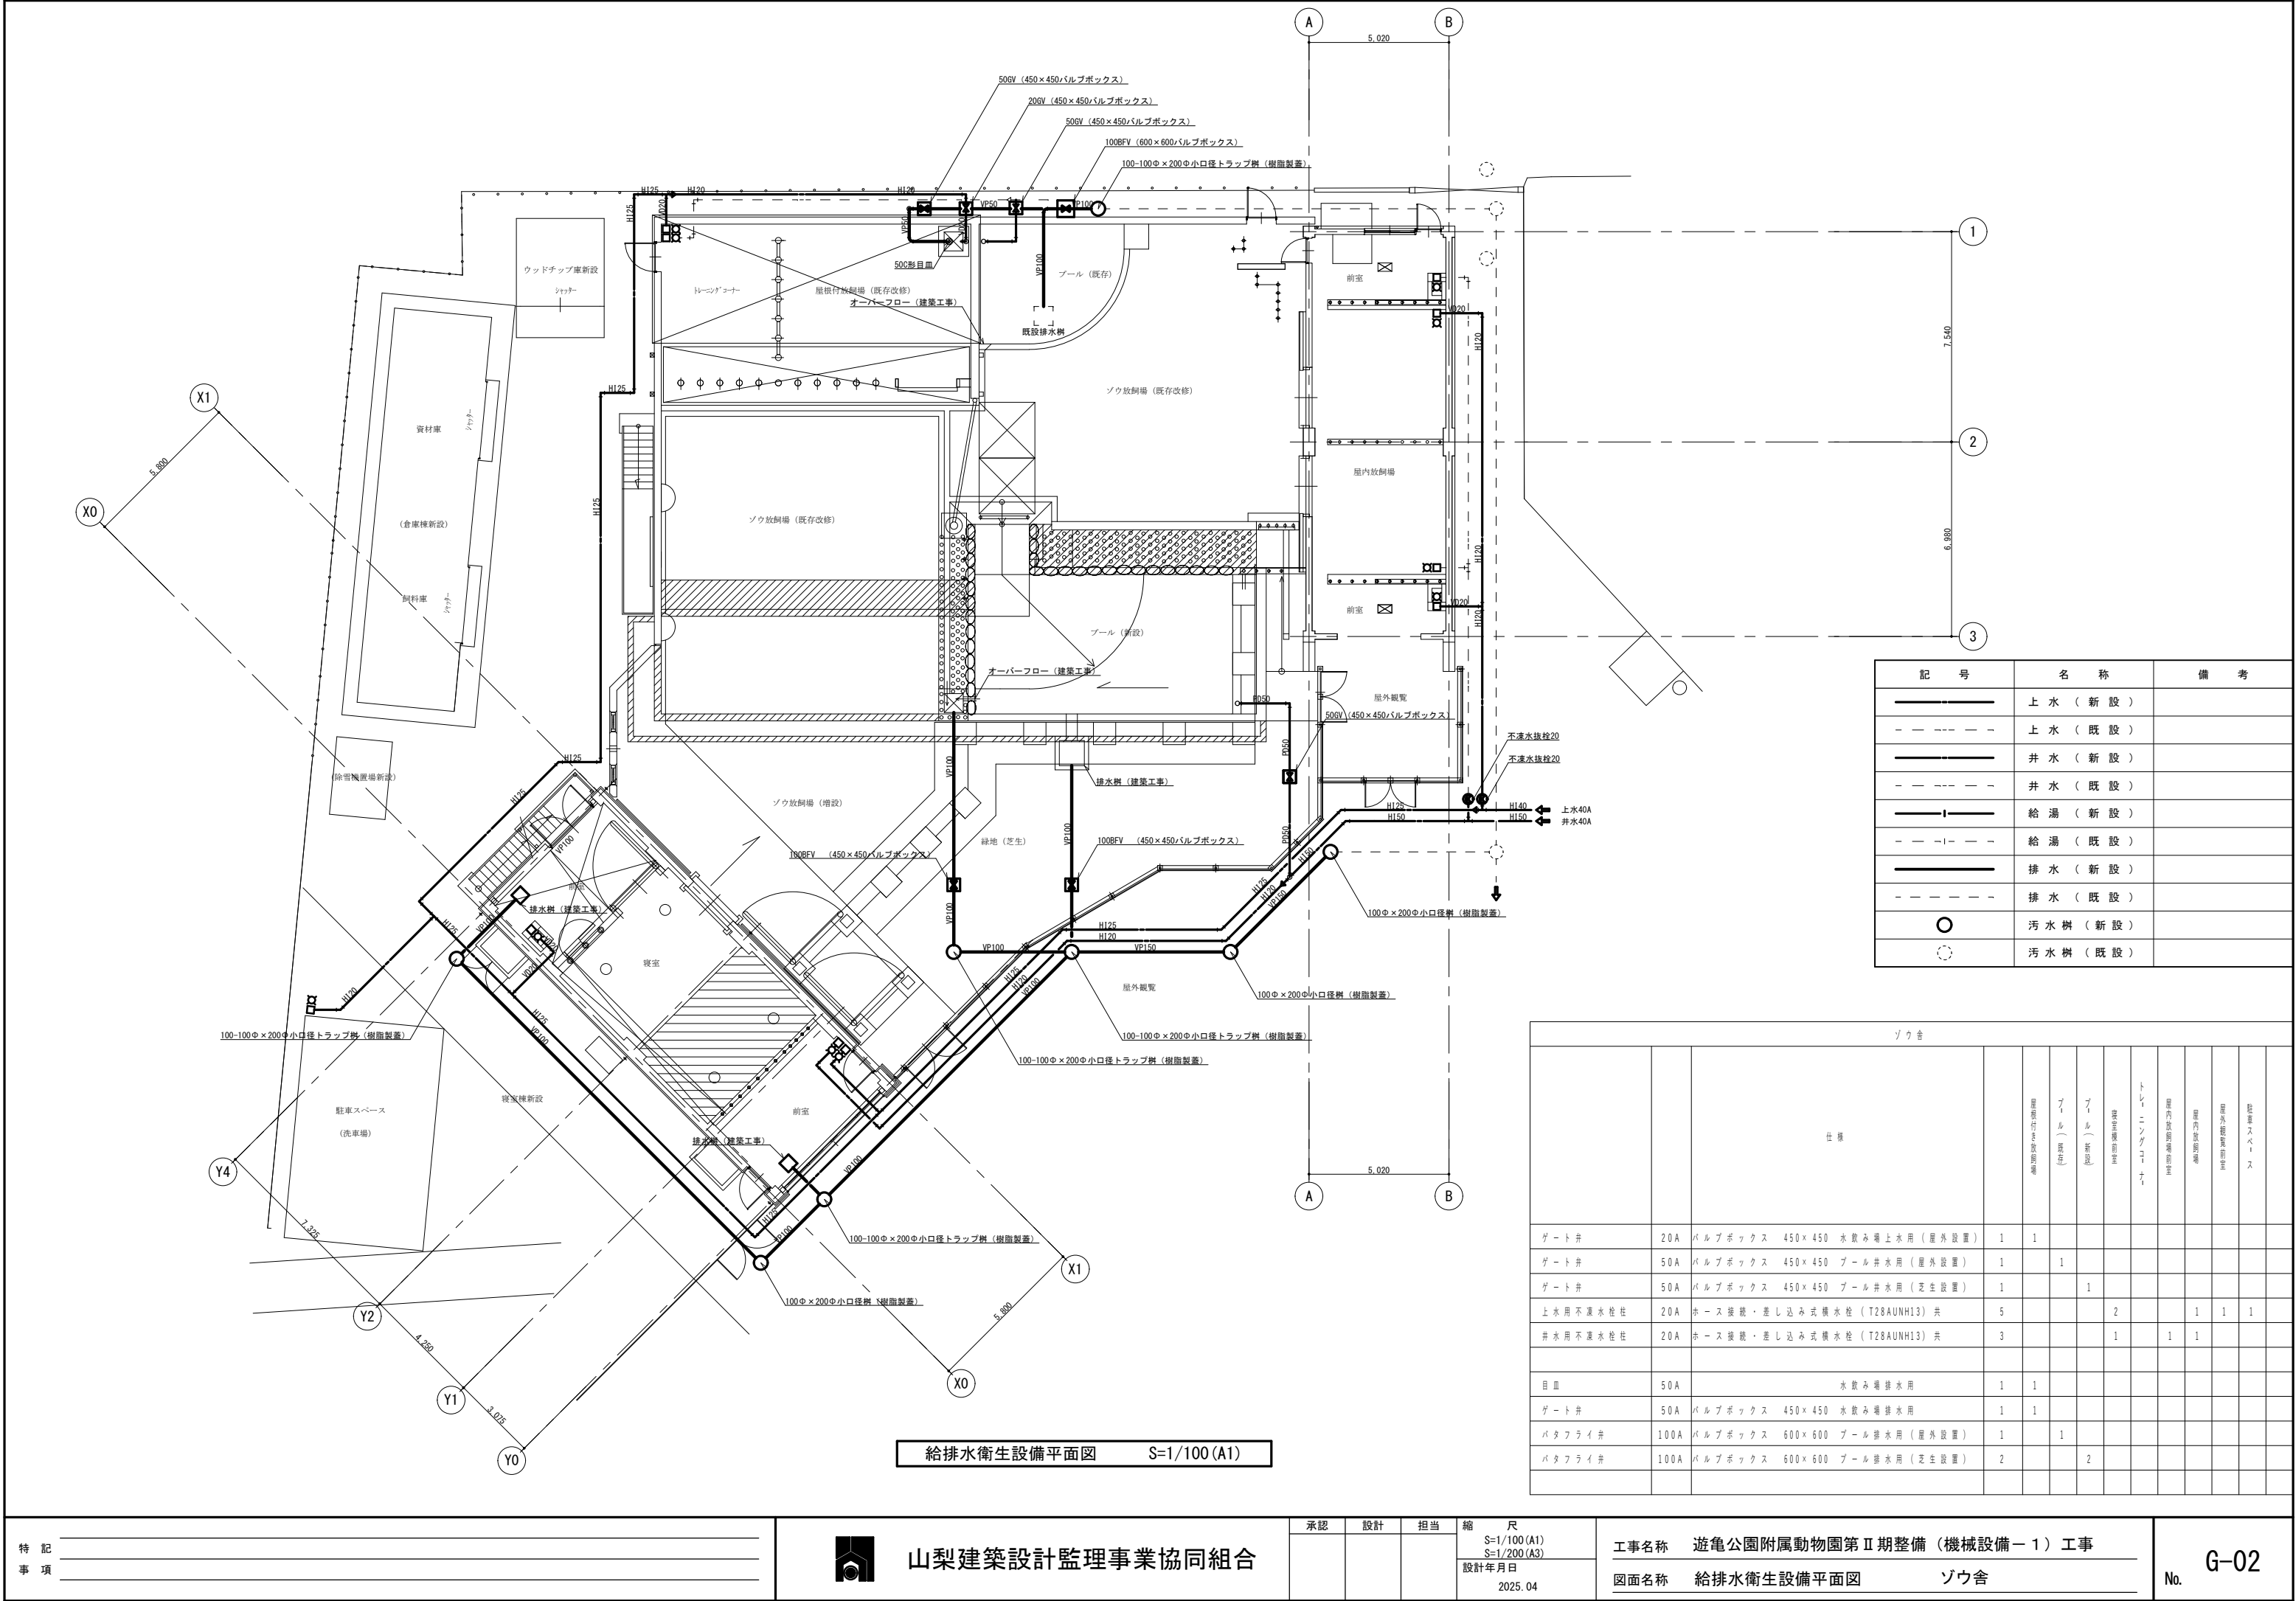


記 号	名 称	備 考
	上 水（新 設）	
	上 水（既 設）	
	井 水（新 設）	
	井 水（既 設）	
	給 湯（新 設）	
	給 湯（既 設）	
	排 水（新 設）	
	排 水（既 設）	
	汚 水 枺（新 設）	
	汚 水 枺（既 設）	

ゾウ舎													
		仕 様		目 皿	ゲート井	排水用	給湯用	上水用	下水用	汚水用	雨水用	その他	計
ゲート井	20A	バルブボックス	450×450	水飲み場上水用（屋外設置）	1	1							
ゲート井	50A	バルブボックス	450×450	プール排水用（屋外設置）	1		1						
ゲート井	50A	バルブボックス	450×450	プール排水用（芝生設置）	1			1					
上水用不凍水栓柱	20A	ホース接続・差し込み式横水栓（T28AUNH13）共			5			2		1	1	1	
井水用不凍水栓柱	20A	ホース接続・差し込み式横水栓（T28AUNH13）共			3			1		1	1		
目 皿	50A			水飲み場排水用	1	1							
ゲート井	50A	バルブボックス	450×450	水飲み場排水用	1	1							
バタフライ井	100A	バルブボックス	600×600	プール排水用（屋外設置）	1		1						
バタフライ井	100A	バルブボックス	600×600	プール排水用（芝生設置）	2			2					

給排水衛生設備平面図 S=1/100(A1)

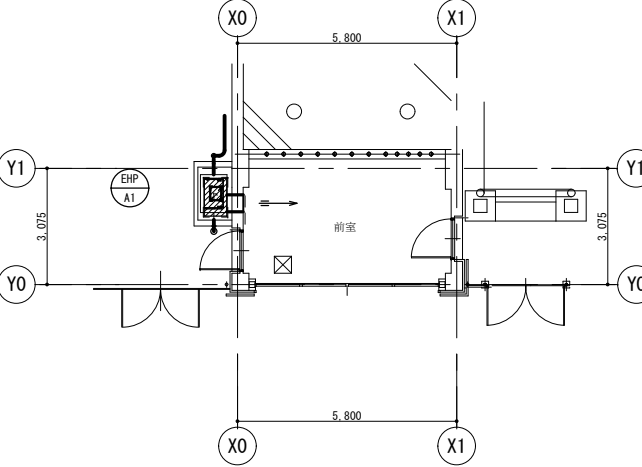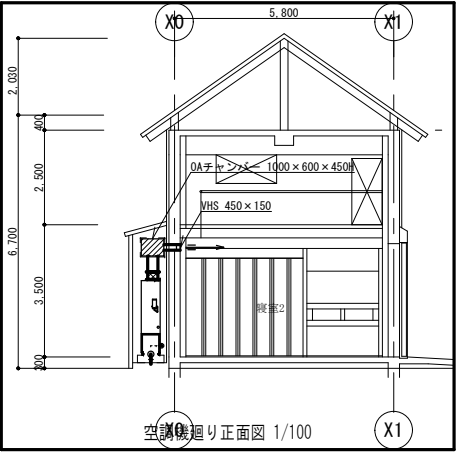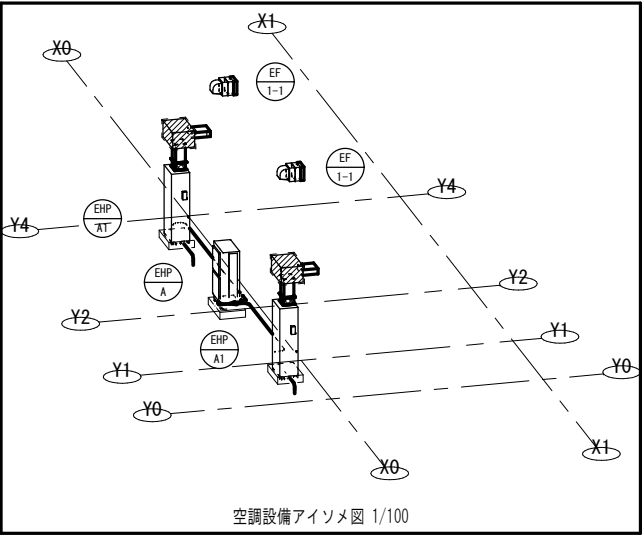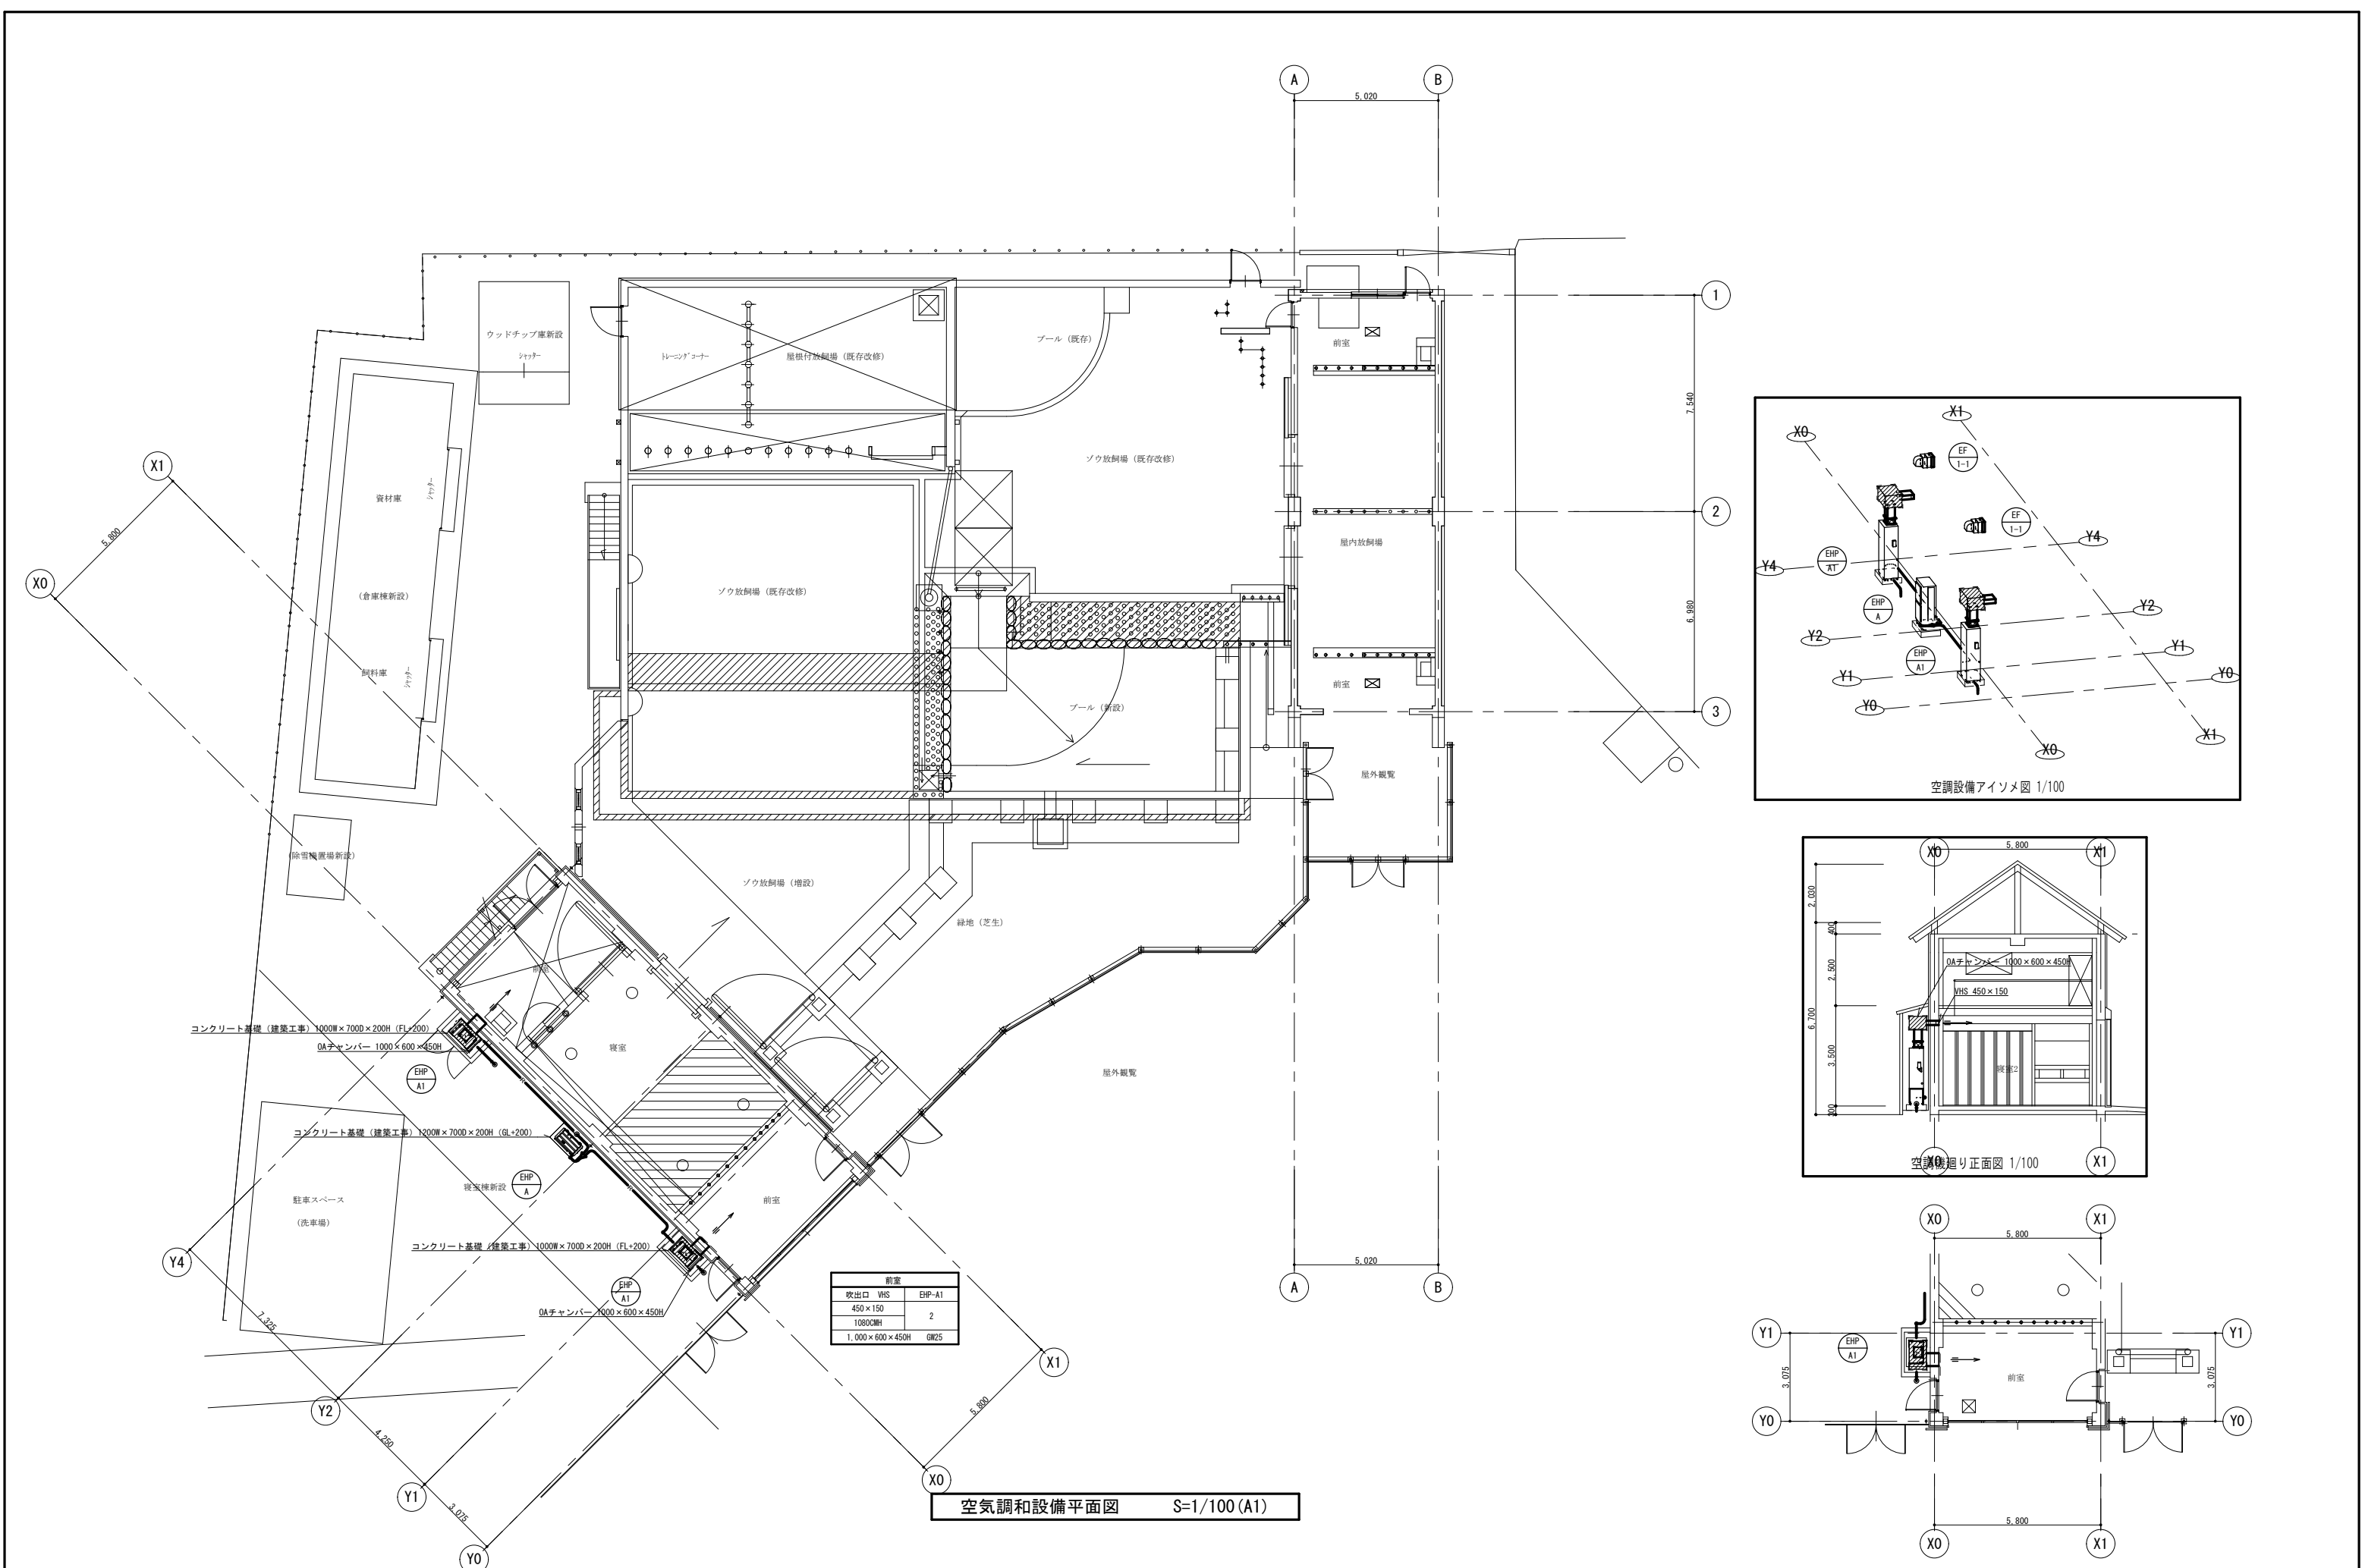

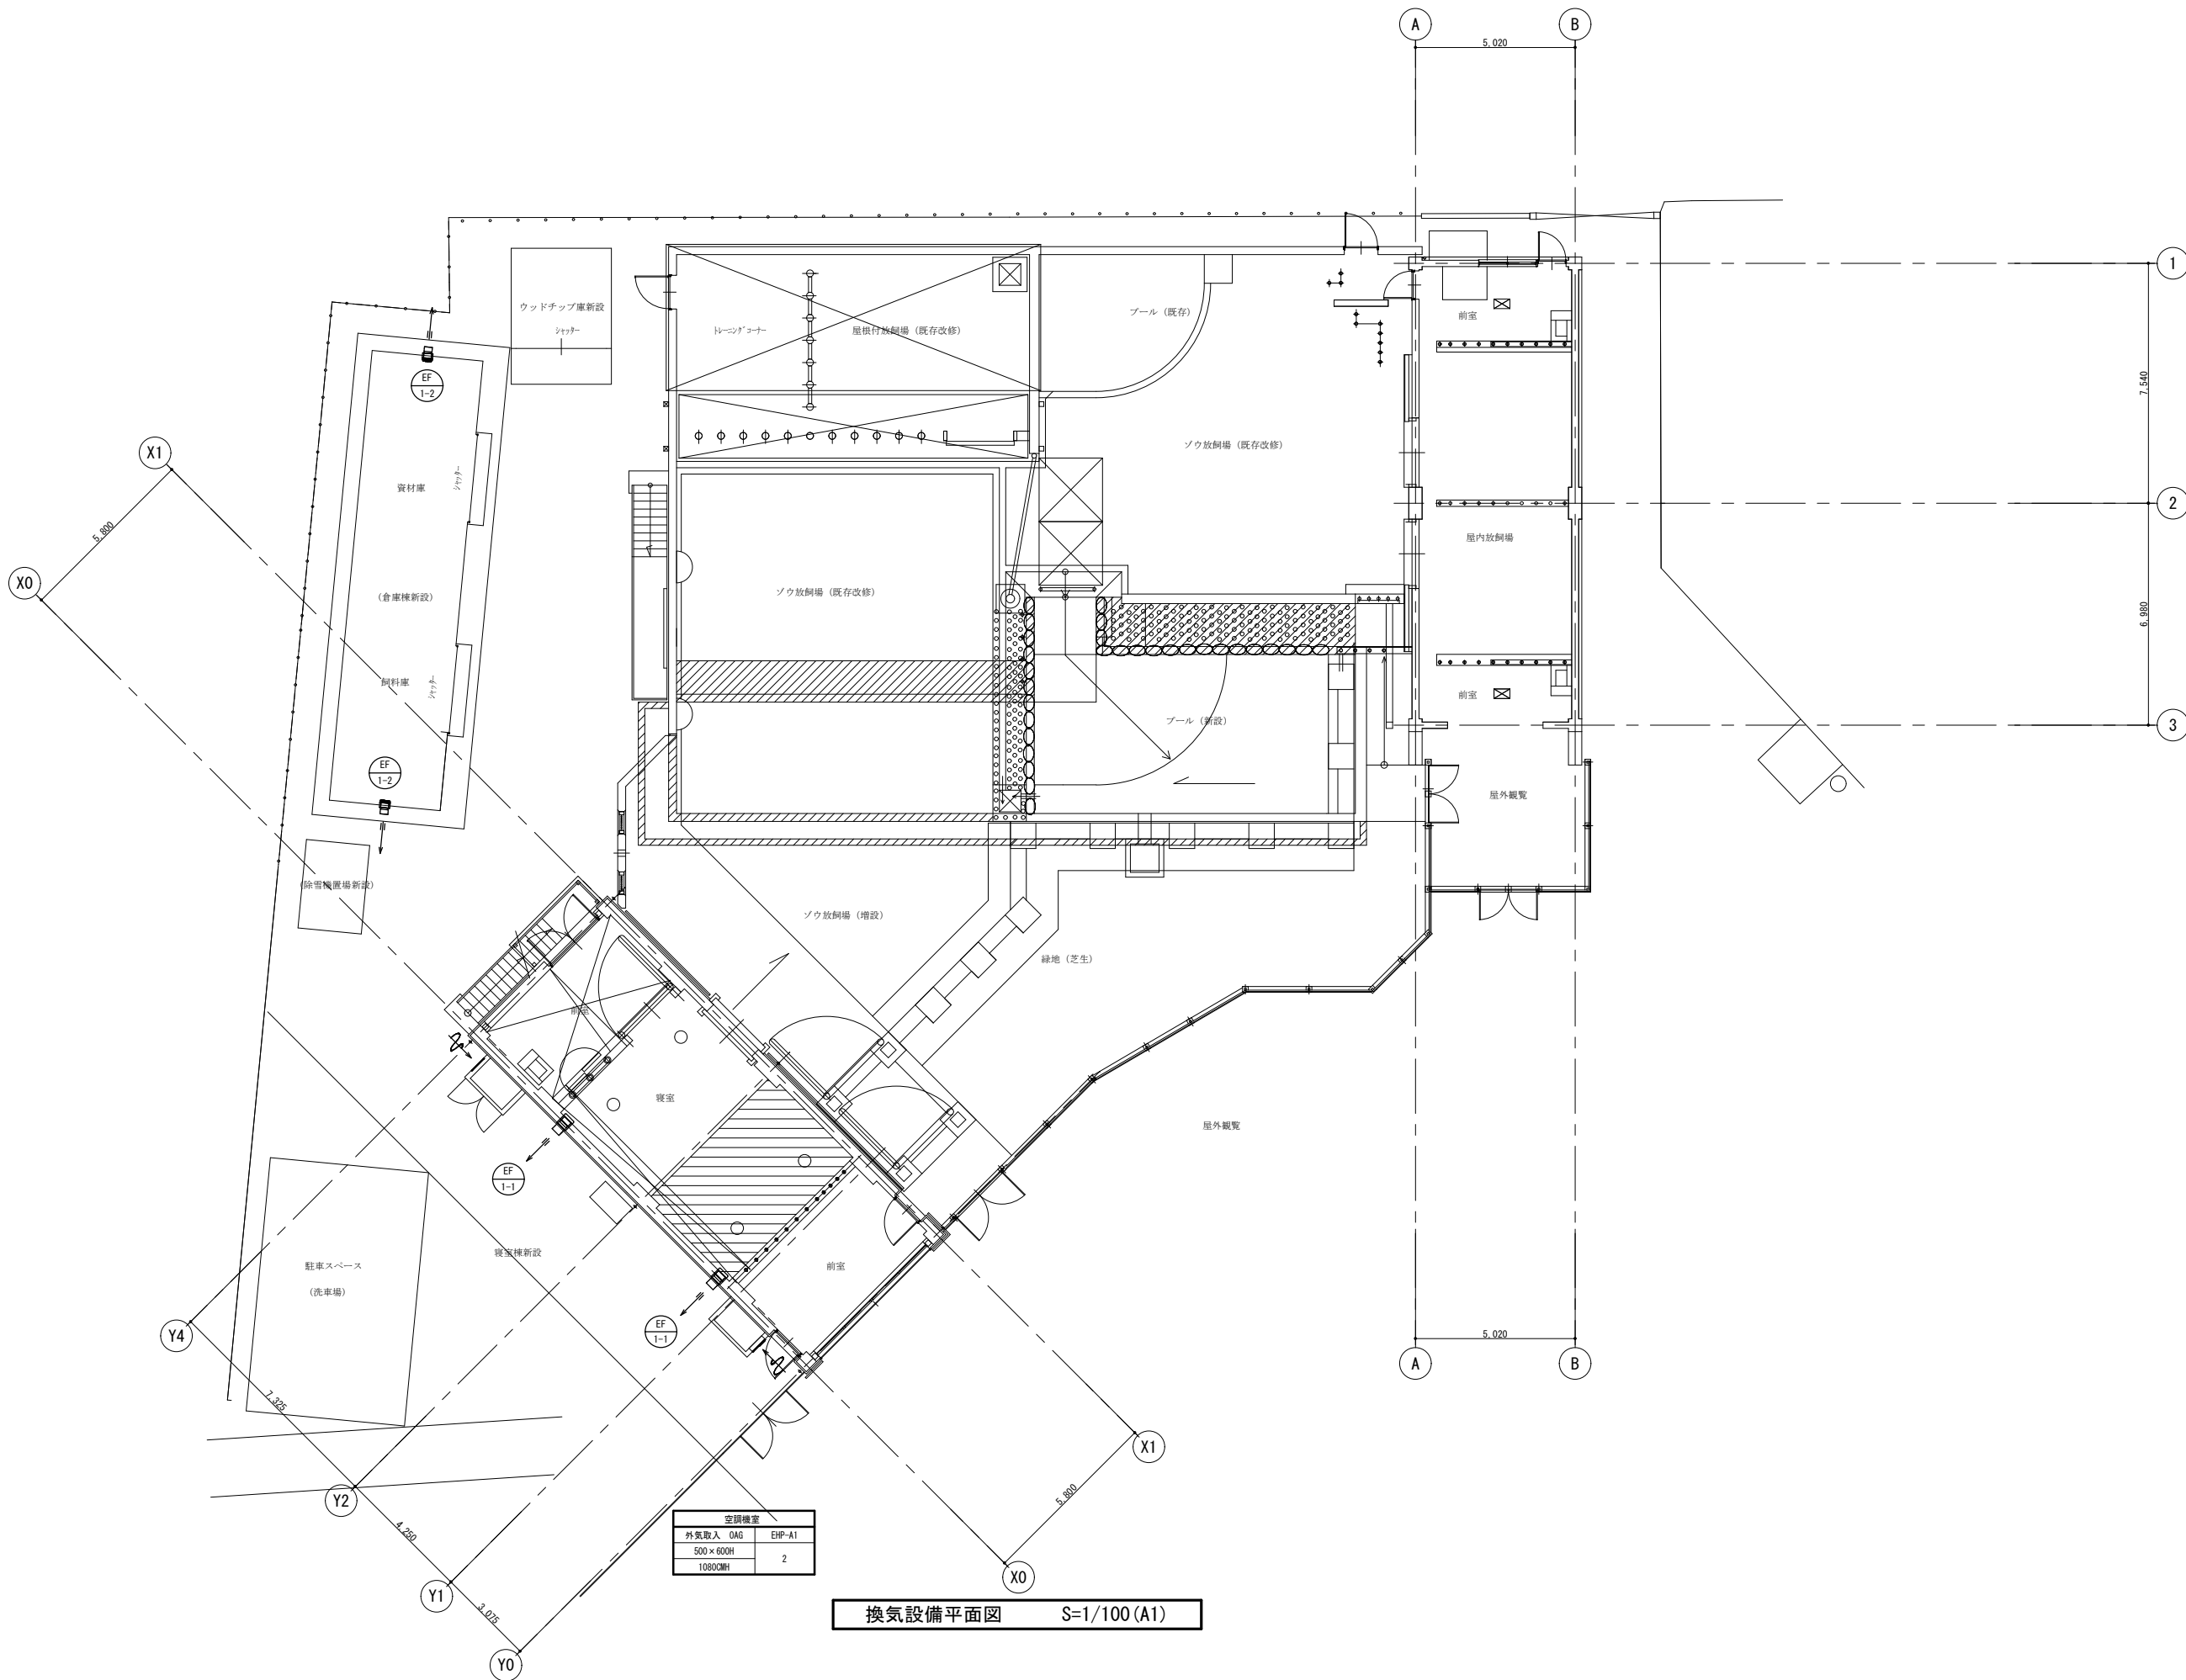

特記事項



山梨建築設計監理事業協同組合

承認	設計	担当

縮尺
S=1/100(A1)
S=1/200(A3)
設計年月日
2025.04

工事名称 遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（機械設備－１）工事
図面名称 換気設備平面図 ゾウ舎

No. G-04