

建設工事台帳

管理番号

R7-更新-3

年度・科目	令和7年度	第41款	第01項	第01目	第20節	第09細
-------	-------	------	------	------	------	------

工事名称	(更新-3)配水管布設替工事
------	----------------

工事場所	甲府市朝気三丁目地内(市立東小学校の南西)
------	-----------------------

請負契約年月日	令和 年 月 日	請負業者名	—
---------	----------	-------	---

契約工期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
------	---

中止又は延期年月日 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

検査年月日	令和 年 月 日	着手	令和 年 月 日	完成	令和 年 月 日
-------	----------	----	----------	----	----------

配管業者名	—	配管工氏名	—
-------	---	-------	---

検査員職氏名	—	印	立会人職氏名	—	印
--------	---	---	--------	---	---

担当課係名	水道	課	更新	係
-------	----	---	----	---

設計者職氏名	印監督者氏名
--------	--------

(工事の内容)

HPPE $\phi 100$ L=133.5M

HPPE ϕ 75 L=191.0M

仕切弁. PE $\phi 100$	2基
--------------------	----

仕切弁. PE $\phi 75$	3基
-------------------	----

泥吐弁. PE $\phi 50$	1基
-------------------	----

廃棄管	年度	1970	1971	1972						
	管種	VP	VP	VP						
	口径	φ100	φ75	φ50						
	延長	0.0	0.0	0.0						
	マイクログラム	0292	0111	0114						

(特記事項)

※縮尺はA2で出力した場合

土質区分	—	湧水状況	—
------	---	------	---

縮 尺	1 : 2 5 0 0	分割数	1/6
-----	-------------	-----	-----

図面番号	—
------	---


出力年月日	令和 年 月 日	図面更新年月日	令和 年 月 日	印
-------	----------	---------	----------	---

甲府市上下水道局

マイクロNo	00	-	0000
--------	----	---	------

平面図1 S=1/500

1号路線

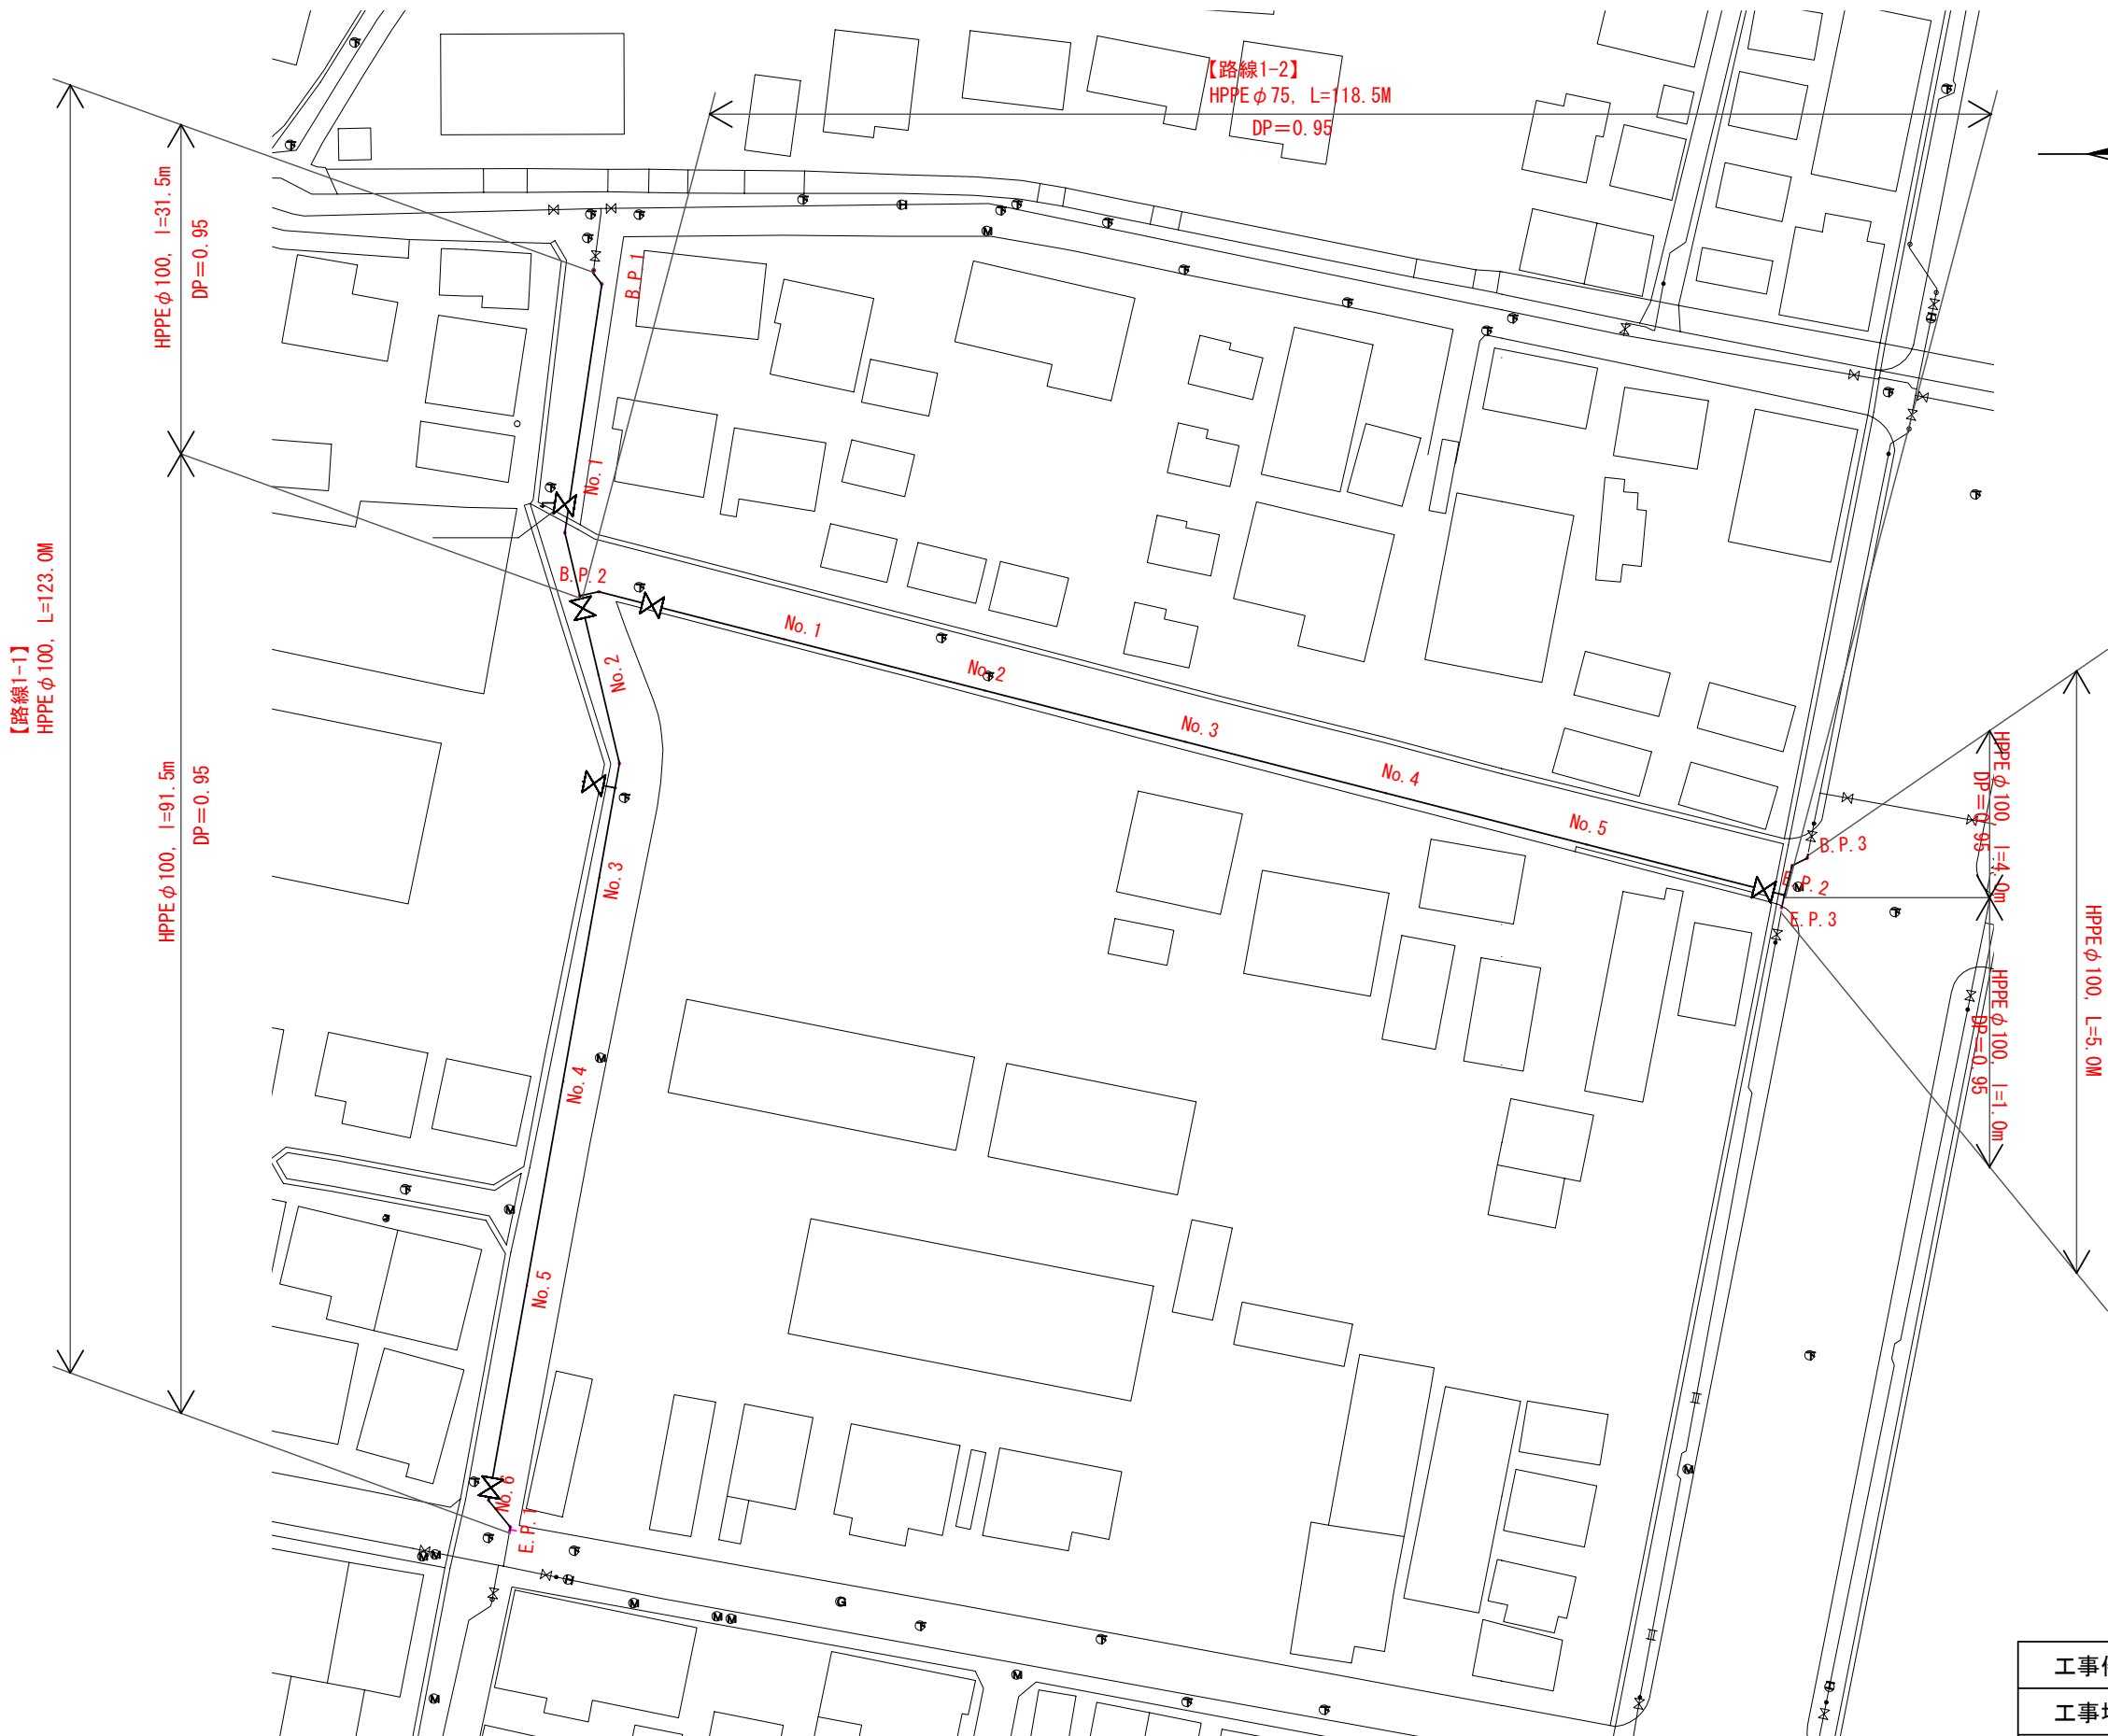

給水管

	管種	箇所数	区分
宅内接続	PP φ 20	7	昼
	HPPE φ 75	1	
道路接続	PP φ 20	2	
	SSP φ 50	1	
	SSP φ 40	1	

区画線工



ゼブラ・白 W=45cm	1. 2m
実線 ・白 W=15cm	4. 8m
文字等・黄 W=15cm	19. 3m

※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	(更新-3) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市朝気三丁目地内 (市立東小学校の南西)				
図面名	平面図1	縮尺	1/500	分割	2 / 6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-3	マイクNo.		

平面図2 S=1/500

2号路線

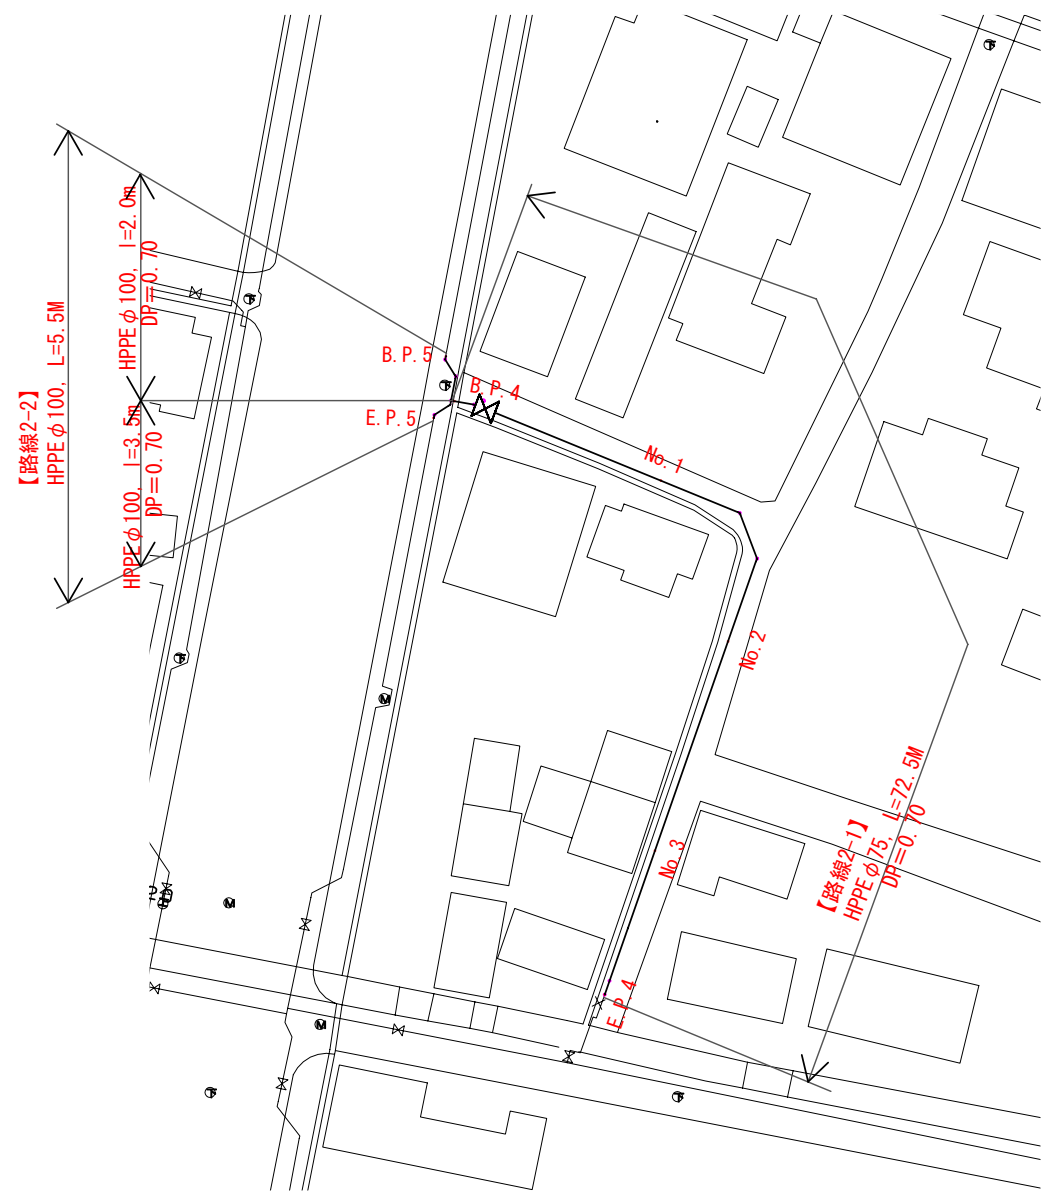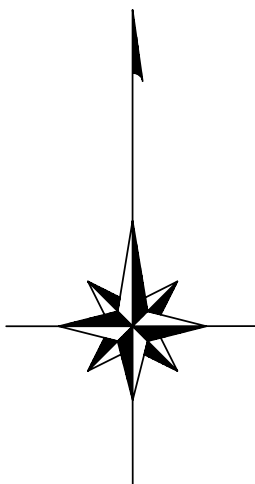

給水管

	管種	箇所数	区分
宅内接続	PP φ 20	7	昼
道路接続	PP φ 20	2	


区画線工

ゼブラ・白	W=45cm	1.2m
文字等・白	W=15cm	36.6m

※縮尺はA2で出力した場合



工事件名	(更新-3) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市朝気三丁目地内 (市立東小学校の南西)				
図面名	平面図2	縮尺	1/500	分割	3 / 6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-3	マイクNo.		

1号路線

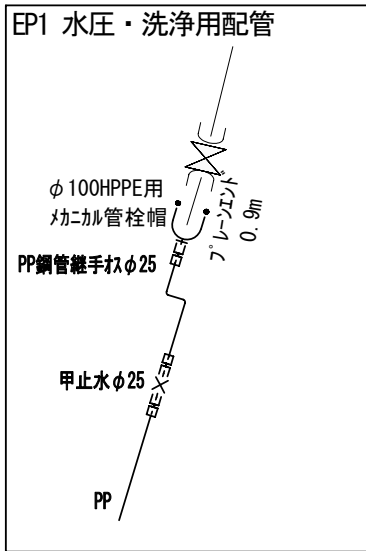

※縮尺はA2で出力した場合					
工事件名	(更新-3) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市朝気三丁目地内 (市立東小学校の南西)				
図面名	配管詳細図1	縮尺	FREE	分割	4 / 6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-3	マイクNo.		

配管詳細図2 S=FREE

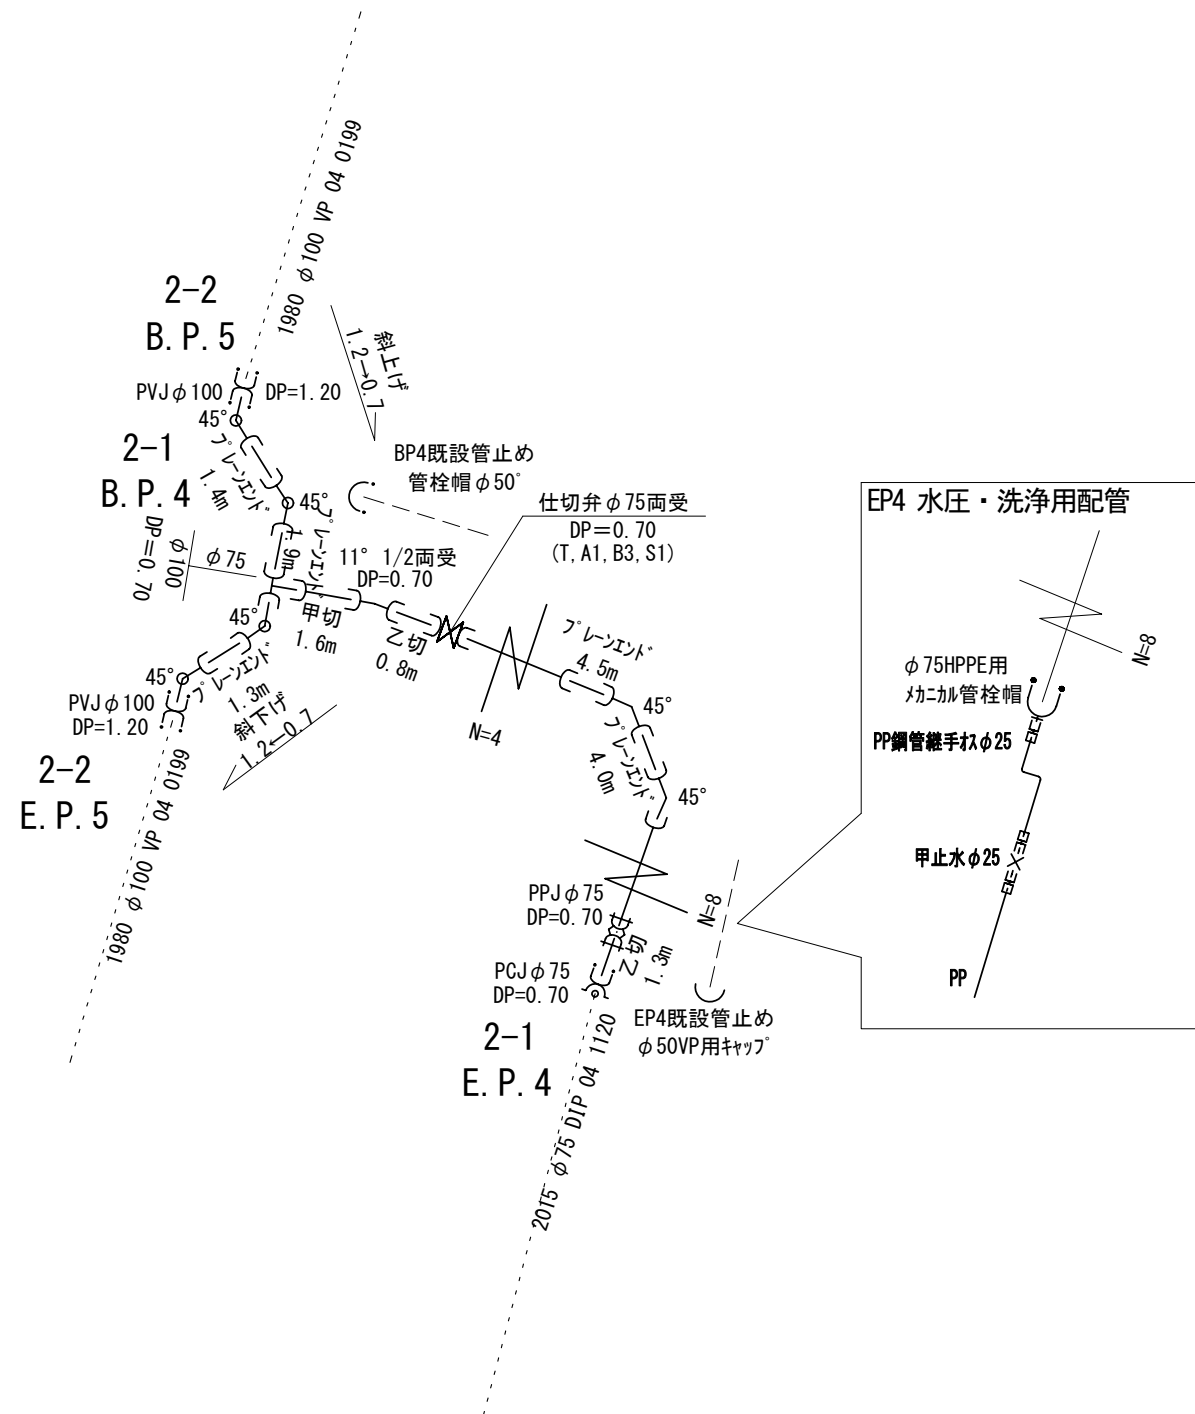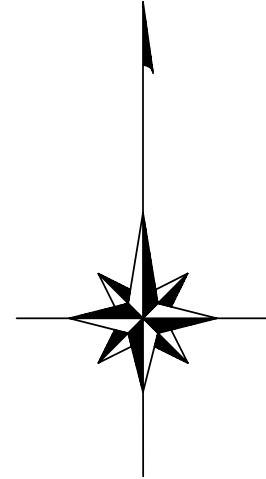


※縮尺はA2で出力した場合


工事件名	(更新-3) 配水管布設替工事				
工事場所	甲府市朝気三丁目地内 (市立東小学校の南西)				
図 面 名	配管詳細図2	縮尺	FREE	分割	5 / 6
甲府市上下水道局	管理番号	R7-更新-3	マイクNo.		

標準断面図 S=1/50


路線1-1
No. 5付近

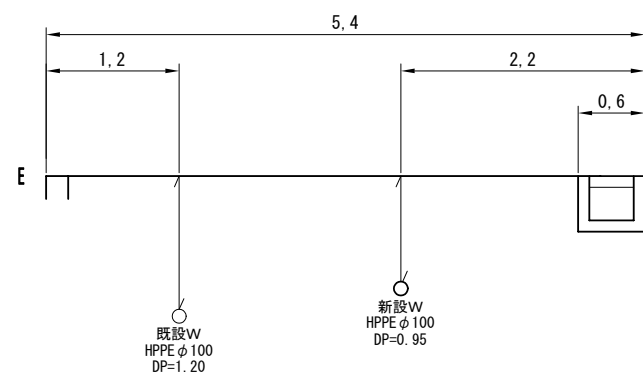

路線1-2
No. 1付近

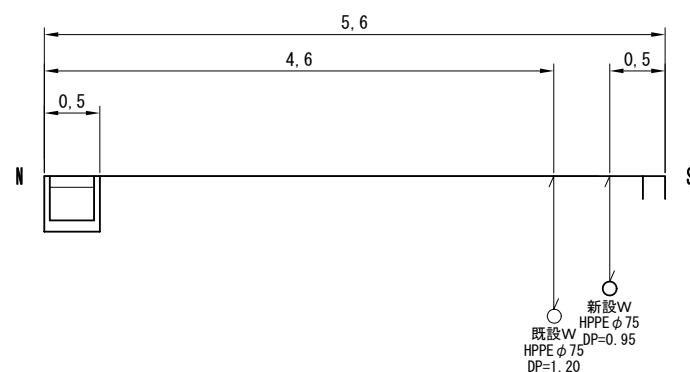


路線2-1
No. 3付近

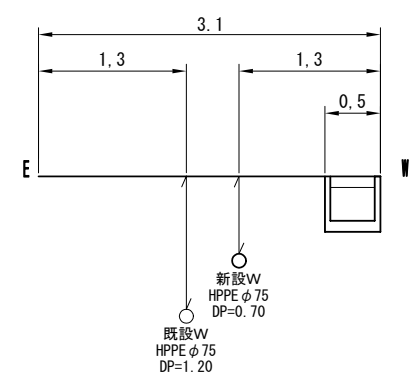


土工標準図 S=1/25


1-1
HPPE φ 100
DP=0.95

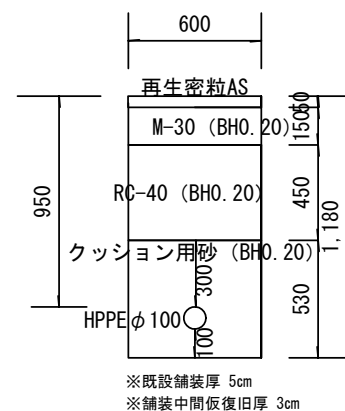


1-2
HPPE φ 75
DP=0.95

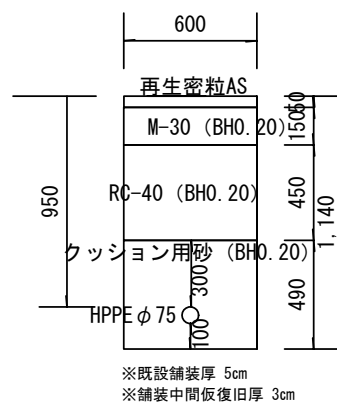


1-3
HPPE φ 100
DP=1.20

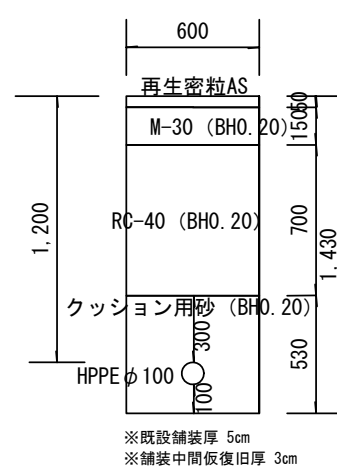


1号路線 給水管
PP φ 20
DP=0.85

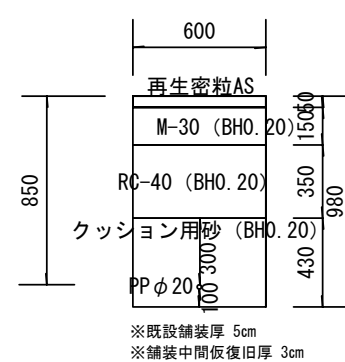


1号路線 給水管
SSP φ 40
DP=0.85

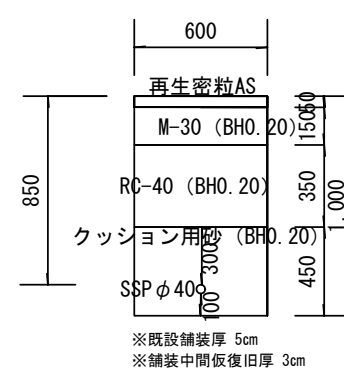


1号路線 給水管
SSP φ 50
DP=0.85

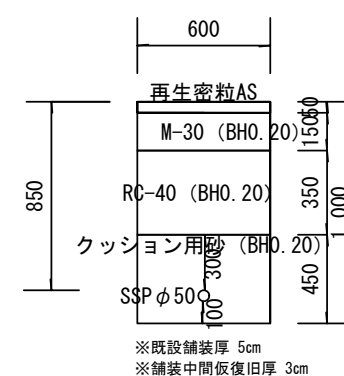


2-1
HPPE φ 75
DP=0.70

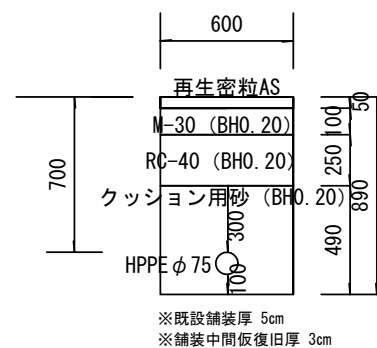


2-2
HPPE φ 100
DP=0.70

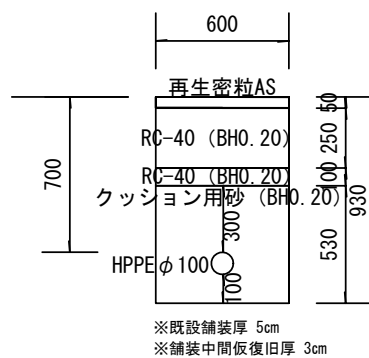

2-2
HPPE φ 75
DP=1.20

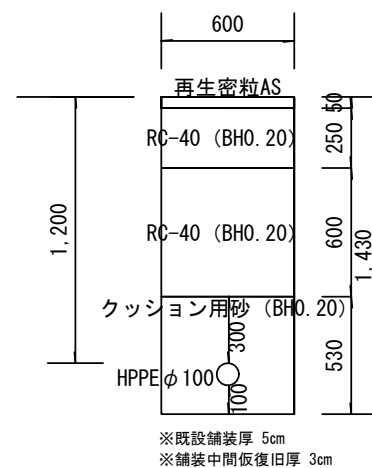

2号路線 給水管
PP φ 20
DP=0.60

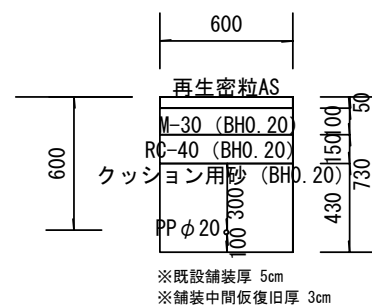

※縮尺はA2で出力した場合

工事件名	（更新-3）配水管布設替工事				
工事場所	甲府市朝気三丁目地内（市立東小学校の南西）				
図面名	標準横断面図・土工標準図	縮尺	図示	分割	6 / 6
甲府市上下水道局	管理番号	R7－更新－3	マイクNo.		