


■ 今回施工箇所

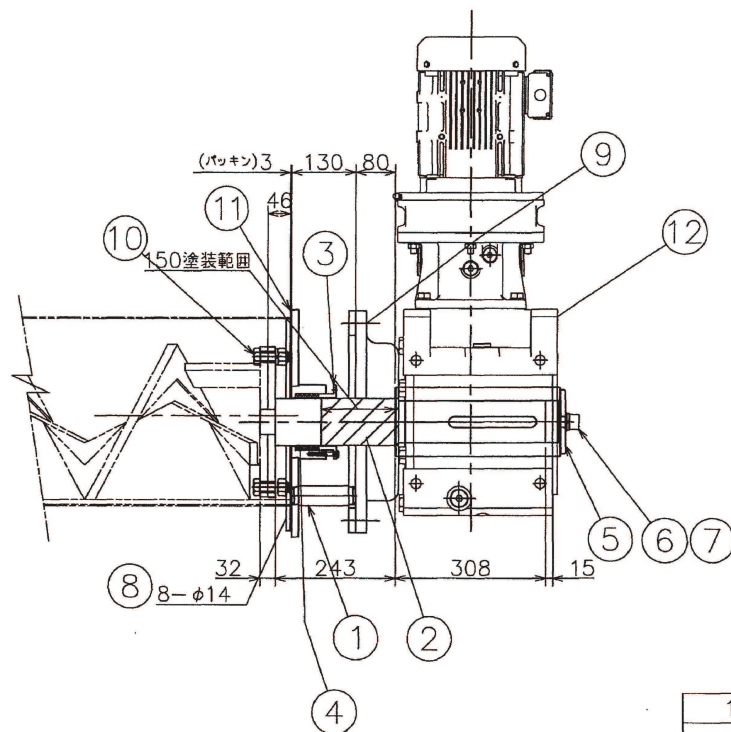

製作個数は No.1・No2(PULL)・No3の計3台

12	3.7kW減速機付き駆動モータ		1	LHYM5-4D165-EPF2-179		
11	トラフゴムパッキン	NBR	1	XNG-A02-00106		
10	M20×60L、B・N・SW	SUS304	2	XNG-A02-0042Lで手配		
9	M16×65L六角ボルト	SUS304	8	N,W,SW付き		
8	M12×50L六角ボルト	SUS304	8	N,W,SW付き		
7	安全カバー		1	駆動装置付属品		
6	六角穴付B・SW・W	SCM435	1	XNG-A02-00027で手配		
5	エンドプレート	SS400	1	XNG-A02-00027		
4	グランドパッキンφ9.5	TOMBO#9040W	5層×2			
3	パッキン押え	SUS304	1	XNG-A02-00023		
2	ドライブシャフト	S25C	1	WEX16-MA0144-C1-501		
1	ドライブユニット(SF360-D)	SUS304	1	XNG-A01-00051		
品番	符号	名 称	材 質	個 数	重 量	記 事




注1) グランドパッキン装着時グリスを十分に塗布すること

注2) グランドパッキンの切り口が、同位置にこないようように、120°毎ずらして挿入のこと

注3) 駆動装置側のグランドパッキンの切り口が上側にくるよう装着のこと

※駆動装置はNo. 1、No. 2 (PULL側)、No. 3で共通仕様

甲府市浄化センター			
工事名称	甲府市浄化センター汚泥焼却施設 ケーキ搬送コンベア長寿命化工事		
図面名称	駆動装置詳細図		
図面番号	M-07		
縮尺	S=NON	設計年度	令和8年度
甲府市上下水道局			

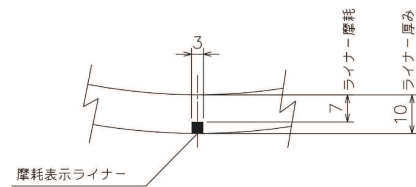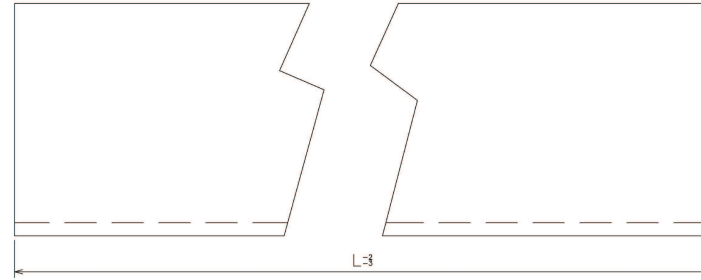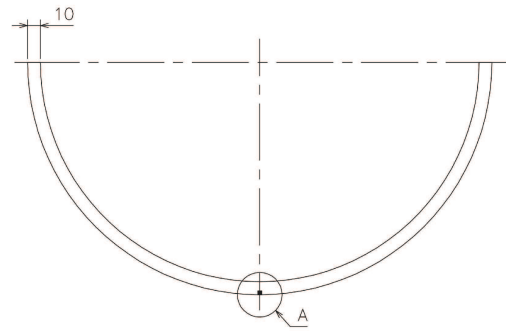

ライナー下部に満加工し、緑色のライナーを挿入、溶着。(長手方向全て)
材質 超高分子ポリエチレン(緑色)

A部詳細図(S=1/1)

No. 1ケーキ搬送コンベア用

1		ライナー(インジケータ付)	超高分子ポリエチレン	2		L=1000mm
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事

No. 2ケーキ搬送コンベア用



1		ライナー(インジケータ付)	超高分子ポリエチレン	2		L=1000mm
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事

No. 3ケーキ搬送コンベア用

2		ライナー(インジケータ付)	超高分子ポリエチレン	1		L=975mm
1		ライナー(インジケータ付)	超高分子ポリエチレン	1		L=1000mm
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事


※ライナー（インジケータ付）はNo. 1、No. 2、No. 3で共通仕様

甲 府 市 浄 化 セ ン タ ー			
工事名称	甲府市浄化センター汚泥焼却施設 ケーキ搬送コンベア長寿命化工事		
図面名称	ライナー（インジケータ付）詳細図		
図面番号	M-08		
縮 尺	S=NON	設計年度	令和8年度
甲府市上下水道局			

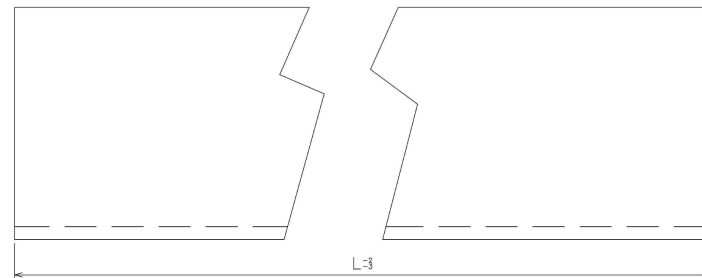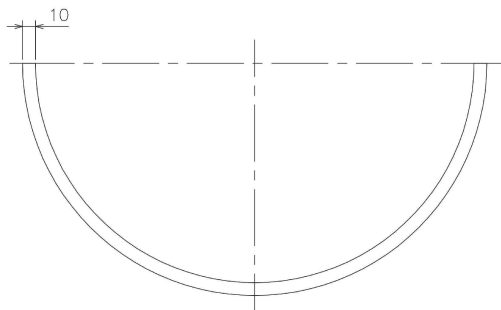

No. 1ケーキ搬送コンベア用

5	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=142mm	
4	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=928mm	
3	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=975mm	
2	ライナー	超高分子ポリエチレン	4		L=990mm	
1	ライナー	超高分子ポリエチレン	8		L=1000mm	
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事

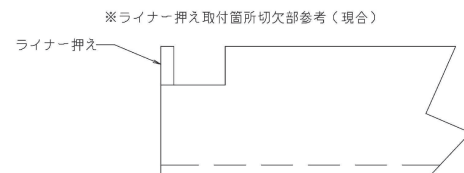

No. 2ケーキ搬送コンベア用

6	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=141mm	
5	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=395mm	
4	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=500mm	
3	ライナー	超高分子ポリエチレン	8		L=990mm	
2	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=996mm	
1	ライナー	超高分子ポリエチレン	14		L=1000mm	
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事

No. 3ケーキ搬送コンベア用

5	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=141mm	
4	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=585mm	
3	ライナー	超高分子ポリエチレン	1		L=970mm	
2	ライナー	超高分子ポリエチレン	5		L=990mm	
1	ライナー	超高分子ポリエチレン	10		L=1000mm	
品番	符号	名 称	材 質	個数	重量	記 事

※ライナーはNo. 1、No. 2、No. 3で共通仕様

甲 府 市 浄 化 セ ン タ ー			
工事名称	甲府市浄化センター汚泥焼却施設 ケーキ搬送コンベア長寿命化工事		
図面名称	ライナー詳細図		
図面番号	M-09		
縮 尺	S=NON	設計年度	令和8年度
甲府市上下水道局			